Grunnmynd gólfhitalagna
mkv. 1:50

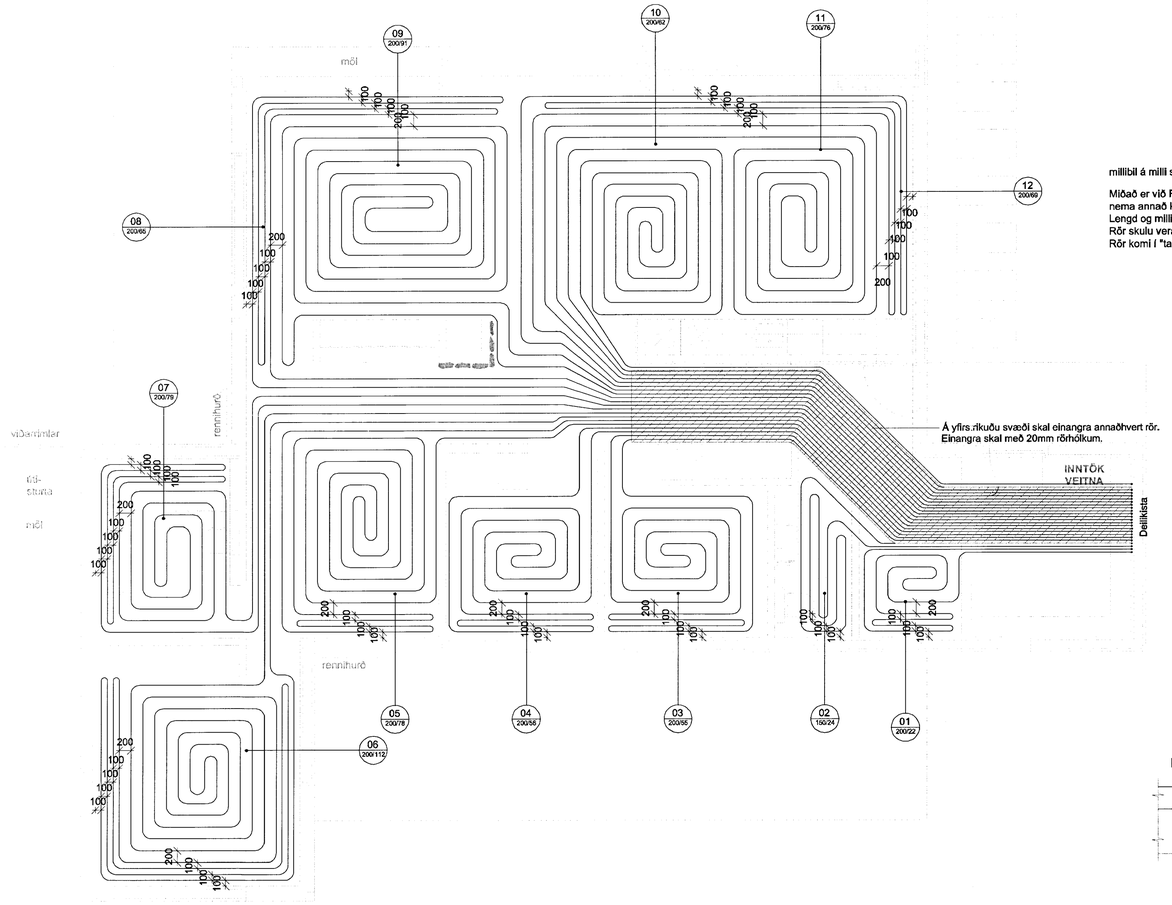



Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø18*2,0 c/c 200
nema annað komi fram á teikningu.
Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu.
Rör skulu vera 100 mm frá endanlegu yfirborði útveggja að innan.
Rör komi í "takkadúk" ofan á steypta plötu.

Inntök veitna

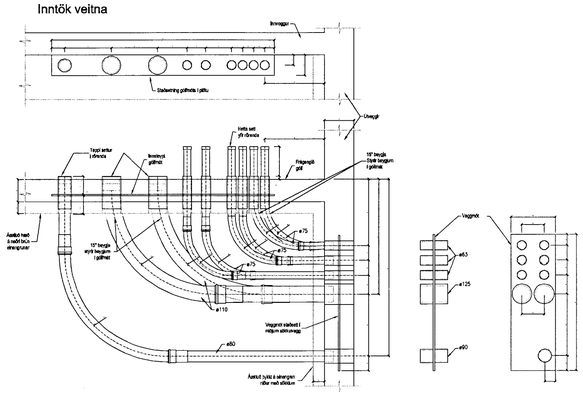

MÓTTEKIÐ
11 APR. 2013
Byggingafulltr. ... Ar. ... og Flóahr.

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS. SAMRÆM.HÖNNUÐUR.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

KÓPAVOGSBAKKA 4
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG:emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Bergstaðir Bláskógarbyggð
Lóð nr. 1

HEITI TEIKNINGAR:

Hitalagnir í gólfi

MKV.	DAGS.	VERK NR.	
1:50	13.02.13		
TEIKNAÐ: EÞG	YFIRFARIÐ: EÞG	SAMÞYKKT: EÞG	NR. TEIKNINGAR: L03
DAGS UNDIRSKR: 01/04/13	NAFN HÖNNUÐAR: EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR:			ÚTGÁFA