Aðaltafla T1.1

TN-C-S kerfi

Mælakassi Orkuveitu T1.0

Heimtaug Orkuveitu
400/230V 3x50A

-F0.0 NEOZED 50 A — kWh — 3 — X0.1 1-4

Innsiglanlegur mæla-kassi á bústað kassin skal settur loðrétt í loðréttu plani.

-F1.0 NEOZED 3 50 A

LL1.1 4 63 A 30 mA

N

-F1.1.1 3 B 10A — +T1.1-W1.1.2 5 X 1.5q NYLI — Hringráasardæla hitakerfi
-F1.1.2 3 B 16A — +T1.1-W1.1.3 5 X 2.5q NYLI — Heitur pottur
-F1.1.3 3 B 10A — Til vara
-F1.1.4 1 B 16A — Til vara
-F1.1.5 1 B 10A — -X1.1 1-25 — 20 mm 7 1.5 mm² Golfhitakerfi; 20 mm 10 1.5 mm² Golfhitakerfi; 20 mm 10 1.5 mm² Golfhitakerfi

LL1.2 4 63 A 30 mA

N

-F1.2.1 1 B 20A — 25 mm 3 4 mm² — Eldavél
-F1.2.2 1 B 16A — 16 mm 3 1.5 mm² — Örbylgjuofn
-F1.2.3 1 B 16A — 16 mm 3 1.5 mm² — Uppþvottavél
-F1.2.4 1 B 16A — 16 mm 3 1.5 mm² — Til Vara
-F1.2.5 1 B 16A — 16 mm 3 1.5 mm² — Þvottavél
-F1.2.6 1 B 16A — 16 mm 3 1.5 mm² — Þurkari
-F1.2.7 1 B 10A — 20 mm 6 1.5 mm² — Geymsla, andyri, forstofa
-F1.2.8 1 B 10A — a,b,c Dimmer — 20 mm 6 1.5 mm² — Eldhús; 20 mm 5 1.5 mm² — Rofar a,b,c í stofu
-F1.2.9 1 B 10A — d,e,f Dimmer — 20 mm 6 1.5 mm² — Stofa; 20 mm 5 1.5 mm² — Rofar d,e,f í stofu
-F1.2.10 1 B 10A — m,n Dimmer — 20 mm 7 1.5 mm² — Bað, gangur; 16 mm 4 1.5 mm² — Rofar m,n í gangi
-F1.2.11 1 B 10A — 20 mm 6 1.5 mm² — Hjónaherbergi, gangur
-F1.2.12 1 B 10A — 20 mm 7 1.5 mm² — Herbergi, herbergi
-F1.2.13 1 B 10A — Stiller — 20 mm 5 1.5 mm² — Útljós
-F1.2.14 1 B 10A — Til vara
-F1.2.15 1 B 10A — Til vara
-F1.2.16 1 B 16A — Til vara
-F1.2.17 1 B 10A — Til vara

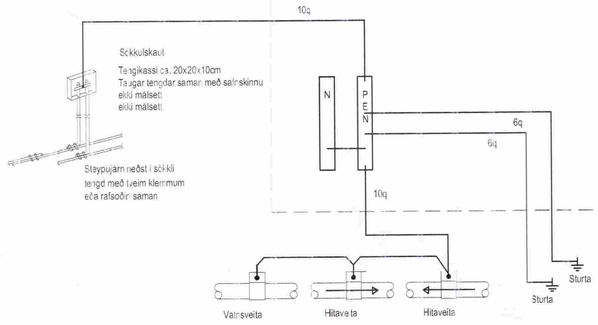

Spennujöfnun

Aðaltafla T1.1

2/2A

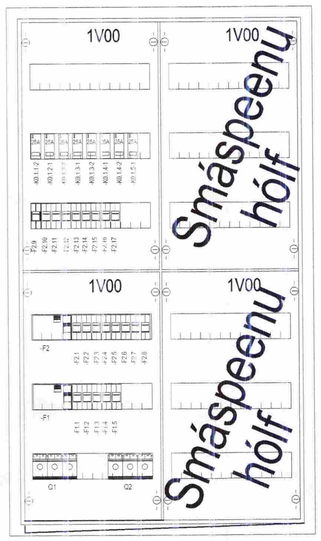

Hæð: 950mm
Breidd: 550mm
Dýpt: 215mm

Dæmi um útlit á Töflu T1.1

Mælistika cm

MÓTTEKIÐ
15 SEPT. 2008
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Hönnuður:

Hjalti Geir Unnsteinsson

Yfirfarið:

DES

Samþykkt: Davíð E. Sólmundsson kt: 100356-3339

Breytingar:

Aðalhönnuður:

Sumarhús

Bjarkarás 13, við Búrfell í Grímsnesi
801 Selfoss Landnúmer 212157

Einlínumynd og útlit

Aðaltafla T1.1
Mkv: Enginn

RTS
VERKFRÆÐISTOFA
Grensásvegur 3
108 Reykjavík
Sími 520 9900
Fax 520 9901
www.rts.is

Vottuð gæðaviðurkenning skv. ÍST EN ISO 14001:2000
FS 83744

88-2380-1- 011101 A
05.09.2008