Rúmmynd

M 1:50

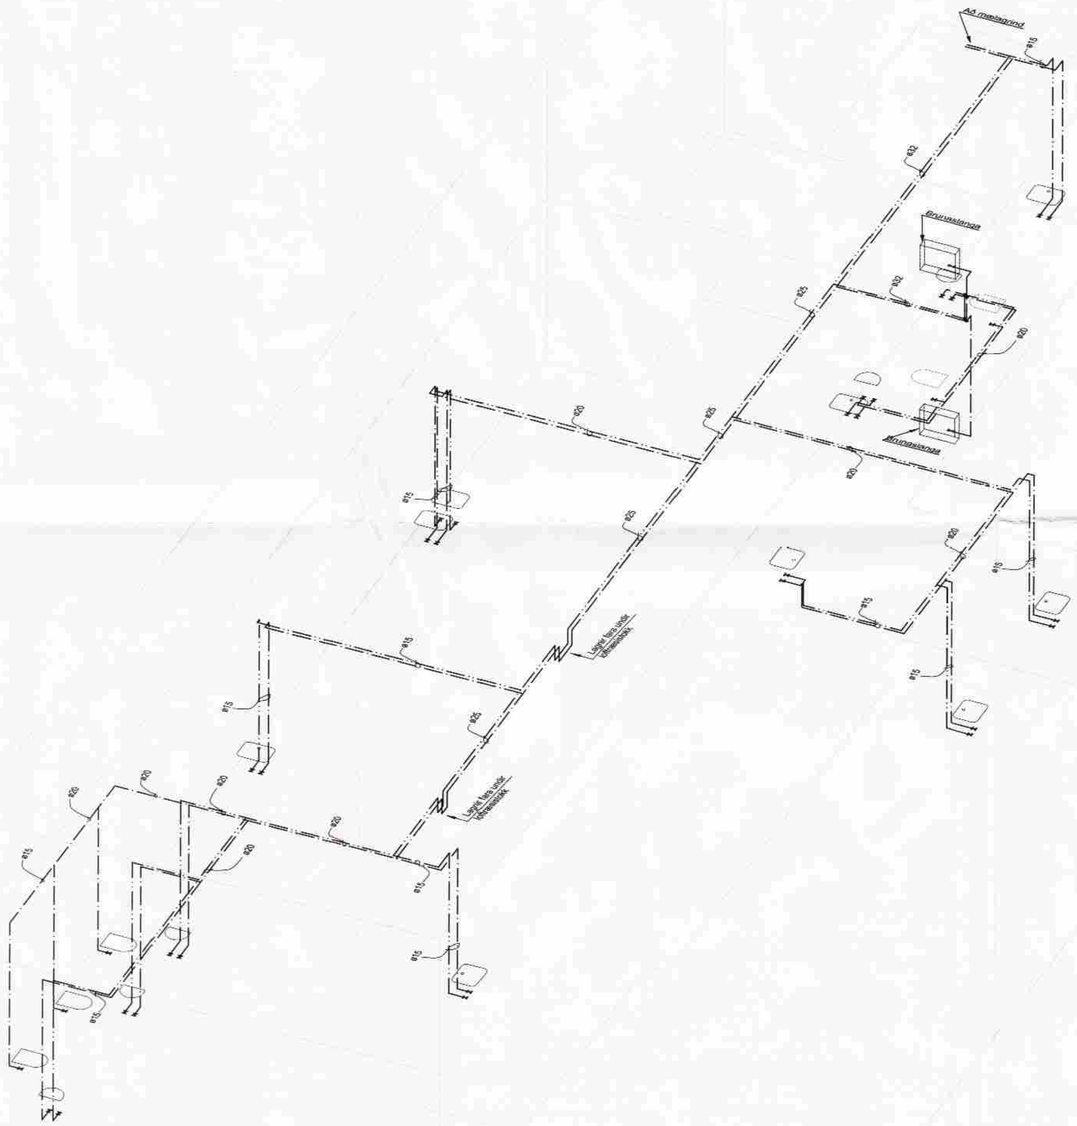

Skýringar

Neysluvatnslagnir:

Heitt: Álplast

Kalt: Ryðfrýtt AISI 316 stál

Innra þvermál lagna er gefið upp á teikningum.
Lagnaleiðir eru yfirleitt undir gólfi 2. hæðar.
Allt lagnaefni skal hafa RB vottun.
Lagnir skulu þrýstiprófaðar samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda (min 10 bar).
Stofnlagnir eru einangraðar með 20 mm glerullarhólkum.
Lagnir í léttum veggjum eru einangraðar með ádragi.
Kalt neysluvatn vafið með tjörupappa undir einangrun.

ÚTG.	BREYTING	DAGS.	NAFN	YFIRF

A1

Borg í Grímsnesi

Skóli og stjórnsýsluhús
Neysluvatnslagnir
Rúmmynd

TEIKNINÚMER	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
EF04BS P-12	1:50	

Línuhönnun verkfræðistofa SÍMI: 585 1500, FAX: 585 1501		NAFN	DAGSETNING
	HANNAÐ	HjS	27.01.2005
	TEIKNAÐ	EBN/HIS	27.01.2005
	YFIRFARIÐ	KA	03.02.2005

SAMÞ. [signature] 0511458-4887

m:/fasteign/borg i grimsnesi/teikningar lh/lagnir/neysluvatn-rummynd