

**Skýringar**

Slafur:  
Pípur í snjóbræðslum skulu vera PEM Ø25.  
Fjarlægð milli röra skal vera c/c 250 mm.

Stofnlagnir  
Efni: Alplast


Framrás: ———  
Bakrás: - - - - -

Lagnaleiðir eru yfirleitt undir gólfi 2. hæðar.  
Allt lagnaefni skal hafa RB vottun.  
Lagnir skulu þrýstiprófaðar samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.  
Stofnlagnir eru einangraðar með 20 mm glerullarhökum.  
Lagnir í létum veggjum eru einangraðar með ádragi.

UTS.	BREYTING	DAGS.	NAFN	YFIRF.

**Frágangur á snjóbræðslulögnum**

M 1:10

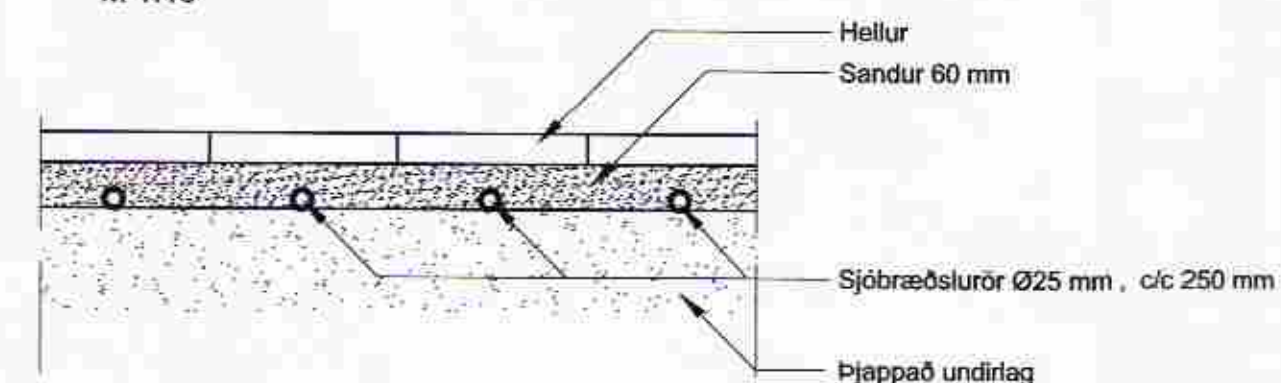

A1

**Borg í Grímsnesi**

Skóli og stjórnsýsluhús  
Snjóbræðsla  
Grunnmynd

TEKNIKNÚMÉR	MÆLKVAFDI	UTGAFA
EF04BS P-25	1:50	

	NAFN	DAGSSETNING

**Línuhönnun**  
V E T T I Þ R A Þ I G T I F A  
Sími: 585 1500, Faki: 585 1501



SMR: *Ragnar H. Skinnar* 201009-44497  
m:stasig@borgi.grimsnesi.is borgi@grimsnesi.is borgi@grimsnesi.is