

MÓTTEDIÐ
05 JAN 2012
Byggingafulltrúi uppáv. Árnæssýslu og Flóahár.

ADALHÖNNUÐUR
ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUFRILL HANNAÐ TEIKN. YFIRF.

- SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- AFRENSSLI HITAVEITU
- HEIMED (KALT VATN)

SITURLAGNIR, SKV. SÉRMYND.
ROTÞRÓ 3JA HÓLFA 3600 l.
FYRSTA HÓLF SÉ U.P.B.
HELMINGUR RÚMMÁLS.
ROTÞRÓ SKAL GRAFA NIDUR Á
FROSTFRÍAN JARÐVEG
ÖLL SAMSKYEITI SÉU ÞÉTT.
LOFTRÆSTING KOMI Á ÞRÓ.
FÓLKI ER BENT Á AD NOTA
HREINSILEGI SEM ERU LÍFRÉNIR
Þ.E. VALDA ROTNUNINI Í
ROTÞRÖNNI EKKI SKADA
HAGA SKAL NIDURSETNINGU OG FRÁGANGI
ROTÞRÖAR SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA
OG LEIDBEININGUM UMHVERFISSTOFNUNAR.
GERA SKAL VIDEIGANDI RÁDSTAFANIR TIL AD
LÆKKA GRUNNVATNSTÖÐU UMHVERFIS ROTÞRÓ
OG SITURLÖGN EF MED ÞARF.

FRÁRENSSLISLAGNIR, GRUNNMYND 1:50

VERKFRÆÐISTOFA
SUÐURLANDS EHF


Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 6900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verkud.is

FRÍSTUNADAHÚS
EKRUGATA 2A, MÝRARKOTSLANDI

LAGNAUPPDRÁTTUR
FRÁRENSSLISLAGNIR
GRUNNMYND, SNIÐ OG AFSTÖÐUMYND

TEIKNINÚMÉR	BLADSTÆRÐ	HANNAÐ:	GH
11071	A2	TEIKNAD:	GH
311		YFIRFARID:	
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA	
23.05.11	1:50/1:2000	A	

SAMPYKKT: *Guðmundur Hjaltason*
Guðmundur Hjaltason kt. 070966 5579

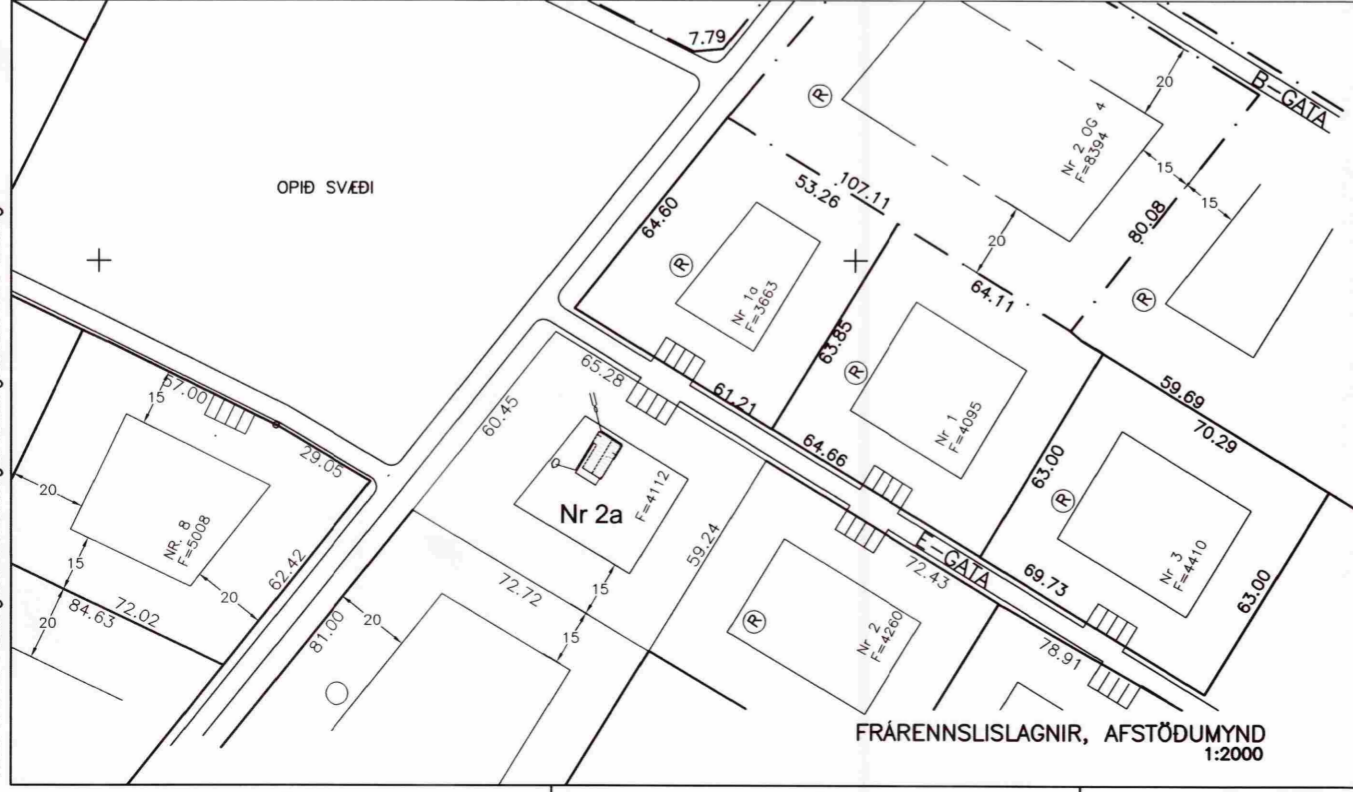

FRÁRENSSLISLAGNIR, AFSTÖÐUMYND 1:2000

SKÝRINGAR

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.
MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20%. (2CM Á M). MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.
GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.
ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERDUM GÜMMI-HRINGJUM AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.
KÖTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN. ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÖTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.
MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÜT.
ÖLL RÖR MED ÖNEFNÐUM HALLA HAGA 20% HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
 - PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
 - BR BRUNNUR
 - GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
 - GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
 - PN ÞAKNIDURFALL
 - HL HANÐLAUG
 - VS VATNSSALERNI
 - SB/BK STEYPIBÁÐ/BADKAR
 - EV ELDHÚSVASKUR
 - UV UPPÞVOTTAVEL
 - PV ÞVOTTAVEL
 - SV SKOLVASKUR
 - NF ÚTINIDURFALL
 - HR HREINSISTÜTUR MED LOKI
 - FN FALLSTAMMI NR. N
 - UT UTLOFTUN
- ATH. STADSETNINGU STÜTA FYRIR HREINLETISTEKI MÁ ADEINS HAGA TIL VIDMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.
ATH. LAGNIR UPP ÚR JÖRÐU SKAL EINANGRA VANDLEGA.
ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

K:\2011\11071-Ekrugata 2A\Teikningar-teikningaskrá\11071-31.dwg