

staðsetning handrösstöpa miðast við hús og mælist á staðnum sjá einnig sérteikningu handröða

F 1113

E 1112

D 1112

F 1113

E 1112


D 1112

MÁLSETNINGAR GLUGGAOPA
Mál á þessari teikningu eru steypumál. Reiknað er með að op i veggjum séu 10 mm stærri en gluggar á alla vegu sbr. yfirlitsteikningar glugga nr. 291-40 og 291-41.

Gx gluggar / hurðir nr. xx

X
Y/Z
sníð nr. X
tekið af teikningu nr. Y
sýnt á teikningu nr. Z

GRUNNMYND AÐALHÆÐ

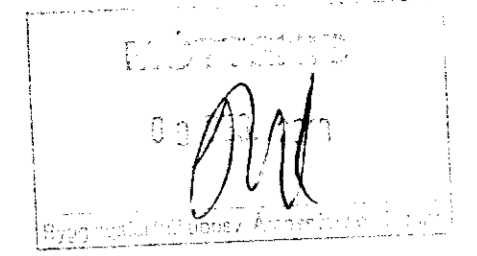

BYGGINGARLYSING

KJALLARI, UNDIRSTÓÐUR OG GÓLF
Steinsteyptur kjallari var undir hluta af eldra timburhúsi sem hefur verið fjarlægð. Kjallarin er endurbýggður og stækkaður. Vesturhluti húss er staðsettur á kjallaranum. Undirstóður og gólf eru úr steinsteypu. Undir botnplötu er einangrað með 100 mm þykkri plasteinangrun. Hitlagir eru í gólfum.

ÚTVEGGIR

Útveggir eru steyptr.
Útveggir svefnherbergjaálm eru einangraðir að utan með 100 mm þykkri steinullareinangrun, klæddir að utan með loftaðri timburklæðningu á timburgrind. Útveggir stofu eru með álmíðri steinklæðningu að utan, einangraðir með 100 mm steinullareinangrun að innan og múrhúðaðir. Vesturhlíð kjallara er einangruð og múrhúðuð að innan, aðrir útveggir kjallara eru einangraðir að utan með þrýstipólni og óvatnsdrægni 100 mm steinullareinangrun.

ÞAK

Burðarvirki þaks er úr timri
Þak eru klætt með 25 mm þykkri borðaklæðningu, þakpappa og báruðu stáli (eða öðru efni í samráði við verkkaupa). Þak er einangrað með 200 mm þykkri steinull, útiöftun er ofan einangrunar. Að innan er rakavarnarlag, timburgrind fyrir raflagnir og klætt að neðan með viðarpanni.

GLUGGAR og ÚTHURÐIR

Gluggar og úthurðir eru úr timri, framleitt skv. íslenskum staðli. Gler er tvöfalt, glært einangrunargler með sólarvörn.

INNVEGGIR

Innveggir eru steyptr eða léttir veggir úr stál- eða timburgrind, klæddir með tvöföldum gipsplötum og einangraðir með 50 mm steinullareinangrun.

KLÆÐINGAR INNAHÚSS

Allar klæðingar innanhúss í íbúðaryrmi eru a.m.k. í flokki 2.

ÖRYGGISMÁL

Berandi veggir og bitar uppfylla kröfur um REI30
Reykskynjarar eru í stofu, eldhúsi, svefnherbergjum, gangi og kjallara.
Slökkvitæki eru í gangi 1. hæðar og í kjallara.
Gluggar svefnherbergja uppfylla kröfur um björgunarpop. str. gluggateikningu.

SKÝRINGAR:

- R reykskynjari
- S slökkvitæki
- steinsteypa
- timburveggir

Stærðir vesturbýggingar (stofu) miðast við stærðir núverandi kjallara. Verktaki skal taka og sannreyna öll mál á staðnum.

BREYTING: _____ DAGS: _____

ORLOFSHÚS
Fljótshákkur 30, Ásgarðslandi

VERK: grunnmynd aðalhæð
TEIKNING: **VERKTEIKNING**

EFNI: _____
MKV: 1:50
DAGS: 01.12.2010 NR: **291-11**

UNDIRSKRIFT: _____ KT: 240448-2469

ADAMSSON ehf - arkitektastofa
Laugavegi 32b - 101 Reykjavík - sími: 551 1300
netfang: adamsson@simnet.is
Reynir Adamsson arkitekt fai / fssa