

ARITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

SKÝRINGAR VID FRÁVEITULAGNIR Í JÖRD

- SKÖLPLÖGN
REGNVATN
REGNV.- OG RÆSILÖGN

- SKOLPLAGNIR Í JÖRD ERU PVC-, PP-, PEH- EDA STEYPT RÖR.
REGNVATNS- OG RÆSILAGNIR Í JÖRD ERU PVC-, PP-, PEH- EDA STEYPT RÖR.
PVC-RÖR SKULU VERA FYRIR ÁLAGSFLOKK N
IDRÁTTARRÖR ERU PEH- PLASTRÖR. ÞRÝSTIFLOKKUR 6
AFALL HITAVEITU OG VATNSÚÐAKERFIS ERU PEH-PLASTRÖR ÞRÝSTIFLOKKUR 6
TENGISTYKKI SKULU VERA AF SÖMU GERÐ OG PÍPUR.
ÖNEFNDAR SKOLPLAGNIR ERU Ø100 MED MINNST 20% HALLA.
ÖNEFNDAR REGNVATNSLAGNIR ERU Ø100 PVC MED MINNST 10% HALLA
ÖNEFNDAR RÆSILAGNIR ERU Ø100 PVC MED MINNST 3% HALLA
LAGNIR SKULU LAGÐAR Á 150mm SANDLAG, OG Fyllt Yfir með sandi (DRENMÖL)
ÞAR SEM LÖGN FER GEGNUM SÖKKUL SKAL SETJA STYRKJARHÖLK
UTAN UM LÖGNINA AF NÆSTU RÖRSTÆRD FYRIR OFAN.
UPPGEFNIR KÖTAR ERU RENNSLISKÖTAR, HÆÐ.
FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.
ALLAR LAGNIR UTAN SÖKKLA SKULU ÞOLA UMFERÐARÁLAG.

SKÝRINGAR VID VATNSLÖGN:

- KALT VATN
HEITT VATN (HITAVEITA)

- LAGNIR SKULU VERA LAGSKIPT PL/ÁL/PL-RÖ, SAMSTNINGAR MED ÞRÝSTITENGJUM.
PÍPUR SKULU VOTTADAR AF RB TIL NOTKUNAR FYRIR UPPHITAÐ HEITT OG KALT NEYSLUVATN.
PÍPUR SKULU ÞOLA A.M.K. 1000 kPa VID 80°C MIÐAÐ VID STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR.
STOFN OG DREIFILAGNIR SKAL EINANGRA MED 20mm HÖLKUM.
TENGLAGNIR SKAL EINANGRA MED 5mm ÁDRAGSHÖLKUM
LAGNIR AD BRUNASLÖNGUM SKULU VERA HEITSINKHÚDUÐ STÁL RÖR MED SKRÚFUDUM TENGJUM.
ÖLLUM ENDUM SKAL LOKA TIL BRÁÐABIRGÐA MED ÞÉTTUM LOKUM.
FJARLÆGÐ MILLI PÍPUUPPHENGJA SKAL VERA SAMKVÆMT FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA
TENGLAGNIR AD ÞRIFATÆKJUM SKULU VERA DN12 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
REYNSLUPRÝSTINGUR ER 10 BAR. PLASTLAGNIR SKULU ÞRÝSTIPRÓFAÐAR Í ÞREPUM.
FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI STAÐLA, REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR RB.

SKÝRINGAR VID FRÁVEITULAGNIR INNANHÜSS:

- PÍPUR OG TENGISTYKKI ERU ÚR HLJÓÐDEMPUÐU PP-PLASTI MED MÚFFUTENGJUM
PÍPUR SKULU VOTTADAR AF RB.
LAGNIR SKULU HAFA A.M.K. 20% HALLA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM
ÞAR SEM LAGNIR LIGGJA GEGNUM HÆÐASKIL SKAL SETJA ELDVARNARHÖLK Á RÖR OG STEYPA Í LAGNAGÖT.
PÍPUR SKULU FESTAR Í STEYPU EDA VEGGSTÖÐIR. ALLAR FESTINGAR SKULU VERA MED GÜMMIFÖÐRINGUM.
MESTA FJARLÆGÐ MILLI UPPHENGJA ER:

Table with columns: NAFNMÁL, LÖÐRÉTT(m), LÁRÉTT(m) and rows for 32-50, 75, 100.

- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.

ÚL = ÚTLOFTUN
FPX=FALLPÍPA
HR = HREINSISÚTUR

SKÝRINGAR VID HITALÖGN:

- FRAMRÁS
BAKRÁS

- STOFN- OG DREIFILAGNIR SKULU VERA LAGSKIPT AL-PLASTRÖR AF VIDURKENNDRI GERÐ MED SÚREFNISSPERRU. LAGNIR SKULU ÞOLA A.M.K 80°C VID 1000 kPa MIÐAÐ VID STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR.
SÝNILEGAR OFNALAGNIR SKULU VERA SVARTAR ÞUNNVEGGJA STÁLPIPUR MED PLASTKÁPU SAMSETNINGAR MED PRESSUÐU TENGJUM AF VIDURKENNDRI GERÐ.
INNSTEYPTAR LAGNIR SKULU VERA PEX-PLASTRÖR MED SÚREFNISSPERRU. LAGNIR SKULU VERA Í HLIFÐARRÖRUM RÖR Í RÖR. LAGNIR SKULU ÞOLA A.M.K 80°C VID 1000 kPa MIÐAÐ VID STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR.
STOFNLAGNIR SKAL EINANGRA MED 20mm HÖLKUM ÚR ÖBRENNANLEGU EFNÍ.
VALDIR OFNAR SKULU FRAMLEIDDIR Í SAMRÆMI VID ÍST/EN 442
Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA OG STILLITÉ.
ÖLL OFNATENGI ERU DN10.
MESTA FJARLÆGÐ MILLI PÍPUUPPHENGJA MÁ VERA 2 m LÁRÉTT, 3m LÖÐRÉTT
REYNSLUPRÝSTINGUR ER 8 bar. PEX LAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA Í ÞREPUM.
Á ALLA OFNA KOMI SJÁLFVIRKIR OFNLOKAR SEM STJÓRNAST AF HERBERGISHITA
FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI STAÐLA, REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR RB.

FRÁGANGUR PÍPULAGNA GEGNUM BRUNASKILRÚM:

- ÞAR SEM LAGNIR LIGGJA GEGNUM BRUNASKILRÚM SKAL ÞÉTTA LAGNAGÖT MED EFTIRFARANDI HÆTTI.
PLAST PÍPUR, UTANMÁL > 30 mm: ELDVARNARMÚFFA UTAN UM LÖGN, BÁÐUM MEGIN Í VEGGJUM, AD NEDAN Í PLÖTUM. ELDVARNARMÚFFUR Í LÉTTUM VEGGJUM SKULU VERA MED STÁLSLÍF
PLAST PÍPUR, UTANMÁL <= 30 mm: HOLRÚM Fyllt MED STEINULL, ÞÉTT MED ELDVARNARFUGU.
STÁLPIPUR: HOLRÚM Fyllt MED STEINULL, ÞÉTT MED ELDVARNARFUGU.
BRUNAPÉTTINGAR SKULU VERA ÞÉTTIENNI AF VIDURKENNDRI GERÐ. FRÁGANGUR SKAL VERA SAMKVÆMT FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA.

GÓLFHITALAGNIR

- PÍPUR SKULU VERA PEX-PLASTRÖR MED SÚREFNISHÉTTU LAGI, EDA AL/PLAST-RÖR.
PÍPUR SKULU ÞOLA A.M.K. 70°C VID 1000 kPa MIÐAÐ VID STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR
TENGISTYKKI SKULU VERA AF VIDURKENNDRI GERÐ MED STYRKJARHÖLK Í ENDA PÍPU.
LAGNIR Í GÓLFUM SKULU VERA AN SAMSETNINGA.

TEIKNINGANÚMER - LYKILMYND

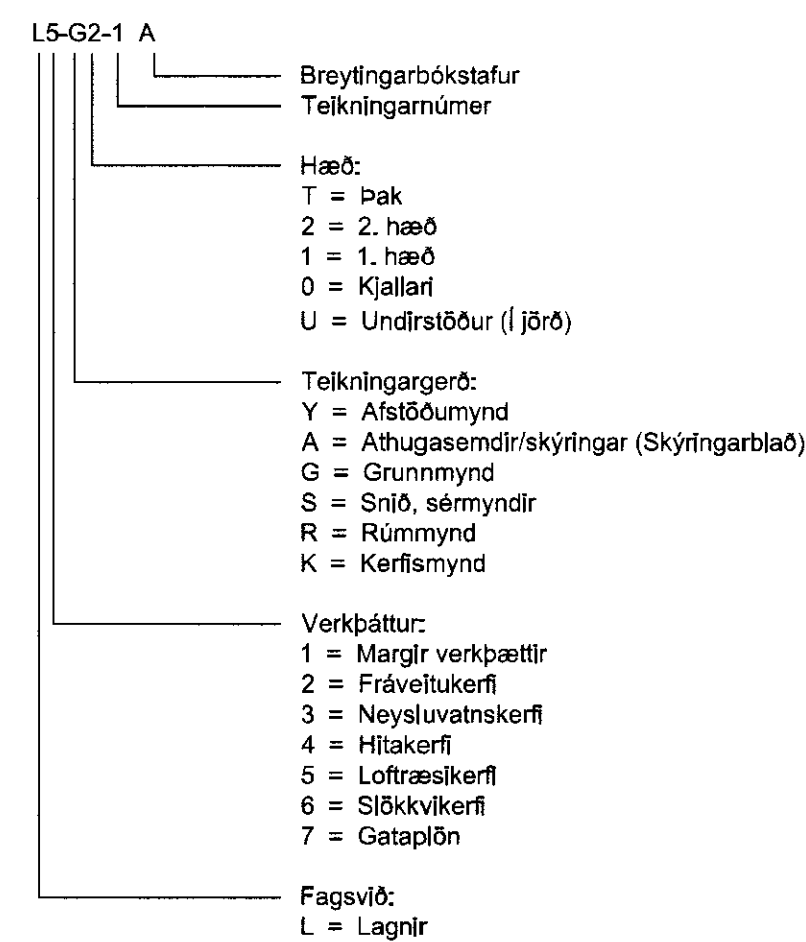


Table with columns: BR, DAGS, BREYTING, REYN, TSKN

VSÓ RÁÐGJÓF
HÖFUSVATN 20, 105 REYKJAVÍK, Sími 595-9000, Símaþéfi 598-9010, Netfang vs@vs.is

Grjóthólsbraut 14
Grímsnes- og Grafningshreppi

ÞRIFA- OG HITAKERFI
ALMENNAR SKÝRINGAR
HANNAÐTEKNI
EINERFI
YFERFARID
SAMÞYKKT
KT.
30385-6909

KVARDI
VERKNR
TEKNI.NR.
BR.
11252
L1-A-1