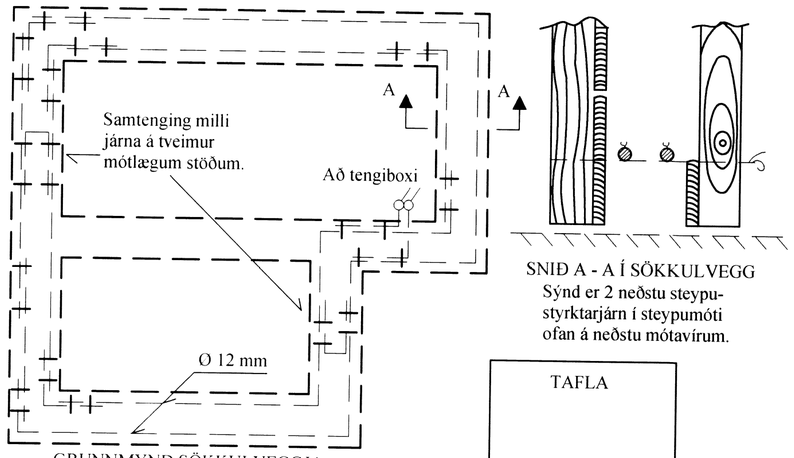

SNIÐ A - A Í SÖKKULVEGG
Sýnd er 2 neðstu steypu-
styrktarjárn í steypumóti
ofan á neðstu mótavírum.



STEYPUTEINN

VÍRLÁSAR

SAMTENGING STEYPUTEINA

10□ Koparvír í pípu
tengist eftir atvikum á
PE- eða PEN-skinnu í töflu

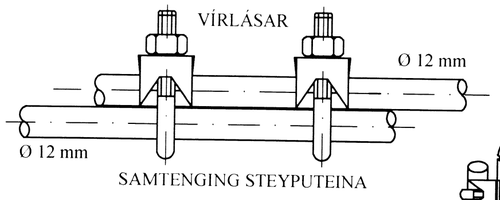

Setja skal tvo vírlása
á hver samskeyti

Tengibox fyrir skökkulskaut
skal ávallt vera sýnilegt
og aðgengilegt. Staðsett
við vatnsinntökk eða undir töflu.

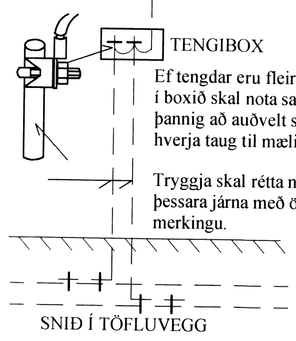

Ef tengdar eru fleiri taugar
í boxið skal nota safnskinnu
þannig að auðvelt sé að losa
hverja taug til mælinga.

Tryggja skal rétta notkun
þessara járna með öruggri
merkingu.

SNIÐ Í TÖFLUVEGG

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki í tengiboxi.
Í raðhús, parhús og hliðstæð hús er leyfilegt að tengja sameiginlegan úthring en tengibox og tengingar verði við hverja heimtaug.
Heimilt er að sjóða tengingar sökkulskauts að því tilskildu að stálið sé suðuhæft og suðumaður hafi réttindi til suðu.

Skýringamyndir af sökkulskauti

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
19 DES. 2014

Almennar skýringar:

1. ALLAR PÍPUR ERU 16mm OG VÍR 1.5mm2 NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM. ALLAR PÍPUR Í SMÁSPENNUKERFUM ERU 20mm NEMA ANNAÐI KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

2. HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ERU 1050mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

3. HÆÐIR TENGLA Í BÍLAGEYMSLU, BAÐRÝMI, SALERNI, ÞVOTTAHÚSI OG ELDHÚSI ERU 1050mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

4. HÆÐIR RAFMAGNS OG ANNARA SMÁSPENNUTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 200mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

5. HÆÐIR ÚTILJÓSA OG ÚTITENGLA ERU 1900mm FRÁ FULLFRÁGENGNUM SVÖLUM OG EÐA LÓÐ NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

6. HÆÐIR VEGGLJÓSA ERU 1800mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

7. ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í MILLIMETRUM OG ER ALLTAF MIÐAÐ VIÐ FULLFRÁGENGIÐ GÓLF EÐA VEGGI. ÖLL MÁL MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS.

8. ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

9. GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T1 - GR.10 ER GREIN 10 FRÁ TÖFLU T1.

10. TIL SNERTUSPENNUVARNA SKAL NOTA NÚLLUN OG LEKASTRAUMSROFAVÖRN.

11. MÁLMHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA.

12. MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL MINNST VERA 10A.

13. JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDAVATSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARÐBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR.

14. ALLAR LAGNIR OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ UM RAFORKUVIRKI.

15. FYRIR NÁKVÆMA STAÐSETNINGU VEGGJA SKAL STYÐJAST VIÐ ARKITEKTATEIKNINGAR.

16. ALLAR LAGNIR OG FRÁGANGUR SÖKKULSKAUTSTENGINGAR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ TÆKNILEGA TENGISKILMÁLA.

Rafgæði Súluhöfða 27
270 Mosfellsbær
S:551-1078 GSM:898-1078

Verkheiti: **Grjóthálsbraut 7**	Mkv.: **Enginn**
Verkhluti: **Sökkulskaut og skýringar**	Dags.: **5.5.2013**
Hannað: **Elvar Trausti Guðmundsson** Teiknað: **Ragnar Viktor Karlsson**	Teikning nr.: **2 af 8**
Samþykkt: **Ragnar Viktor Karlsson** Kennitala: **220470-5129** Undirskrift:	
Undirskrift og kennitala aðalhönnuðar	