




Skýringar.


- Gefin hæðarmál eru frá fullfráegnu gólfi að miðri dós í cm.
- Hæð rofa skal vera 110 cm.
- Hæð tengla skal vera 20 cm
- Hæð tengils við rofa skal vera í rofahæð.
- Hæð allra veggjósna eru 190 cm nema annað sé tekið fram.
- Hæð tengla í bilageymslu skal vera 110 cm.
- Hæð allra tengla yfir borði í eldhúsi, baðherbergi, geymslu og þvottahúsi skulu vera 110 cm.
- Málmstraumur rofa skal vera 10A og tengla 10A.
- Allur töflubúnaður skal þola a.m.k. 10kA skammhlaupsstraum.
- Lagnir eru pípur $\varnothing 16\text{mm}$ með ídráttarvir 3x1,5q.
- L er loftnetstengill og hæð hans er 20 cm.
- F er simatengill og hæð hans er 20 cm.
- D er dós fyrir dyrasíma og hæð hans er 160 cm.
- RS er dós fyrir reykskynjara í lofti.
- SK er dós fyrir hreyfiskynjara í lofti
- Ef fastar innréttingar eru á vegg með raflögnum, skal innréttingateikning ráða staðsetningu raflagna.
- Lagnir og allur búnaður skal vera í samræmi við íslenska reglugerð um raforkuvirki.

FRÁANGUR Á SAMTENGINGUM STEYPUTEINA FYRIR SÖKKULJARÐSKAUT


SÖKKULSKAUT Dæmigerður frágangur

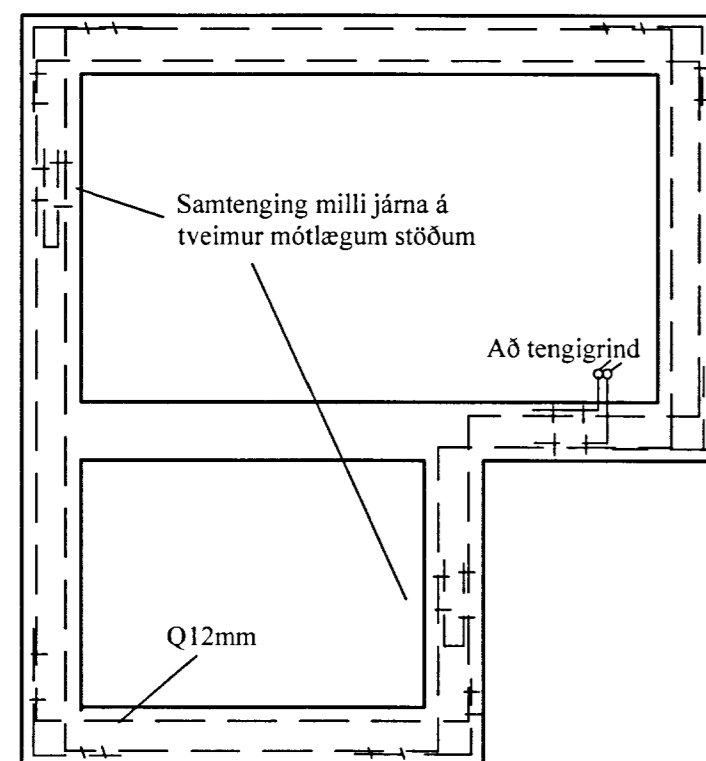

Grunnmynd sökkulveggja

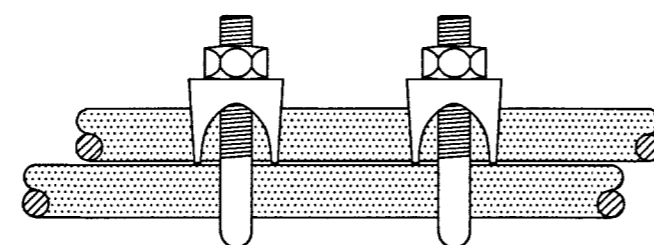

SNIÐ Í STEYPUMÁT

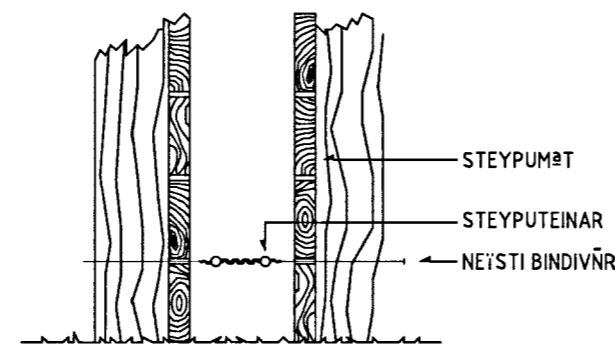

LJÓSPRÁÐURINN EHF

Geisla lind 15 201 Kópavogi

	Verkefni:	Hrauntröð 11 í landi Vaðness, Grímsnes- og Grafningshreppi.	Dagsetning:	17.05.2013
	Verktali:	Afstöðumynd, sökkulskaut og skýringar	Blaðsíða:	2-1
	Höfundur:	Guðjón Guðmundsson	Kennitala:	131163-3049
			Kvarð:	1:500

Aðalhönnuður undirskrift:

Guðjón Guðmundsson
Kjartan Kjartan
0702 75-5549