GRUNNMYND MILLILOFTS
MKV. 1:50

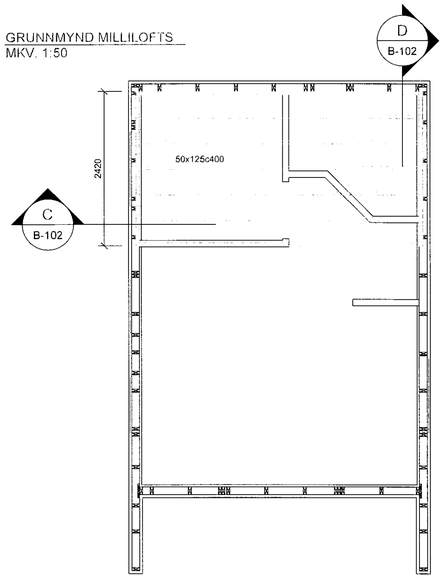

C / B-102 Snið 1:20

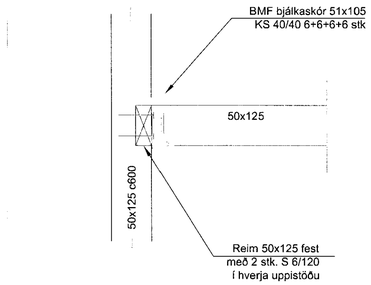

D / B-102 Snið 1:20

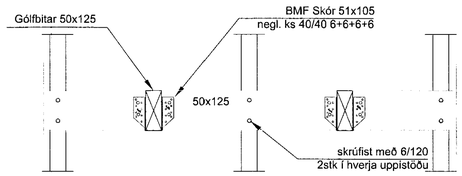

E / B-102 Snið 1:20

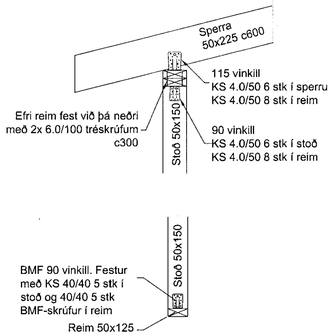

MÓTTEKIÐ
1 2 11 2010
Umhverfis- og tæknisv. Ármúlastöðu og Flóahr.

NEGLING ÞAKJÁRNS OG ÞAKKLÆÐNINGAR
MKV. 1:50

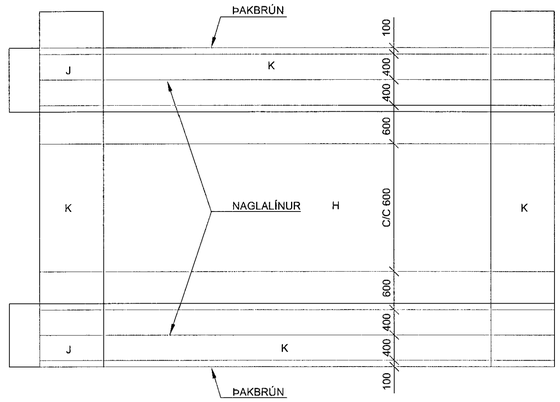

SVÆÐI	NEGLING ÞAKJÁRNS	NEGLING BORÐAKLÆÐNINGAR
J	34/36 KAMBSAUMUR Í HVERJA HÁBÁRU	37/60 KAMBSAUMUR 3 STK Í HVERJA SPERRU
K	34/60 KAMBSAUMUR Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU	37/60 KAMBSAUMUR 2 STK Í HVERJA SPERRU
H	34/60 KAMBSAUMUR Í ÞRIÐJU HVERJA HÁBÁRU C/C 600	

Ásýnd grindar innanfrá
MKV. 1:50

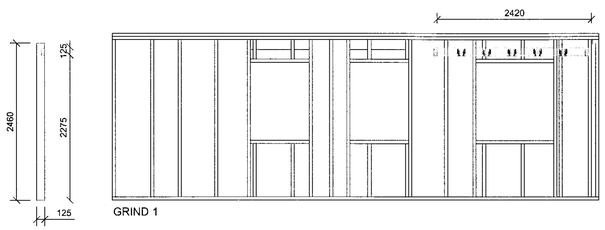

Ásýnd grindar innanfrá
MKV. 1:50

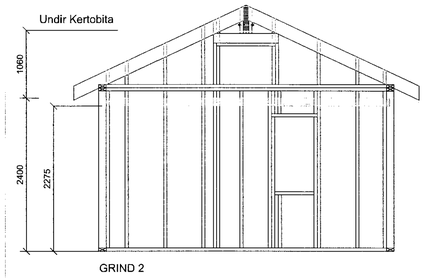

Ásýnd grindar innanfrá
MKV. 1:50

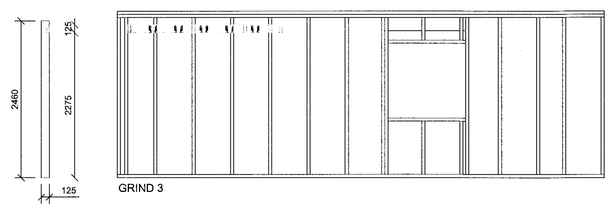

GRUNNMYND ÞAKS
MKV. 1:50

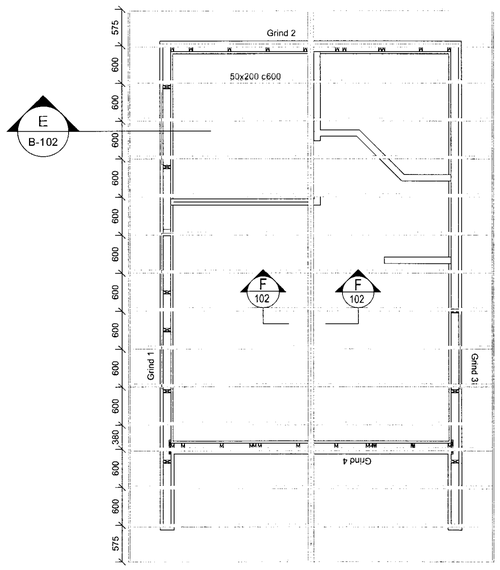

F / B-102 Snið 1:20

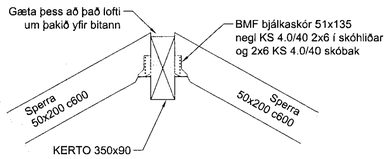

Þversnið þaks
MKV. 1:10

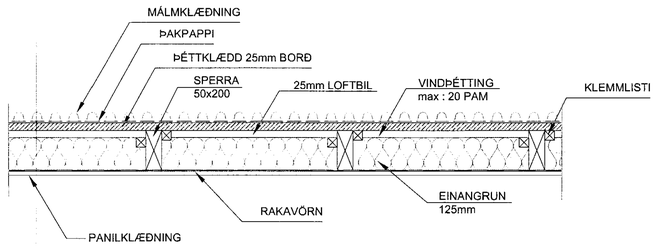

ALMENNT:
Öll mál eru í mm.
Sjá almennar skýringar á teikn. nr B-100.
Öll steypa skal vera C-25
Kótar eru í m.
K= Hæðarkóti á steyptu gólfi (hrá gólf).

SKÝRINGAR:
Boltar og snittaðir teinar skulu vera heitgalvanhúðaðir 8.8 boltar.
Á milli boltahausa og timburs komi skinnur
með þvermál 3d og þykkt 0,3d.
Málsettar lengdir á boltum eru heildarlengdir.
Timbur skal vera t1 skv ist insta 142
þar sem timbur kemur að steypu komi þakpappi á milli.
Þar sem sperrur eru tvöfaldar skal festa þær saman
með 2 stk skrúfur 6.0x100 c500 nema annað sé tekið fram.
Sannreyna skal öll mál.

Nr.	Dags.	Breyting	Samþ.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Frumstærð blaðs	Minnkað í mkv.1:2	Mkv.	Dags.	Verk.nr.	Teikn.nr.
A:1	A:3	1:50,1:20,1:10	01.08.2010	VS	B-102

Hannað:	Teiknað:	Yfirf:
SS	SS	HÞG

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURNESJA
Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ
Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111
Veffang: http://www.vss.is
Netfang: vs@vss.is

Klettás 7
Búrfell

Sperrur, milliloft og snið

Samþ: kt. 090856-3249

Samræmingarhönnuður: