

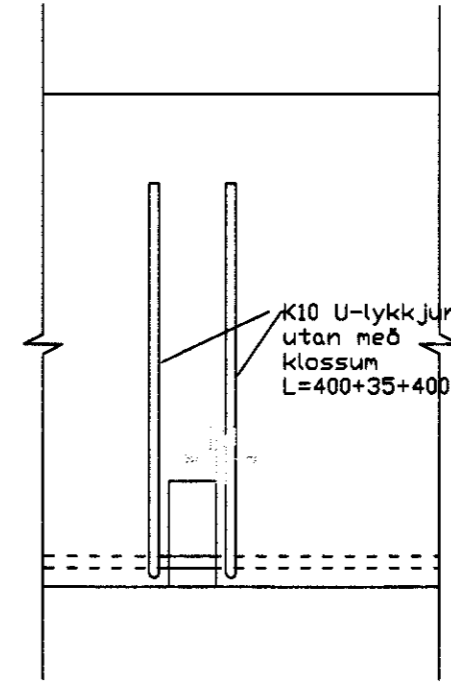

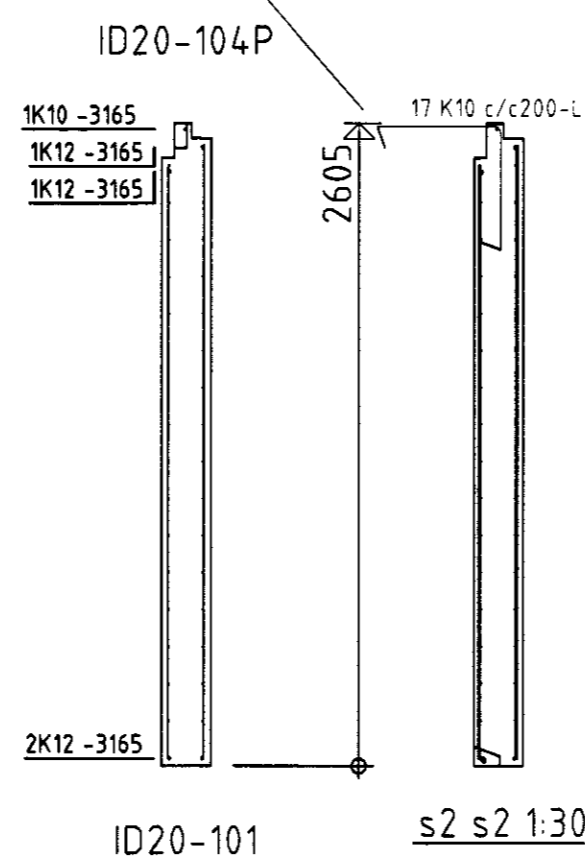



REINFORCEMENT

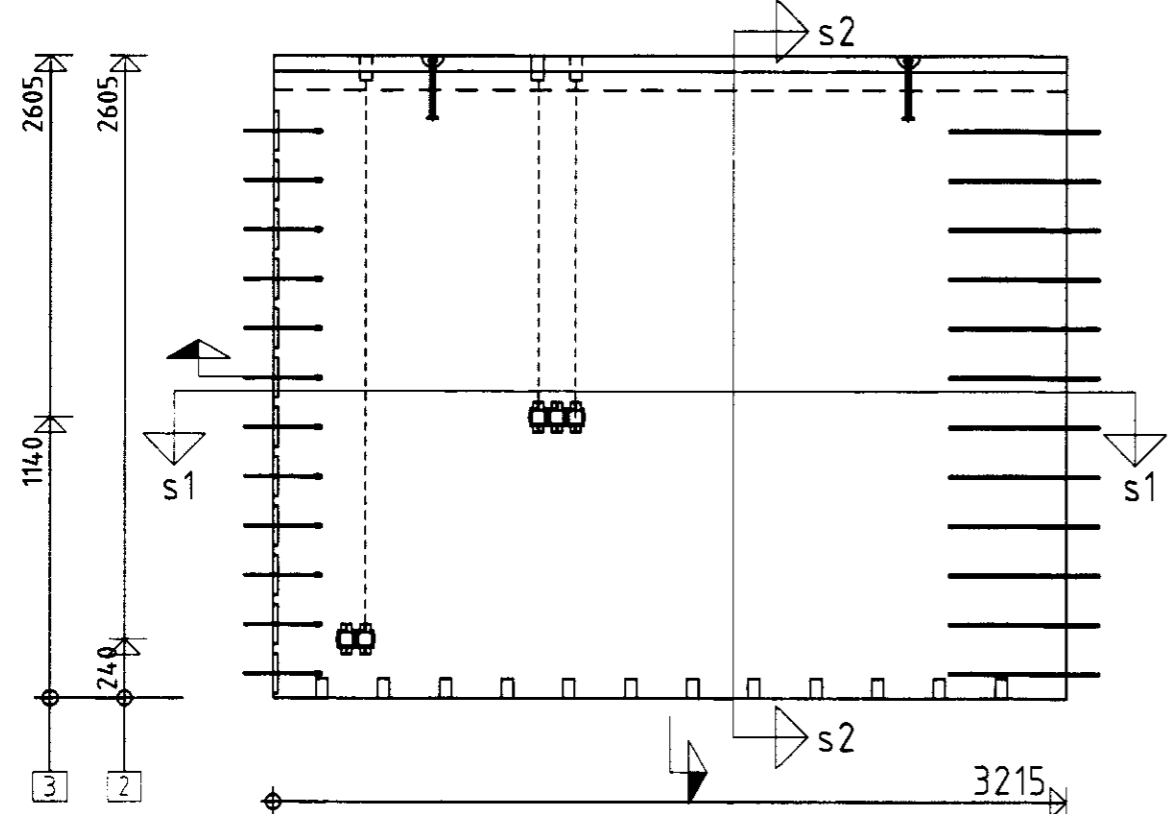

Gufi Þórunn

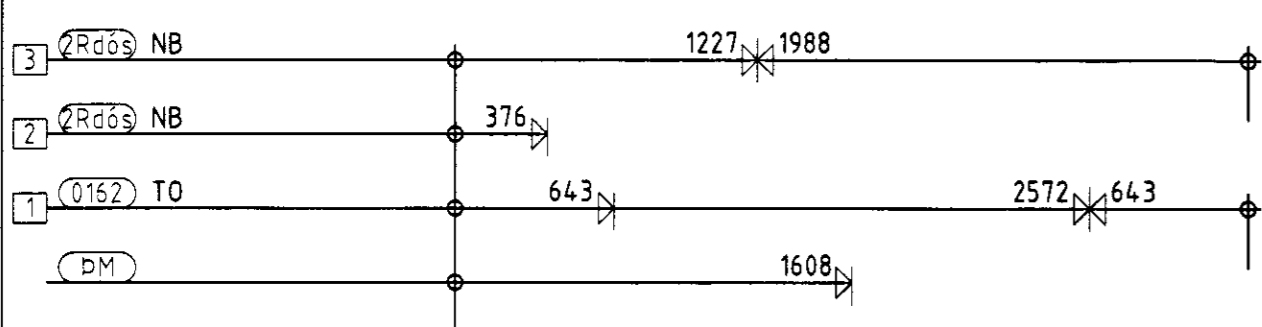

Tengilykkjur K10 c/c 200mm
VS-lykkjur cc200 fyrsta í 100mm
Klossar c/c 250mm

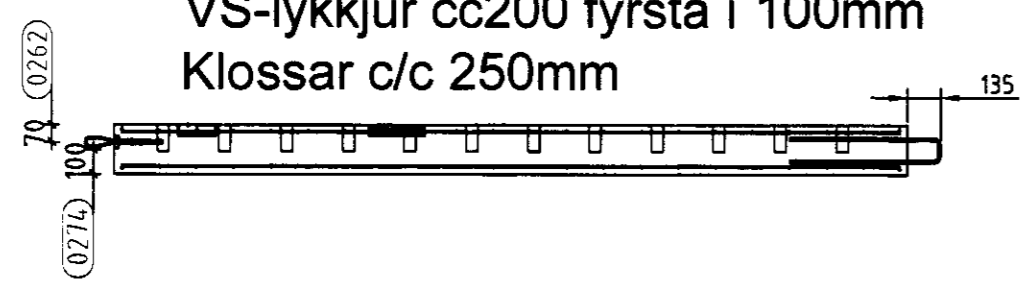

s1 s1 1:30

GERÐ EININGAR	FJOLDI	EINING NR.
I 20/261	1	1113
DYNGD	STEYPUMAGN (L)	HÆÐ
4.09	1637	1
ALLMENNAR UPPLÝSINGAR, INNVEGGIR		
Staðall:	-	-
Steypustyrkur:	C30	
Steypugerð:	SUS	
Frávík:	+0/-5 mm	
Hula:		
Meðhöndlun yforborð		
Aferð ofan í borði:	Slétt	Slétt
Annad:		
Staðlar:	ÍST EN 260, FS ENV 1991, FS ENV 1992, FS ENV 10080, ÍST EN 13369, ÍST EN 14992	

05.05.01-EB Framleiðsluteikning

TEG	STK	LYSING	TILVÍSUN	Lengd/Efn
0162	2	KAN-6000-5,0-240	HALFEN	
0262	12	VS120 Tengilykkjur		
0268	12	Klossi		
0274	12	U 100-210-610		
0515	4,9	VP 20		
0803	1	Rd tvöföld		
0804	1	Rd þreföld		
0824	3	Plastkubbur 100x50x50		

HLUT.NR.	STK	GÆÐI	Ø	HLUT.NR.	STK	GÆÐI	Ø
K189	16,8	Ks500S	6	2390	2	Ks500S	12
2405	17	Ks500S	12	2490	2	Ks500S	12
3165	1	Ks500S	10	3165	4	Ks500S	12

HLUT.NR.	Dver- mál	Klipp- lengd	Samt	Skissa - mál í mm	Stál- gæði	Rad
L	10	980	17	500	Ks500S	20

BR NR. LYSING DAGS SAMÞ.

Framleiðsluteikning **kurtoggi**

2. JUNN 2010

Kiðjabergr 120
Kjallaraveggir

Yfirfarinn og samþæmdur
uppdráttur, sbr. gr. 17.2 og
19.2 í byggingarreglugerð.

Einingaverksmiðjan hf.
Breiðmúli 10
109 Reykjavík
Tel. 587 7770

VERK NR.	TEIKNAD/HANNAÐ	YFIRFARID
951	BDTH	Steinþór
DAGS.	SAMÞYKKT	

VEKTOR
Hönnun og ráðgjöf ehf.
Kt. 400896-2429

MÆLIKVARÐI	TEIKN. NR.	BREYT.
1:30	31-113	

PLC: 2010-05-21 15:51 S:\impact\arkiv\24\01\95\design\drawings\31-Walls\31-113.dwg