


Almennar skýringar frárennislagna:
 Önefndar lagnir eru 100 mm PVC.
 Allt efni og allur frágangur skal uppfylla ÍST- 67 og aðrar gildandi reglugerðir.
 Undir öllum lögnum í jörð skal vera burðarhæfur botn og skal vera minnst 20 sm sandlag undir og yfir lögnum.
 Kaldavatnæð skal vera PEH sbr. DIN 8074, þrýstiprep 6. Renniloka með spindil upp úr jörðu skal koma utan við hús.
 Drenlagnir og lögn frá heitapotti skal fara beint í þúkkgrýfu.
 Rotþró skal vera minnst 3500 L að viðurkenndri gerð og komið fyrir á burðarhæfum botni. Frárennslí rotþróar skal renna í dreypalögn sem endar í þúkkgrýfu.

- VS: Vatnssalerni
- HL: Handlaug
- HK: Hitakútur
- ÞV: Þvottavél
- SB: Sturtubotn
- EV: Eldhúsvaskur
- HP: Heitapottur
- GSN: Gegnumstreymisniðurfall
- ÞN: Þakniðurfall

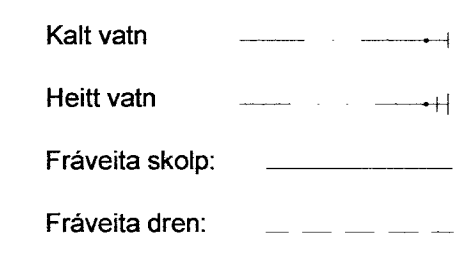

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Fríst.hús Klapparhólsbraut 19
 801 Selfoss

Lagnir
 Frárennislagnir

Dags: 2013-03 Mkv: 1:50 Hann: GPS
 Samp: 020162-3099 V.nr: 13-001 Teikn: JHG

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS