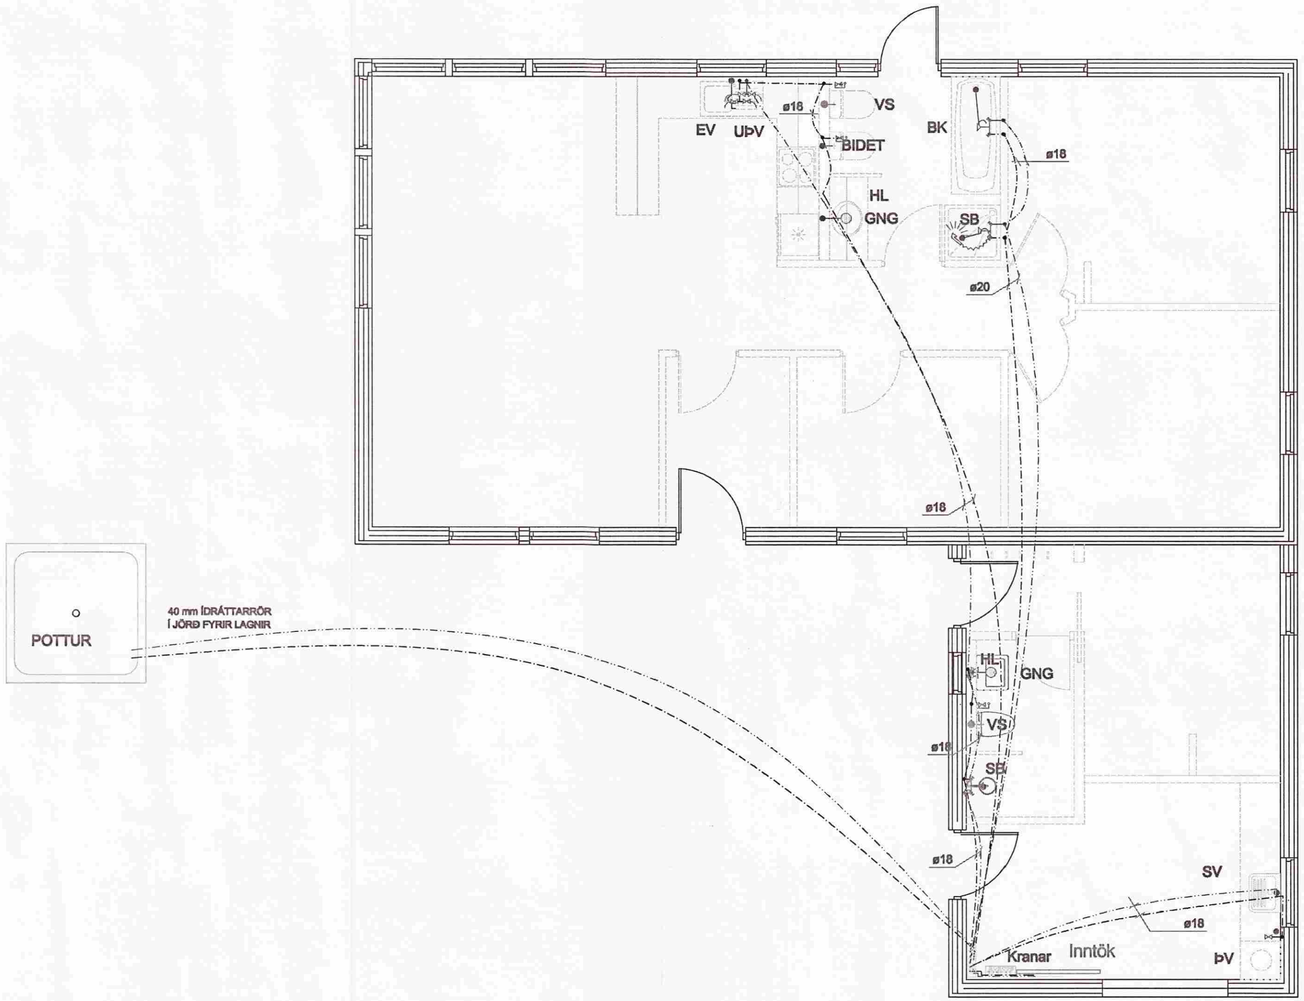

Neysluvatnslagnir, Grunnmynd. mkv.1:50

MÓTTEKIÐ
06 OKT 2011
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Skýringar:

EV	Eldhúsvaskur
UÞV	uppþvottavél
HL	handlaug
BK	baðkar
SB	sturtubað
VS	vatnssalerni
ÞV	þvottavél
SV	skolvaskur
ÚS	útisturta
GNG	gólfniðurfall með gegnumrennsli
GNF	gólfniðurfall
PT	pottur

Skýringar neysluvatnskerfi:

Neysluvatnskerfið er rör í rör kerfi.
Rör í neysluvatnskerfi skulu vera Pe-Pex plaströr með súrefniskápu,
vídd 15 mm fyrir einn krana eða einn krana og salerni og vídd 18 mm fyrir 2 eða 3
krana, sjá teikningu,
Rör skulu vera vottuð af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins til
þeirra nota sem þau eru ætluð í.
Neysluvatnskerfi skal þrýstiprófa með lofti skv.
fyrirmælum framleiðanda röranna.

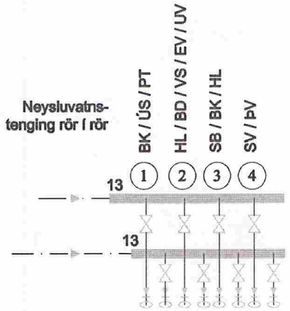

▸ Rennslisstefna
13 Tengikista úr stáli / kopar. Stofn kistu er ø25, 4 tengingar

KRISTINN J. GÍSLASON
Verkfræðingur
Kt. 220652-2899 Sími: 566 7056 E-mail: kristinn@kjg.is

SUMARHÚS KIDJABERGI

LÓÐ NR. 65

TEIKN.NR.1	TIL.V.NR.1	25.09	BR.DAGS.1
TEIKN.NR.2	TIL.V.NR.2	BR.2	BR.DAGS.2
TEIKN.NR.3	TIL.V.NR.3	BR.3	BR.DAGS.3
Teikn.nr	Tilvísun á teikningu	Br.	dags.

Samþykkt: KJGíslason 220652-2899

Neysluvatnslagnir, grunnmynd
og skýringar

Hönnun: KJG	Teiknað: KJG	
Dags. SEPT. 2011	Mælikvarði: 1:50	Teikn.nr. L-303