
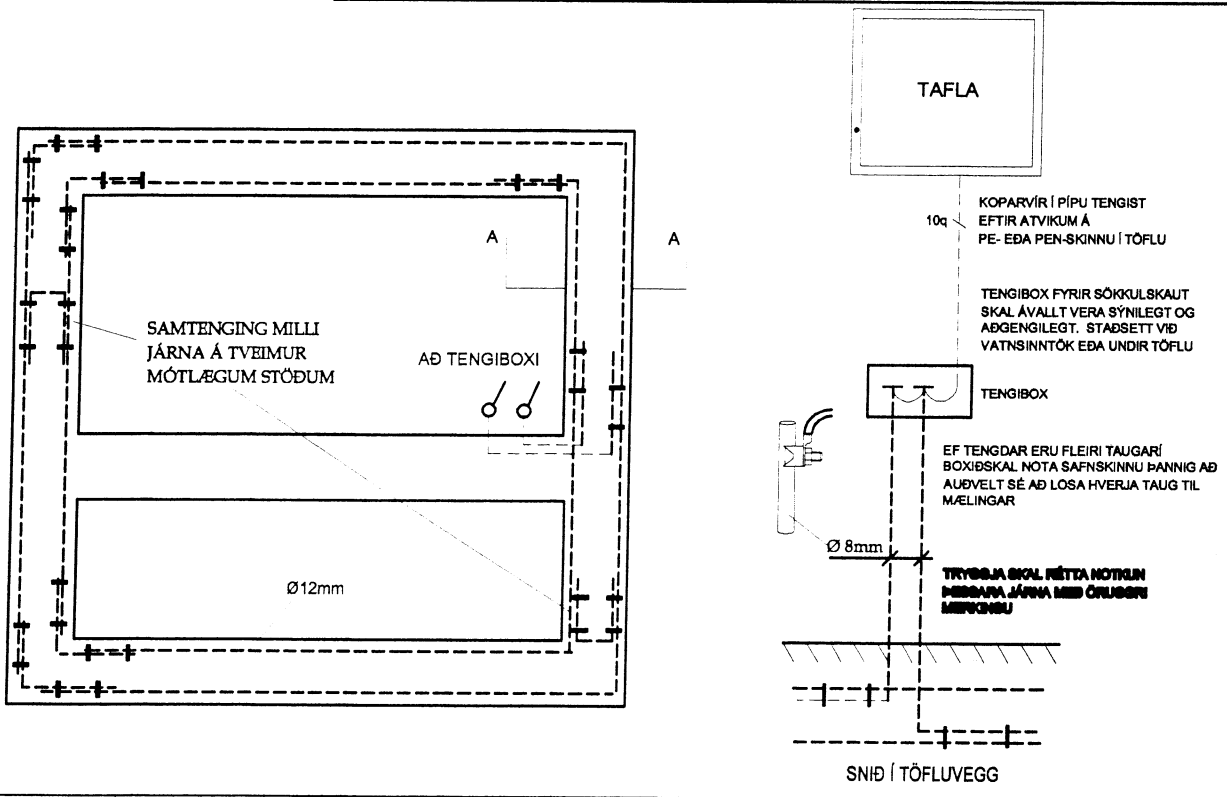


Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
09.05.2014
[Signature]
Byggingarfulltrúi

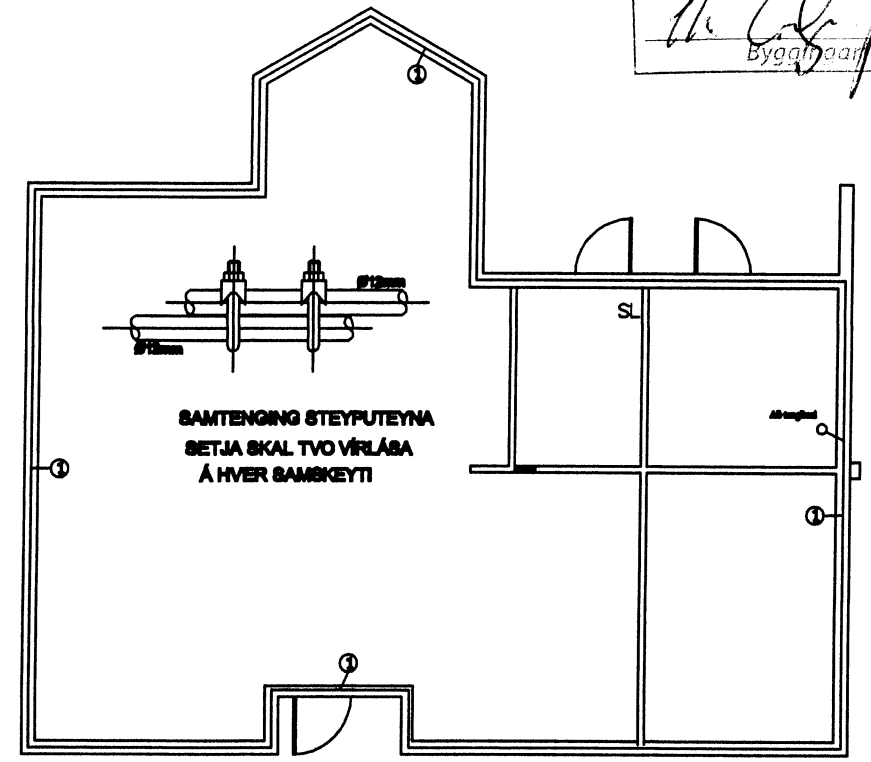

Sökkulskaut:

Verktaki skal tengja saman tvö neðstu járnin í sökklinum, þannig að leiðandi samband fáiast. Járnin skulu tengd saman með vírlásum. Miðað er við að tveir vírlásar séu á hverri samtengingu. Taka skal steypujárn upp úr sökklinum, sem síðan skal framlengjast með 10mm² vír og skal tengjast PEN skinnu í töflu.

Skýringar:

- 1 Tengja skal tvö neðstu járnin í sökklinum saman með vírlásum.
- 2 Taka skal steypujárnstein upp úr plötu í tengibox á vegg

KS

Herrað:
Bjarni Samundsson
Yfirfarið:
Kristján Sigurðsson
Samþykkt: KS
Aðalhönnuður:
Kannatala: 300845 4868

Skógarbraut 5
Kjósahreppur
Landnúmer 205211

Tafla & sökkulskaut
Mkv. Ekki í kvarða

02-2012
20.08.12
Tafla ---
Frumrit A1: 1