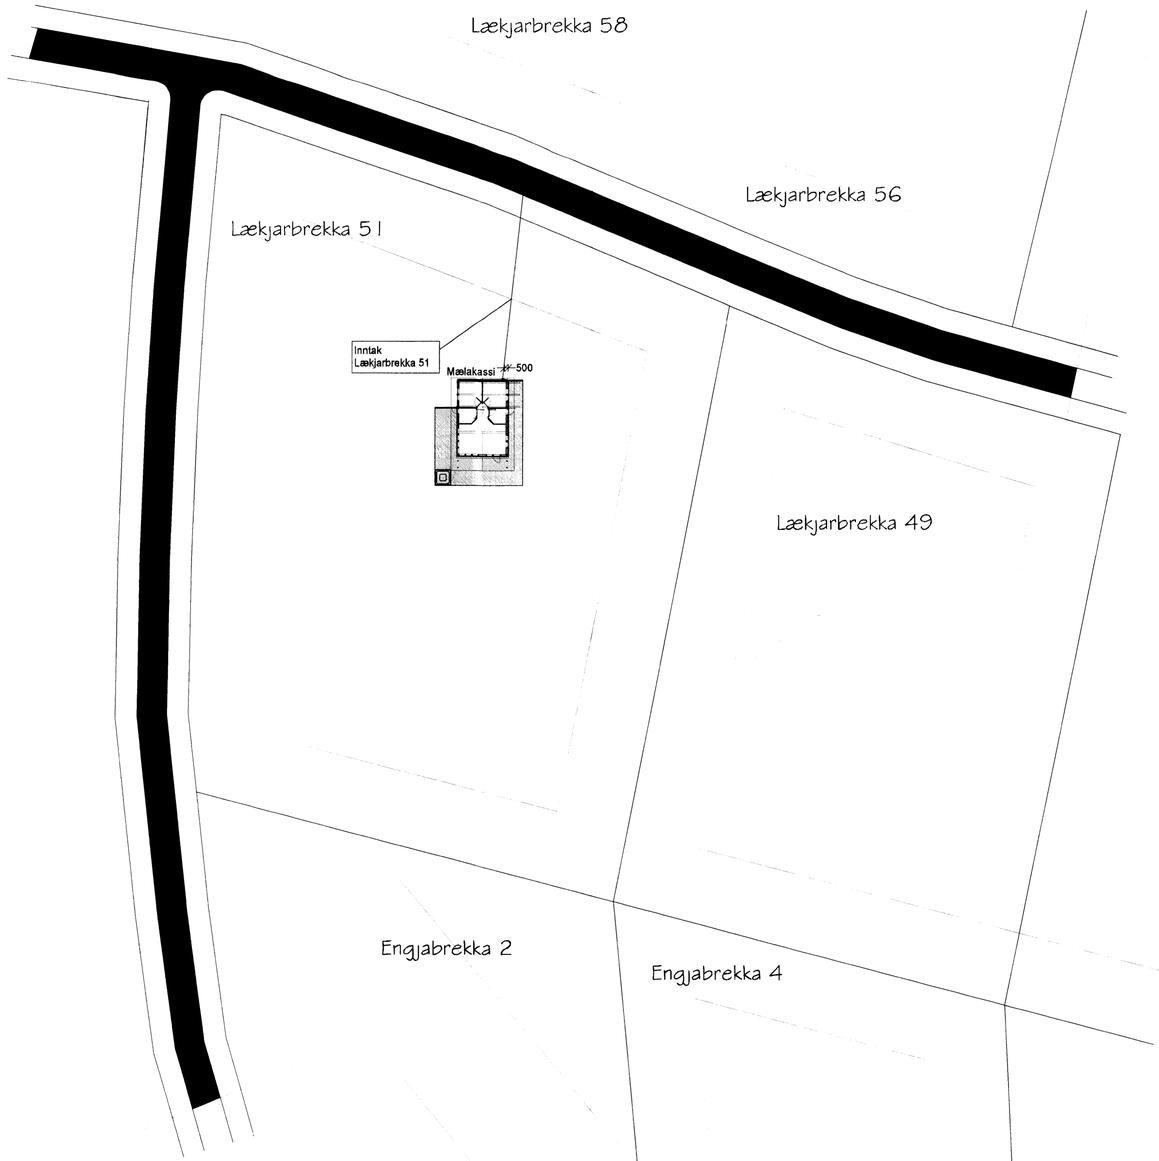

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Uppsveita bs.
26. júní 2014
MÓTTEKIÐ

1. Öll mál eru gefin upp í millimetrum
2. Hæðir eruð miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er skilgreind með H= tala.
4. Hæð tengla er skilgreind með H = tala.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A.
7. Öll rör fyrir raflagnir skulu vera 16mm og ídregin 1,5mm vír nema annars sé getið.
8. Öll rör fyrir smáspennulagnir skulu vera 20mm.
9. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu í dregna með plaststreng.

Mælir
150550-4759

NR.	DAGS.	BREYTING.	HANNAÐ	SAMÞ.
A				

VHE
Address.
Melabraut 21-27
220 Hafnarfjörður
ICELAND
Phone: +354 575 9700
Email: vhe@vhe.is
www.vhe.is

VERKKAUPI Lækjarbrekka 51 Grímsnes- og Grafningshreppi	BLAÐ 1 / FJ. BLAÐA 3 BLAÐSTÆRÐ A2
VERKEFNI Raflagnateikningar Afstöðumynd Lækjarbrekka 51	TEIKN. NR. L51 MÆLIKV. 1:500
TEIKNAÐ SJ / YFIRFARIÐ –	DAGS. 12.05.14
HANNAÐ Sigurður Jóhannsson 050767-5749	
UNDIRSKRIFT Sigurður Jóhannsson 050767-5749	