
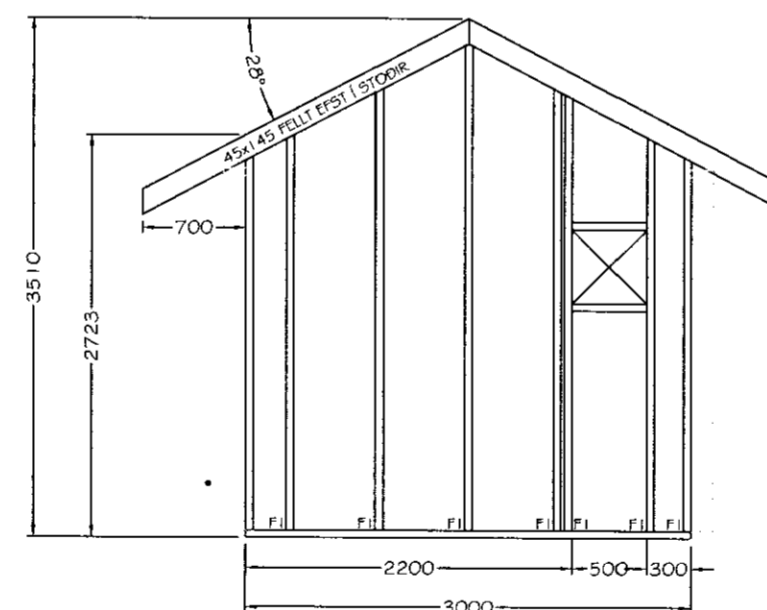
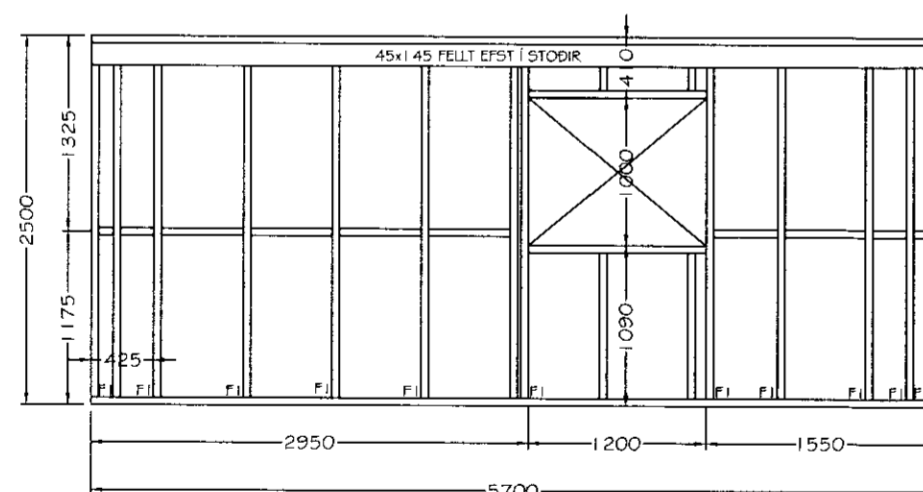
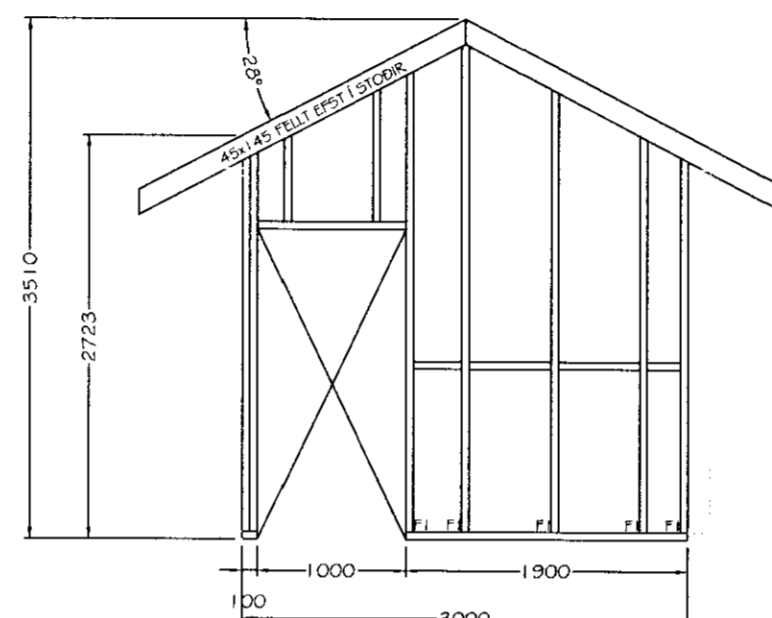


MÓTTAKID

09 JAN. 2012

Byggingafulkúi upp v. Arnessýslu og Fróðhr.

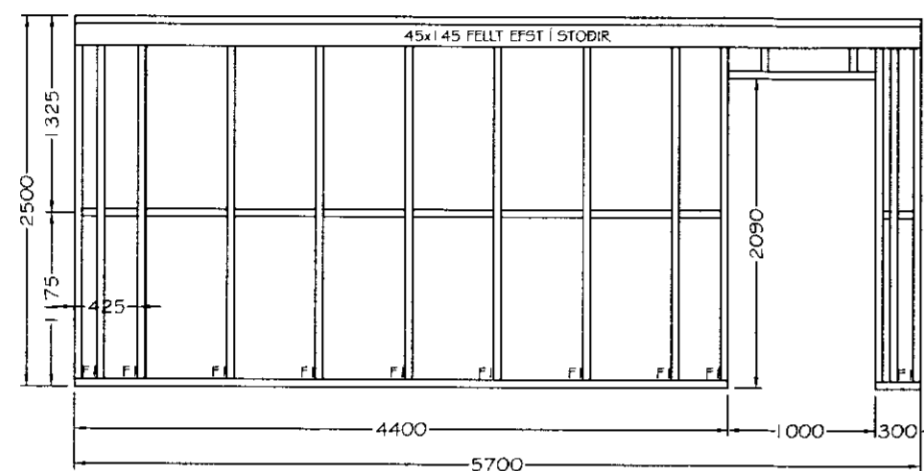

ALMENNT:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum. Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi. Þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:

Burðarvirði skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en límtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja asfaltþappa.

GRINDUR:

Fótstykki: 45x145, gagnfúavarið.  
Stodir: 45x145  
Vegglaega: 45x145  
Millispil / lausholt: 45x145 d/c, sjá teikningu.  
Öll samskeyti neqlist með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGJAGRINDUR:

9mm rakapölinn (WBP) 5 laga grenikrossviður, neqldur í rakapölið lím með GN 28/50 d/c 100

FESTINGAR:

F5: 2 stk. BMF GATAPLÖTUR 2x80x240  
NEGLING: 2x(2x6) STK. KS 40/40  
F6: 1 stk. vinkill BMF 105 með styrkingu.  
Negling 2x6 stk. KS 40/40 í vinkil.  
N1: Negling 3 stk. N46/125 í hverja stoð, alls 18stk.

AÐRAR FESTINGAR SJÁ TEIKNINGAR.

STÁLVIRKI OG FESTINGAR

Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunaraðstæður og skal hafa þá tæningaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hlíðsjónar. Allt stál utanhúss skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar. Ekki má nota saman ryðfría nagla og galvaniserað festjám. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en einisþykkt þeirra stáhluta sem söðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna skal uppfylla DS 316.

Út:	25.03.11	GP	Frumtölgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:
Lokastígur 3, 206428 Grímsnes og grafningshrepp			Teiknúmer: 210-03
Burðarvirki:			Mælikvarði:
Grindarteikningar útvegga			1:50
Skýringar			
Mannað: Guðjón Þórisson		Teiknað: Guðjón Þórisson	
Dagsetning:	25.03.11	Verknúmer:	11 001
Frúmtærd:		A2	
Ábyrgðarm. og réttihafi:		200752-4659	

*Guðjón Þórisson*