



Tengijám í eldri sökkul: K10 L=650, innlimt 150 mm, í miðjan vegg c200

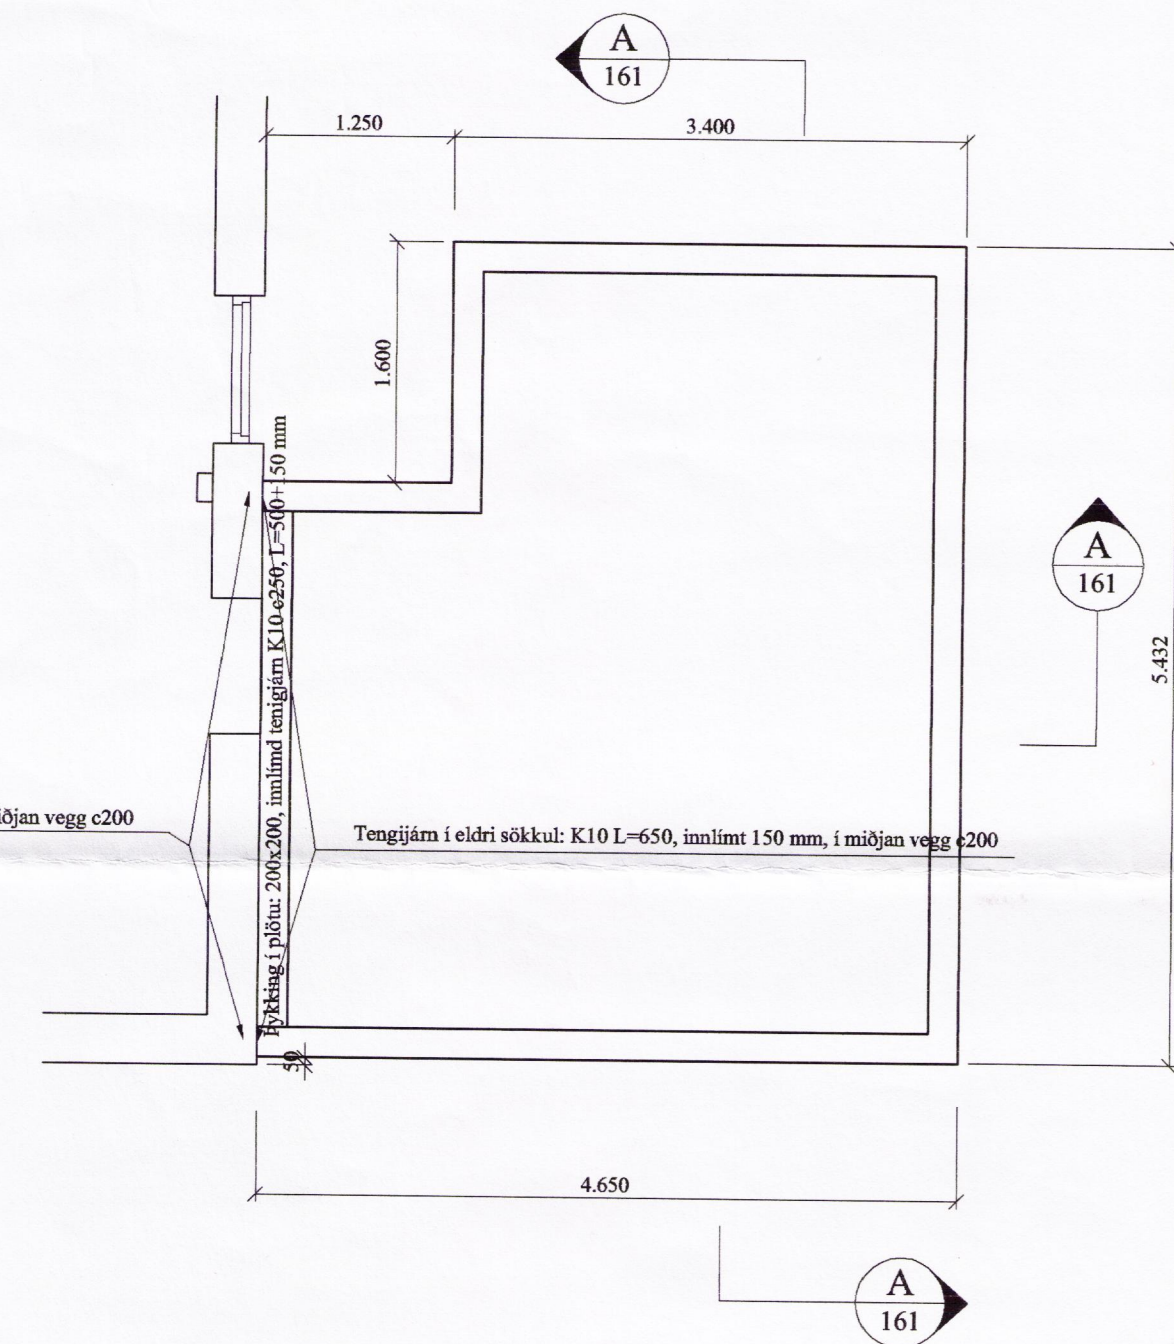

Tengijám í eldri sökkul: K10 L=650, innlimt 150 mm, í miðjan vegg c200

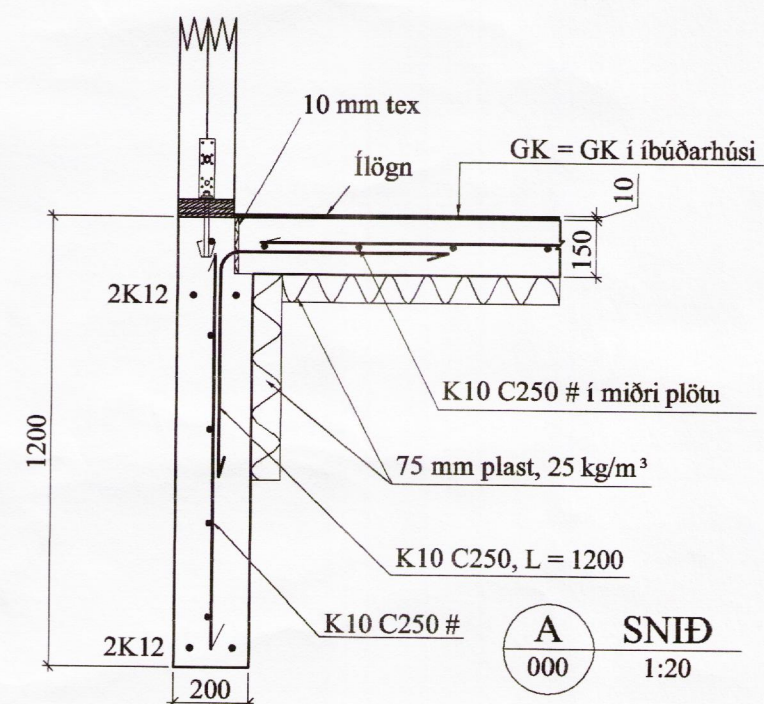

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C
 Nota má bendinet, 6 mm teina c/c 150 mm í stað járnagrindar í plötu eða vegg. Stálgæði sömu og B500C eða betri.

A	Breytt	Dags.	Kvittun
Syðri Brú Viðbygging Grímsnesi			Teikn nr: 161
Burðarvirki Grunnmynd sökkla			Frumstærð: A2
Dags: 20. febr. 2004	Mkv: 1:50/20	Hann: GÞS	
Samþ: <i>[Signature]</i>	020162-3099	V.nr04 010	Teikn: GÞS



VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS