


Skýringar:

- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnaefni 18 mm PE-X með súrefniskápu eða sambælt. c100-200 steypt í plötu, ofan á járngrind í geymslu en steypt í ilögn í íbúð ofan á takkamottu, (dýpt a pipur 45mm, sja skýringamynd)
- Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhitur er - 35°C við -15°C úthita.
- Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir motorloka í deiligind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca 1,5m hæð og a.m.k 0,5m frá næsta vegg
- Drýstiprófa skal gólfagnir áður en steypt er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
- Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steypt er.
- Fjarlægð frá sokkli að götflögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
- Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Frámrás: _____
Bakrás: _____

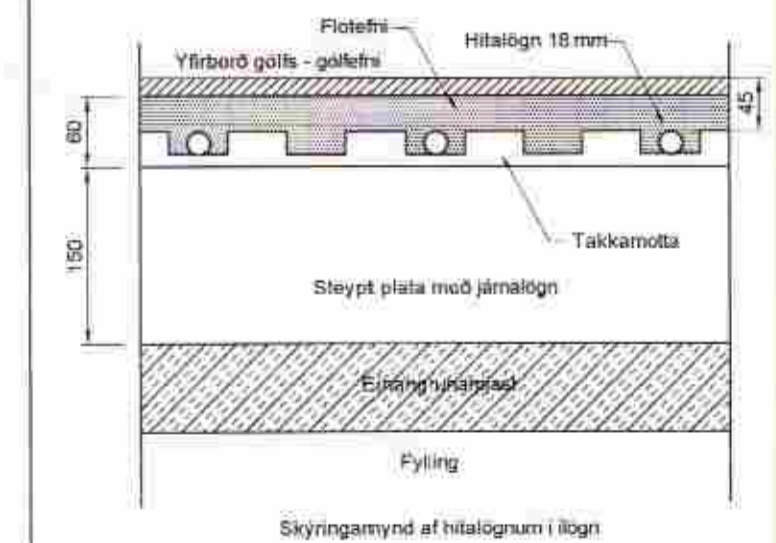

Br: Hverju breytt Dags: Kvittun:

Sogsbakki 10 Grimsnesi Teikn nr: 560-03

Lagnir Gólfhiti Frumstærð: A2

Dags: 11. jan 2005 Skv: 1:50 Hann: GbS

Samb: [Signature] 620182 3099 V.nr: 05 144 Teikn: PH

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSÍ
S: 482 2805 F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS