


MÓTTEKIÐ

3 0 SEPT. 2008


Byggingafultrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahfr.

Almennt:
Öll mál sannreynist á staðnum
Ef misræmi kemur upp í teikningum skal
hafa samráð við hönnuði eða eftirlitsmann
Öll mál eru í millimetrum


Gluggar og hurðir:
Nota skal ál/timbur glugga- og hurðarkerfi og eru allir gluggar settir í gluggaop eftirá. **Gefin eru upp opmál í texta en hurðir teiknaðar í karmmálum.** Opmál skulu borin saman við grindarteikningu verkfræðinga og verkefningar arkitekta. Reiknað er með 10mm fúgu milli steypts veggjar og gluggakarms.
Ál skal vera dufthúðað í dókkgráum standardlit, sem líkustum RAL 7015, skal gluggaflásing og aðrar áfellur úr málmí vera í sama lit.
Allir gluggar og hurðir ásamt festingum og styrkingum skulu þola 2,0 kN/m² vindálag. Hámarkssvignun gluggakarma er L/300 en þó mest 8mm. Hámarkssvignun glers er L/150. Þeir skulu jafnframt hafa Rb vottað slagregnspróf að lágmarki 1100 Pa.
Allt gler skal vera með tvöföldu einangrunargleri (K-gler) þar sem U-gildi glers skal ekki vera lakara en 2,0 W/m² K. Í tilteknum gluggum skal vera sólvamargler, Stopsol Classic clear eða sambærilegt.
Teikningar eru miðaðar við Ideal Combi Futura eða Velfach gluggakerfi.
Allar hurðir skulu vera með 3ja punkta læsingum. Hurðahúnar og gluggajám skulu vera úr burstuðu stáli, athuga skal sérstök gluggajám á brunaopum.




Opmál: 400 x 400
Efni: ál/timbur
Glugganúmer: G14
G15

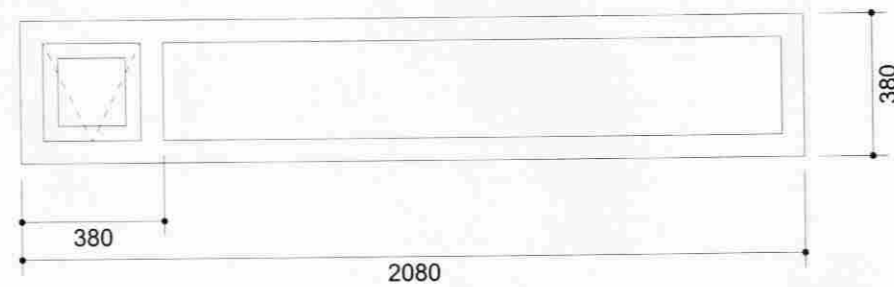

Opmál: 2100 x 400
Efni: ál/timbur
Opnun: topphengt
Glugganúmer: G13




Opmál: 400 x 400
Efni: ál/timbur
Opnun: topphengt
Glugganúmer: G10
G16

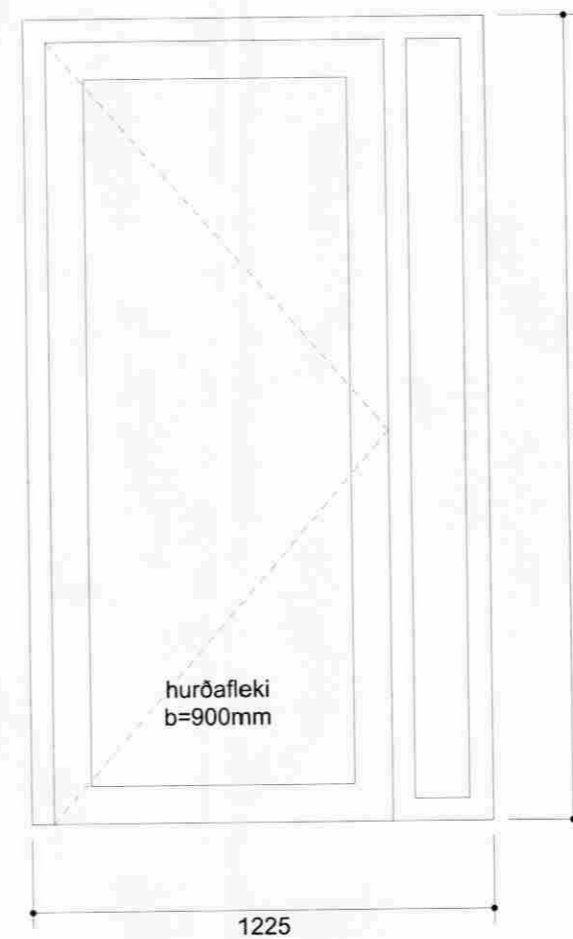


Opmál: 1245 x 2150
Efni: ál/timbur
Glugganúmer: G12




Opmál: 1400 x 2150
Efni: ál/timbur
Glugganúmer: G11

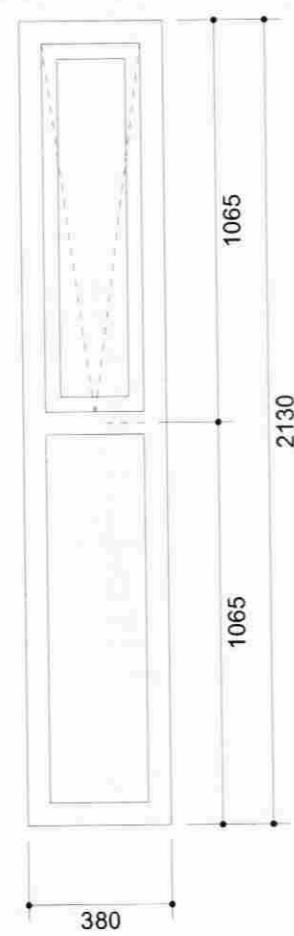


Opmál: 400 x 2150
Efni: ál/timbur
Opnun: topphengt
Glugganúmer: G08

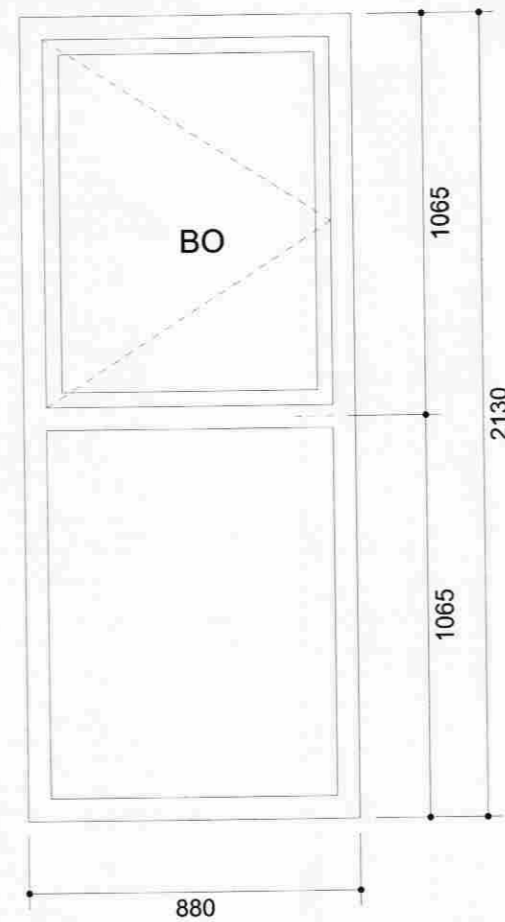

Opmál: 900 x 2150
Efni: ál/timbur
Glugganúmer: G07 V
G09 V

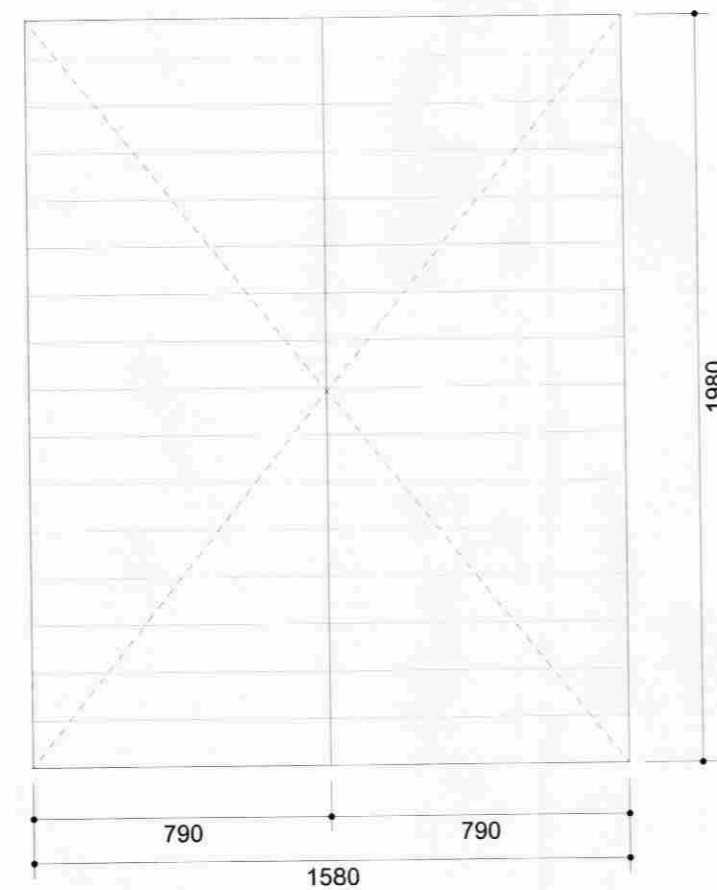

Opmál: 1600 x 2000
Efni: timbur
Opnun: H/V
Glugganúmer: G06

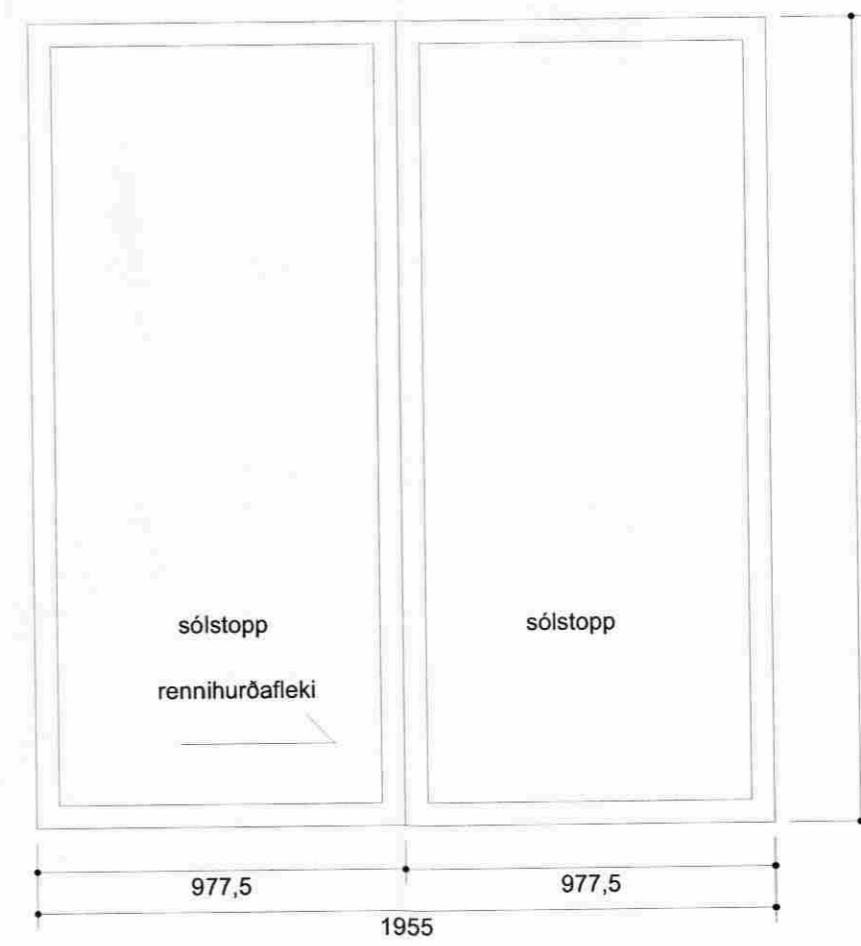

Opmál: 1975 x 2150
Efni: ál/timbur
Opnun: rennihurðaoopnun
Glugganúmer: G05

VERK SUMARBÚSTAÐUR VIÐ SOGSBAKKA

EFNI VERKTEIKNING
GLUGGAYFIRLIT

VERK: 08-054
KVARÐI: 1:20
DAGS: 11.09.2008
TEIKN: AKH
TEIKN NR: 31.011

AKH



TEIKNISTOFA ARKITEKTA
SÍMI: 5526440 5783900
BOLHOLT 4 105 REYKJAVÍK
NETFANG: ARTIKA@FUNK.IS
ANNA KR. HJARTARDÓTTIR ARKITEKT FAI KT: 150964-5989
INGUNN H. HAFSTAD ARKITEKT FAI KT: 120861-7469
ÓMAR SIGURBERGSSON INN.ARK. FHI KT: 260958-4969
SIGRÍÐUR MAACK ARKITEKT FAI KT: 081163-4649