

MÓTTEKIÐ

26.07.2009

Byggingafrulltrúi uppáv. Árnassýslu og Flóahfr.

SKÝRINGAR
EFNISGÆÐI

- STEYPA
- Steypustyrkur
 - Í milliplötu og útisteypu s.s. svölum og tröppum, skal steypustyrkur vera \geq C-30 en \geq C-25 í inn- og útveggjum.
 - Sementsmagn \geq 300 kg/m³
 - Vatnssementstala V/S \leq 0,45
 - Blendiloft skal vera amk. 5% í niðurlagðri steypu

STÁL

- Kambstál KS-50, táknad með K
- Í lykkjubendingu skal nota suðuhæft stál.
- Stálbitar og súlur ST37

VEGGIR 1. HÆÐ

- Útveggir bendist með einfaldri grind K10 c/c 20. Grind komi í miðjan útvegg.
- Minnsta steypupekja skal vera 3 sm utanhúss en 1,5 sm innanhúss.
- Steyptir innveggir bendist með einfaldri grind K10 c/c 25 í miðjum vegg.
- Yfir og undir glugga og hurðir komi 3 K12 sem ná 60 sm út fyrir op.
- Lóðrétt meðfram gluggum og hurðum komi 3 K12 sem ná 60 sm út fyrir op.
- Efst í alla veggi komi 2 K12 sem beygist heil fyrir horn.

--- Uppbeygjumörk járna í plötu

Stefna höfuðbendingar

Pp = Plötubykkt

U=15mm - Plata skal spennit upp um 15mm í miðju vegna langtímasigs.



— Járn í neðri brún plötu

- - - - - Járn í efri brún plötu

○ Dreifilína járna í plötu

⊕ k:80,75 (80,69) Endanlegur kóti á gólf. Innan sviga er kóti á steypri plötu.

SKÝRINGAR OG FLEIRA SJÁ BLAÐ NR. B-100

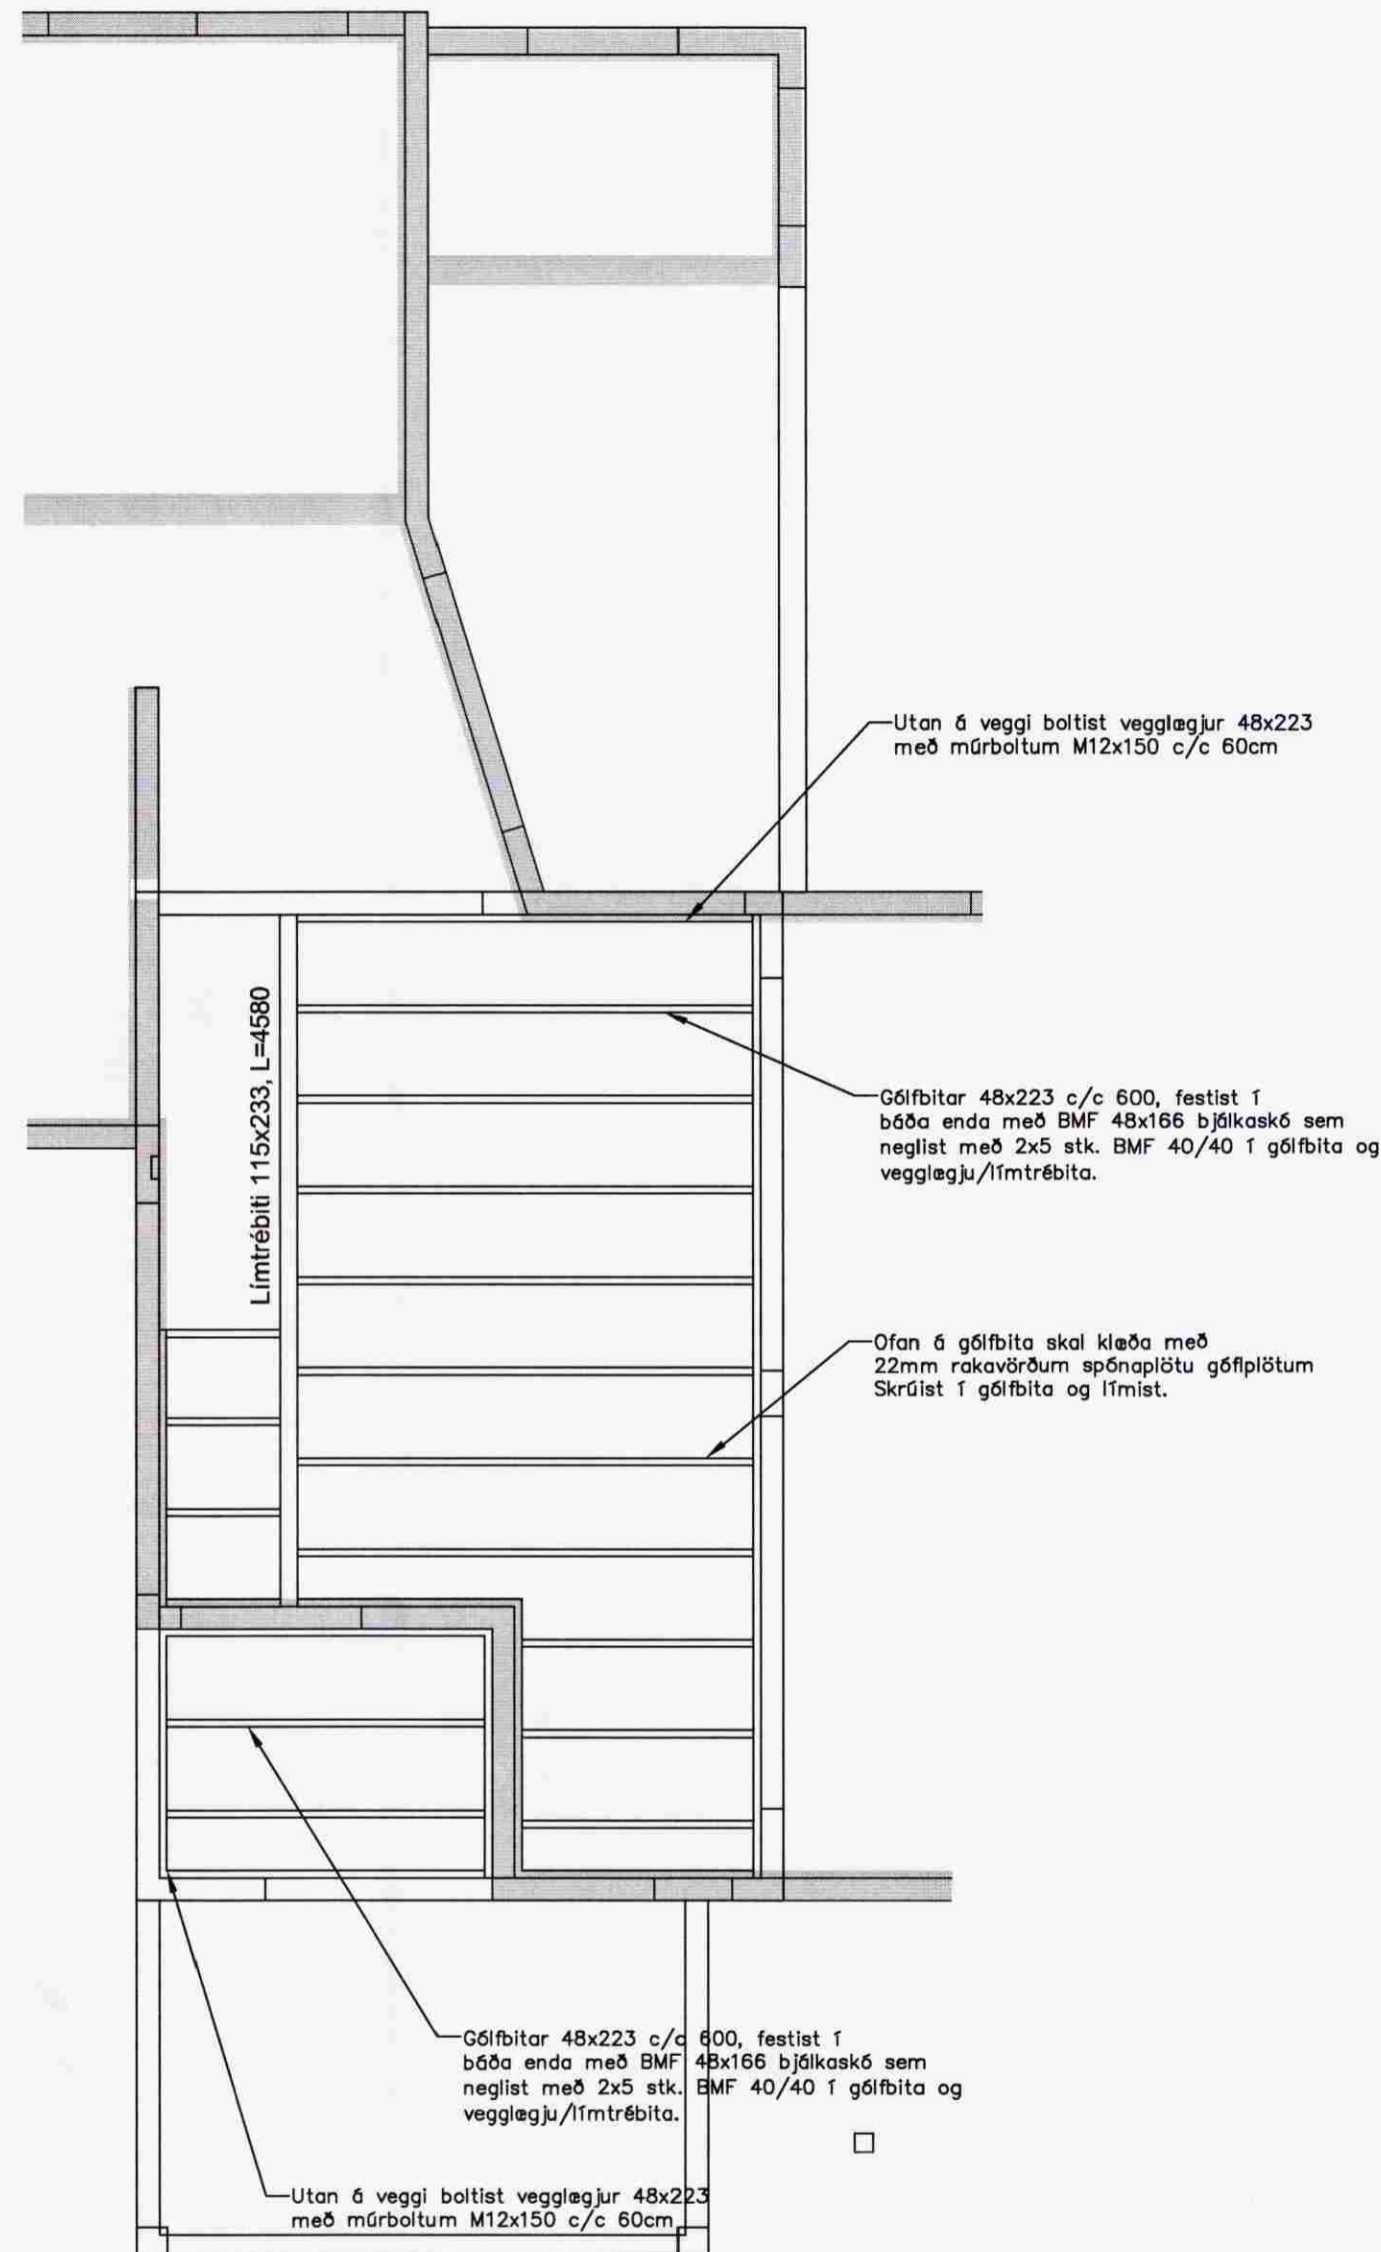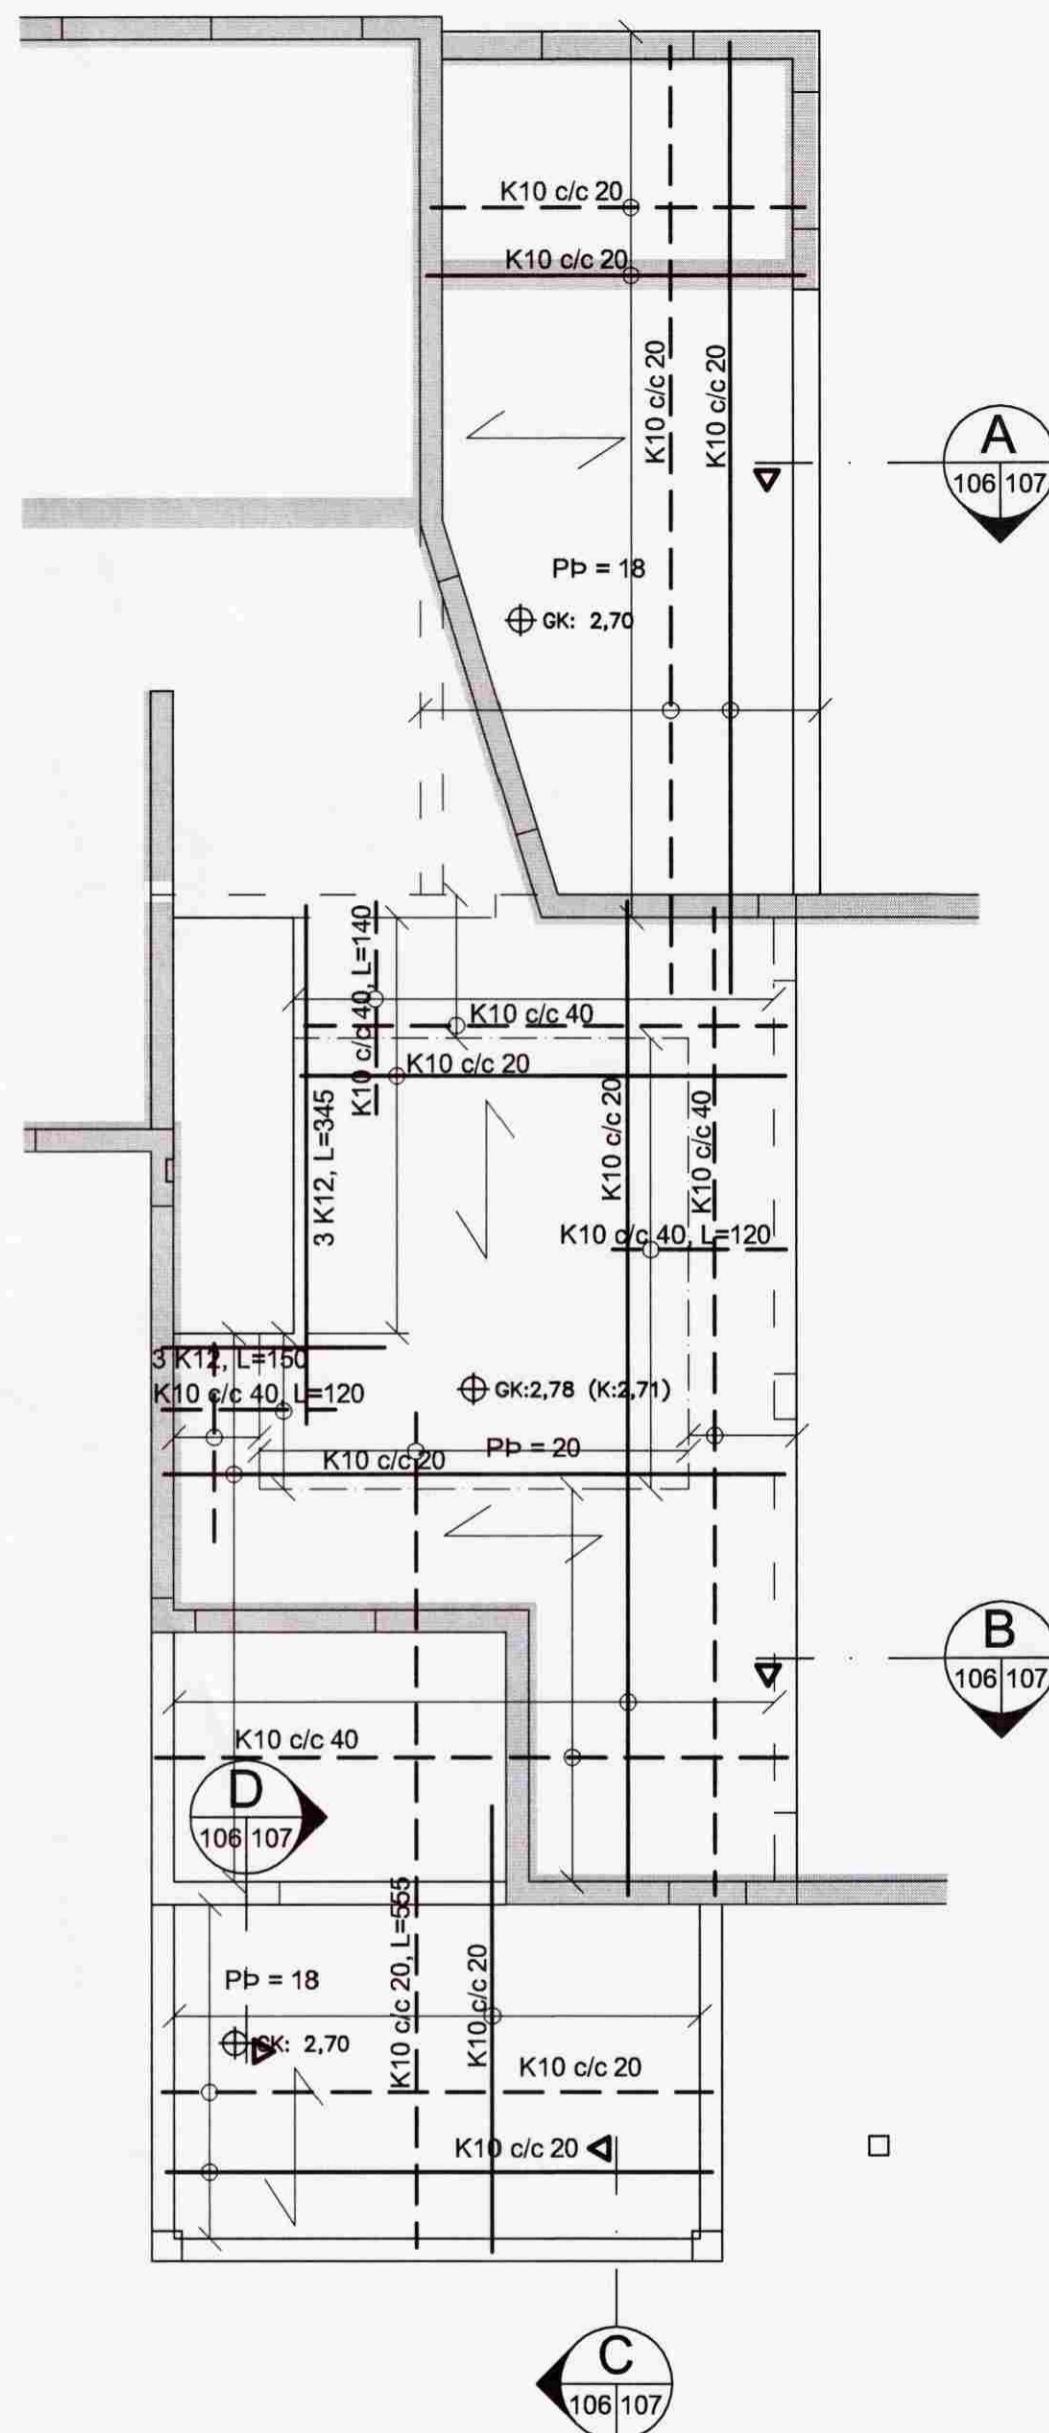

ÖLL MÁL Í cm, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

Sogsbakki 2, Grímsnes- og Grafningshreppi

PLATA YFIR 1. HÆÐ, VEGGIR 1. HÆÐ

BLAÐ NR: VERK NR:

B 106 09-001

KVARDI: 1:50

DAGS: 13. júlí 2009 HANNAÐ: SB TEIKNAD: SB

SVANUR BJARNASON
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.

Sími/fax : 483 5108 kt. 040365-5679
GSM: 896 3910 Netfang: svanurb@gmail.com