


Efni og frágangur lagna sé i samræmi við holræsareglugerð

Jarðvatns og regnvatnslögn ϕ 100 samskeyti ópökkuð

Brunnar ϕ 100 sm

Gölfhæð sé 21,0 m

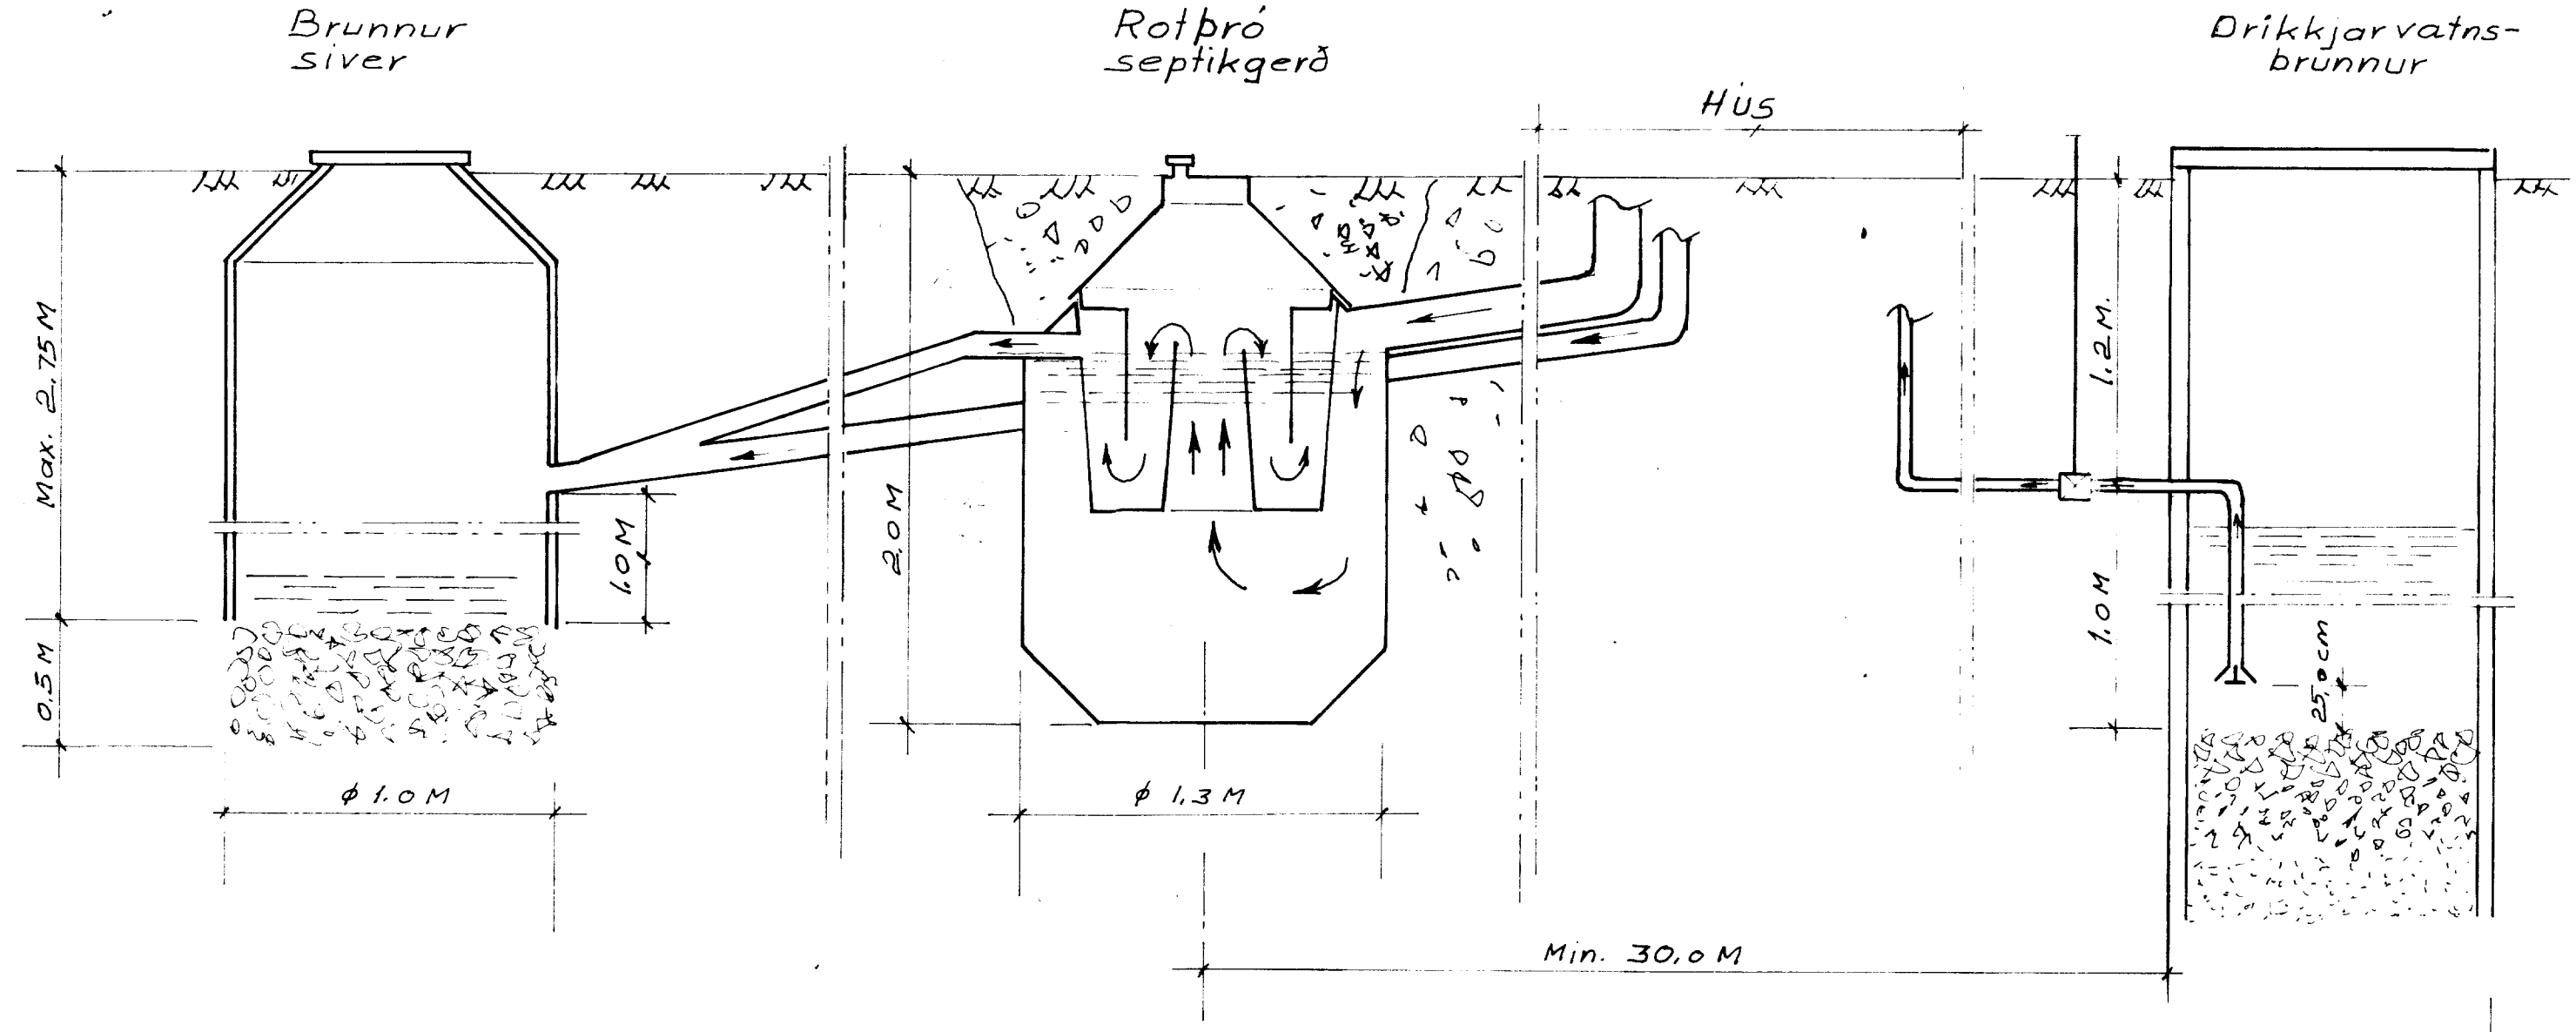

STADSETNING:

Rotbróna má ekki staðsetja nær íbúðarhúsi en 5 m og ekki fjar en 30 m. Frárennslögn skal liggja fyrir neðan botn vatnsbóts sé það í grænni, og minnst 10 m fjarlægð. Grafi skal fyrir brónni niður á frostfria þétta jarðveg. Fylla skal að brónni með frostþolnu efni, s.m.k. niður á frostfritt djúpi. Frárennslögn frá rotbró skal vera úr ϕ 100 mm pípu. Sá jarðvegurinn sandur, mól eða gjúpt hraun má hleypa frárennslinu baki niður í jarðveginn. Sá um þétta mullarjarðveg að ræða, má veita frárennslinu í lokaðan skurð fylltan með sandi og mól, eða heksprú á teltningar og stöð í opinn skurð eða lak. Við að halda sandinum í áðurnefndum skurð hreinum, má setja klór í frárennslilögnina og draufa klór yfir yfirborð skurðarins, þetta skal aðeins gert í rigningu til að gróður brænni ekki. Ekki skal hreina með klóri þar sem frárennsl er veitt í á eða vatni. Tenging aðrennslislagar og frárennslislagar við rotbró skal vera þétt.


LOFTRÆSTING:

Rotbró skal loftræsta, annað hvort gegn um aðrennslilögn upp úr þaki, með ϕ 70 mm járnpiðu eða með ϕ 50 mm járnpiðu upp úr rotbró. Loftræstipi þessi skal vera útbáin með hettu, eða svanabáli til að fyrirbyggja grjótkast ofan í rotbróna.

TÆMING:

Áður en rotbrón er tekin í notkun skal fylla hana með vatni og skal hún fyllt í hvert skipti sem hún er tæmd, en það þarf að gera einu sinni á ári. Hæppligt er að nota heugsugu við tæminguna. Ávallt skal skilfa eftir sam svars ca. 1/10 hluta af neðsta rotbróna laginu, til að viðhalda áframhaldandi gerjun. Í hvert skipti sem brón er tæmd, skal setja í hana eina fötu af heksjuþu kalki til að auðvalda gerjun.

ÓHEIMILT
ER AÐ UMÍÐA EFTIR ÞESSARI
TEIKNINGU NEMA MEÐ LEYFI
HÖFUNNAR.

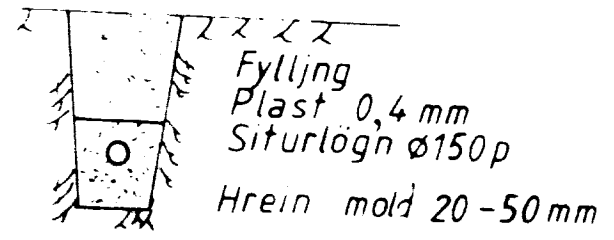

Skolp og jarðvatnslögn

Teikning þessi gildir almennt fyrir sumarhús og önnur smáhýsi

Scale: 1:50 1:20	TEIKNIVANGUR Suðarvogi 4, 104 Reykjavík Nnr. 8859-1461. Sími 681317 Pósthólf 4362, 124 Reykjavík	DATE DESIGN: Sam Ösg DRAWN: KM DWB. NO. 84 003
Enka: Ösg Approved: Ösg		