


Efni og frágangur lagna sé i samræmi við
holræsareglugerð

Jarðvatns og regnvatnslögn φ 100
samskeyti óþökkuð

Brunnar φ 100 sm
Gölfhæð sé 21.0 m

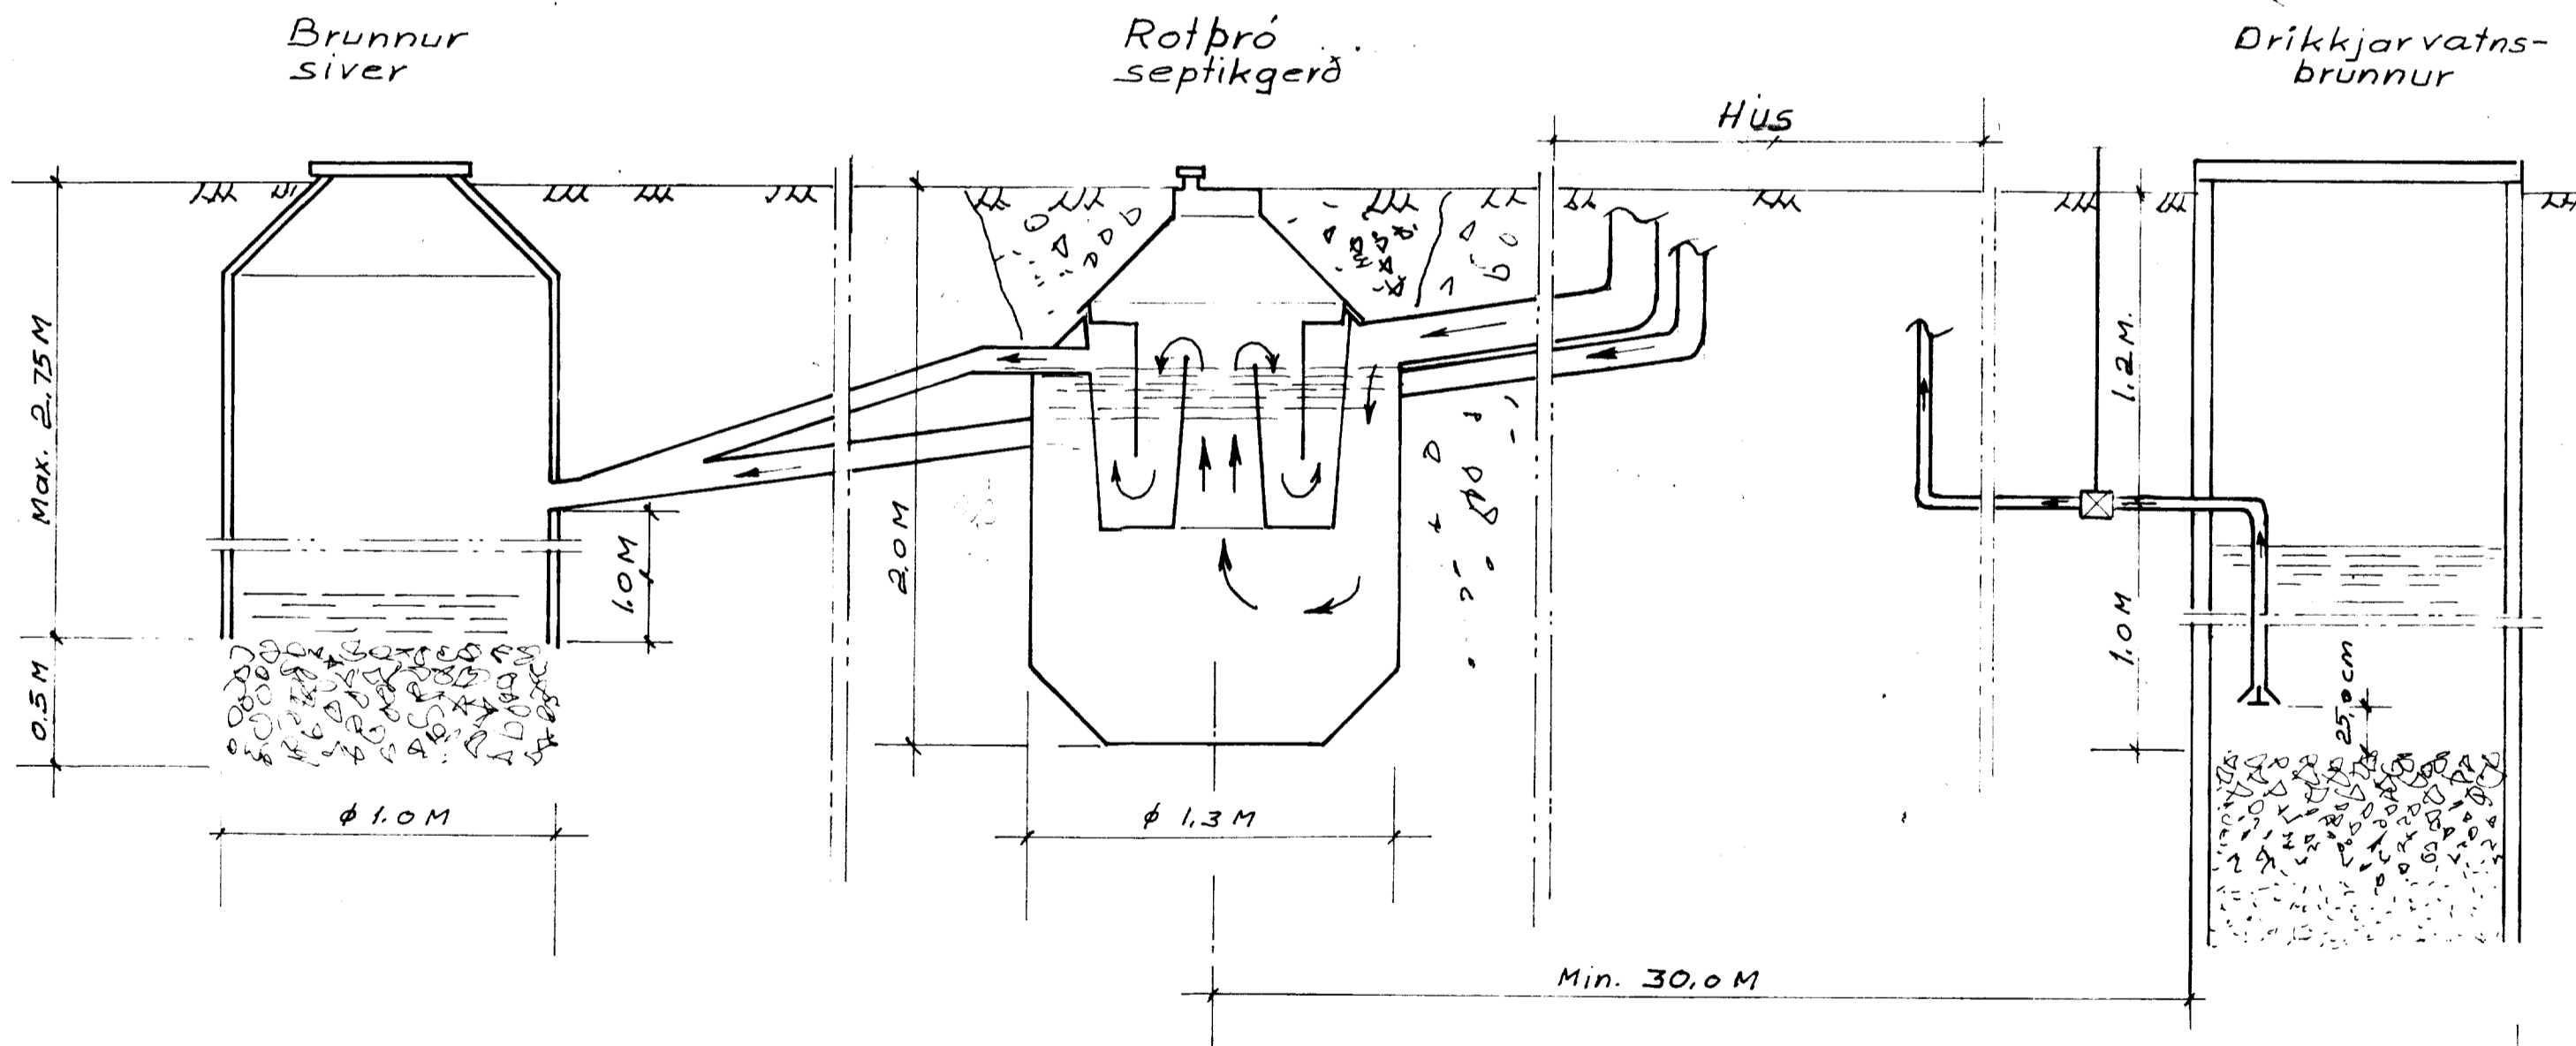

STADSETNING:

Rotbrúna má ekki staðsetja nær íbúðarhúsi en 5 m og ekki fjar en 30 m. Frárennslapípa skal liggja fyrir neðan botn vatnsbóls sé það í grænni, og mínast í 30 m fjarlægð. Grafa skal fyrir þrónni niður á frostfrían þéttan jarðveg. Fylla skal að þrónni með frostþönu efni, s.m.t. yfir og frostfrítt dýpt. Frárennslögn frá rotbrú skal vera úr φ 100 mm pípu. Sé jarðvegurinn sandur, máli eða gjágn hraun má þýða frárennslu bólt niður í jarðveginn. Sé um þéttan moldjarðveg að ræða, má volta frárennslu í þéttan sturð fylltan með sandi og reit, eða kokaró eða tölkingar og allan í opna sturð eða kúti. Til að halda sandinum í áðurnefndum skurð hreinum, má setja klár í frárennslulögnina og drafa klár yfir yfirborð skurðarinnar, þetta skal aðeins gert í rigningu til að gróður brendi ekki. Ekki skal hreinsa með klári þar sem frárennslu er vatn í eða vatn. Tenging aðrennslilögnar og frárennslilögnar við rotbrú skal vera þét.


LOFTRÆSTING:

Rotbrú skal loftræsta, annað hvort gegn um aðrennslilögn upp úr þétt, með φ 75 mm járnpípu eða með φ 80 mm járnpípu upp úr rotbrú. Loftræstipípa þessi skal vera útbáin með hettu, eða svanabáti til að fyrirbyggja grjótkast ofan í rotbrúna.

TÆMING:

Áður en rotbrúin er tekin í notkun skal fylla hana með vatni og skal hún fyllt í hvert skipti sem hún er tæmd, en það þarf að gera einu sinni á dög. Hæppligt er að nota heugsgu við tæminguna. Ávallt skal skilja eftir sum svarar ca. 1/10 hluta af reykta reykta laginu, til að viðhalda áframhaldandi garjun. Í hvert skipti sem þrúin er tæmd, skal setja í hana einu fötu af heugju kálki til að auðvelda garjun.

ÓHEIMILT
ER AÐ SMÍÐA EFTIR ÞESSARI
TEIKNINGU NEMA MEÐ LEYFI
HÖFUNNAR.

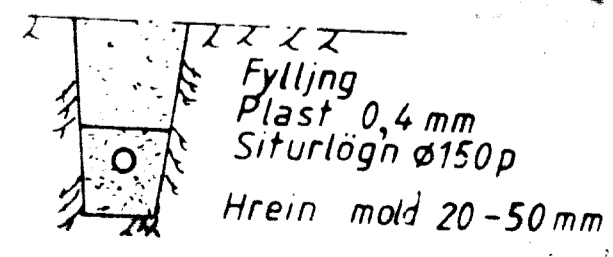

Skolp og jarðvatnslögn

Teikning þessi gildir almennt fyrir
sumarhús og önnur smáhúsi

Scale 1:50 1:20	TEIKNIVANSGÖR Suðarvogi 4, 104 Reykjavík Nnr 8859-1461, Sími 681311 Pósthólf 4362, 124 Reykjavík	DATE DESIGN: Sam Orq DRAWN: KM DWS. NO. 84 003
	Enka: Sam Orq Approved: Sam Orq	