Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
15 SEPT. 2014
Byggingarfulltrúi

Snið í útvegg 1:20

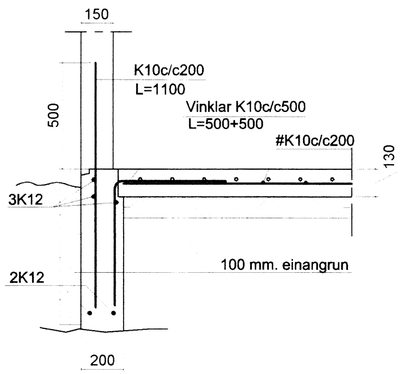

Snið í innveggi 1:20

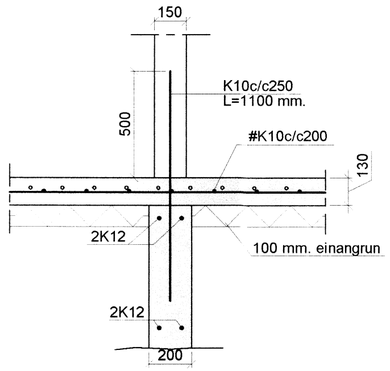

U1 1:20

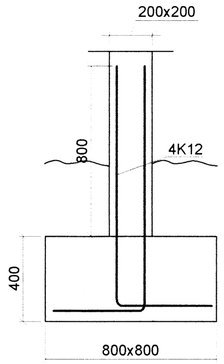

U2 1:20



U3 1:20

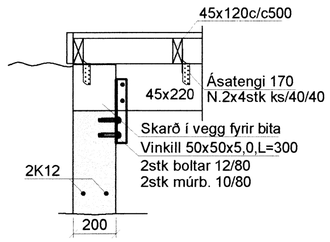

U4 1:20

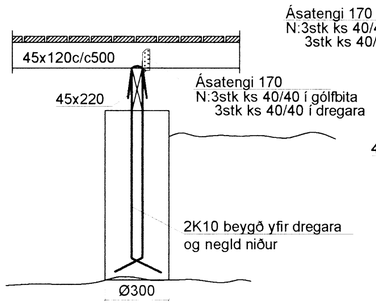

Undirstöður á burðarhæfan botn

U5 1:20

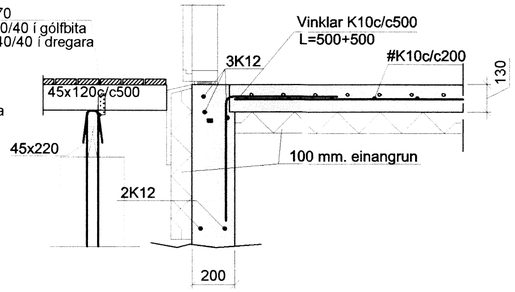

U6 1:20

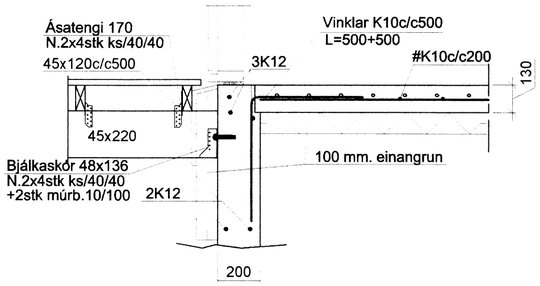

Steypa C25
Sement>300 kg/m3, vatnssementstala v/s<0.55,
loftinnihald 5-6%, sigmál 80-100 mm.
Steypa og steypustyrktarstál B500C skv. ÍST EN 197-1,
ÍST EN 206 og ÍST EN 13670.
Steypuhula á járnum í steypu í jörð minnst 30 mm.
Hönnun og framkvæmd verksins skal í samræmi við
gildandi staðla og reglugerðir.
Undirstöður á þjappaðri fyllingu
Þjöppukröfur E2>100MPa og E2/E1 <2,5

Notálag á gólf 250 kg/m²

Breytingar		
Nr.	Dags.	Nafn

TRÖLLAHRAUN 4, GRÍMSN.H.

Verkfræðistofa þráinn & Benedikt
Laugavegi 178, 105 Rvk.
Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701
Netfang: verkfraedistofa@verkfraedistofa.is

H ÞK | T HS | S
M 1:20
Nr. B002

Burðarvirki undirstöður
Snið

Dags. feb. '14
~~090638-4839~~
080149-3609

Áritun aðalhönnuðar.: