


Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 27 MARS 2014
Þr. Guðni Þorsteinsson
 Byggingarfulltrúi

Kennisnið í botnplötu .Mkv.1:20

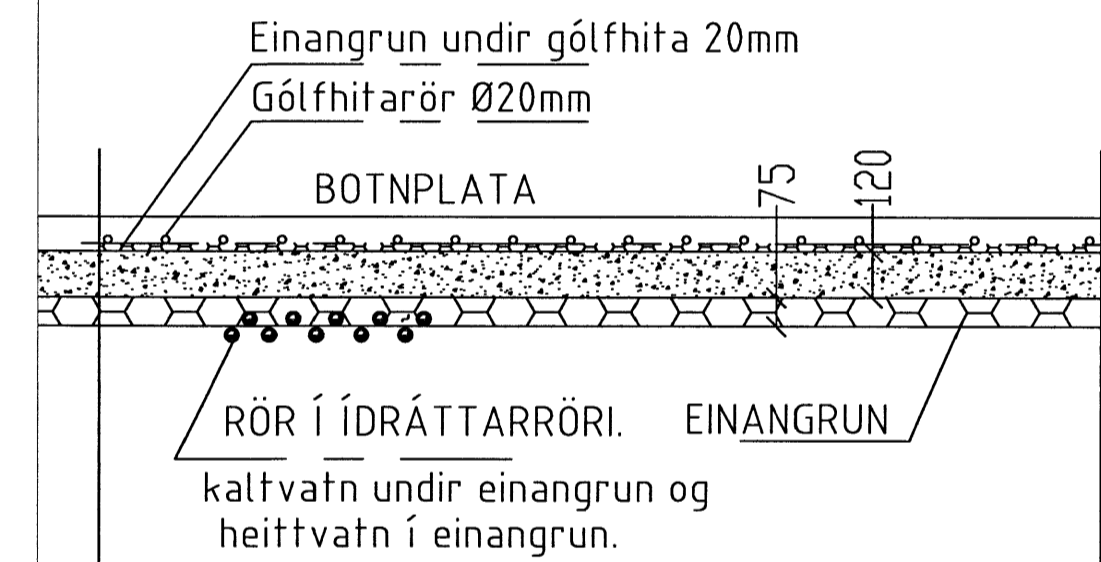

SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:

NOTA SKAL LAGNIR AF GERÐINI PEK-MED SÖREFNIVÖRN-SKÁPU, NOTA SKAL EINI SEM ER VOTTAD TIL AÐ FLYTJA NEYSLUVATN OG LEGGJA FRAM SKJÁL TIL STAÐFESTINGAR. AÐ HVERJU TÖKI Ø200*20MM LEGGST Í FÖÐURRÖRI AÐ TENGISÓSS MIKJOMANDI TEXIS. Á MELAGRIND KEMUR BLÖNDUNARLOKI MESTA HITASTIG 60°C AFKÖST 0,8 l/s. ÁSAMT SEGULOKA MED VATNSVARA MESTA HITASTIG 60°C. ESKILEGT HITASTIG NEYSLUVATNS VERÐI 55°C

ÞRÝSTIÞRÖFUN:

ÞRÝSTINGUR ER SETTUR Í 8 BAR EFTIR ÚB.BIL 10 MÍN ER ÞRÝSTINGUR ENDURHAKKADUR UPP Í 8 BAR OG BÆTT Á KERFI EFTIR ÞRÖFUN. EFTIR AÐRAR 10 MÍN ER LEIKURINN ENDURTEKINN. EFTIR HEILDARTÍMA 30 MÍN ER ÞRÝSTINGUR LESINN (1.AFL.) OG AFTUR EFTIR HEILDARTÍMA 60 MÍN (2.AFL.). MISUNUR MILLI 1.AFL. OG 2.AFL. MÁ MEST VERA 0,8 BAR. EINNIG SKAL GANGA Á LÖGN OG ATHUGA LEKA. EF EITHVAÐ ATHUGAVERT FINNST SKAL PRÓFA LÖGN AÐ NYJU AÐ UNÐANGANGSINN VÍÐERÐ. SEMMI HLUTI PRÖFUNAR ER Í BEINI FRAMHANDI AF HEÐRI FYRRI. Á TVEIMUR KLUKKUSTUNDUM FRÁ 2.AFLESTRI MÁ ÞRÝSTINGUR EKKI FALLA MEIRA EN 0,2 BAR. AÐUR SKAL KANNA LEKA. HEILDARLENGD PLASTRÖRA Í HVERRI PRÖFUN SKAL EKKI VERA LENGRI EN 100m. HÖNNUDUR SKAL VERA VÍÐSTADDUR ÞRÝSTIÞRÖFUN, OG SENDA BYGGINGARFULLTRÖGA BRÉF ÞVI TIL STAÐFESTINGAR, EF ÖSKAÐ ER.

Grunnmynd Mkv. 1:50

Breytingar			Valhnjúkasund 1 Hraunkotslandi Grímsnes- og Grafingshreppi	
Nr.	Dags.	Nafn	Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf. Smiðjuvegi 11 S-544-5350 ragnargg@simnet.is	
			Mkv. 1:50	
			Nr. 11.	
			Dags. 11.3.2014	
			kt.:110947-2839	

Grunnmynd vatnslagna -
 og skýringar.