Grunnmynd vatnslagna 1:50

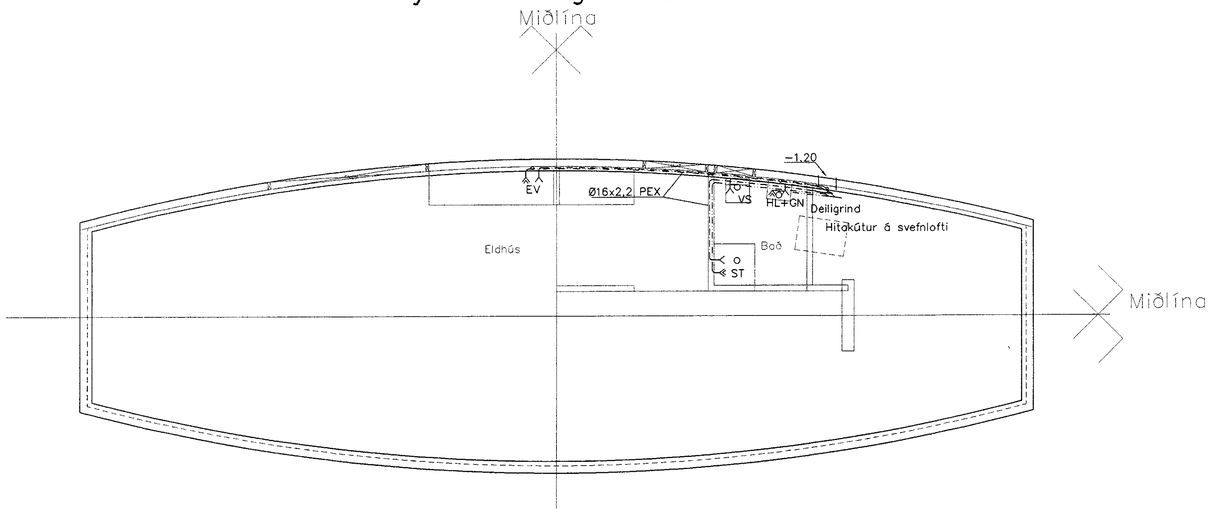

Rúmmynd 1:50

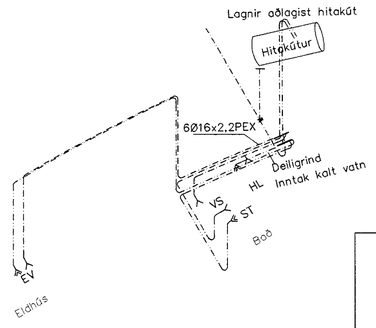

Hitakútur leiðbeinandimynd

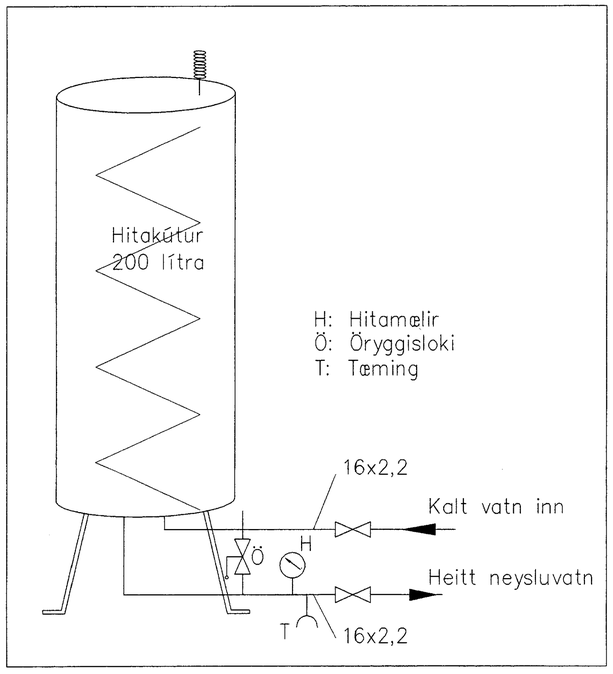

ROTÞRÓ

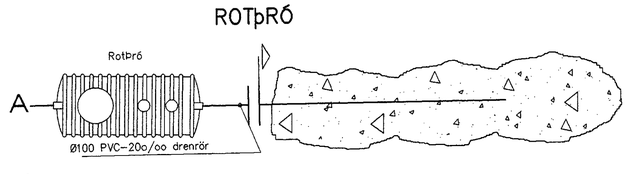

Grunnmynd lagna í jörð 1:50

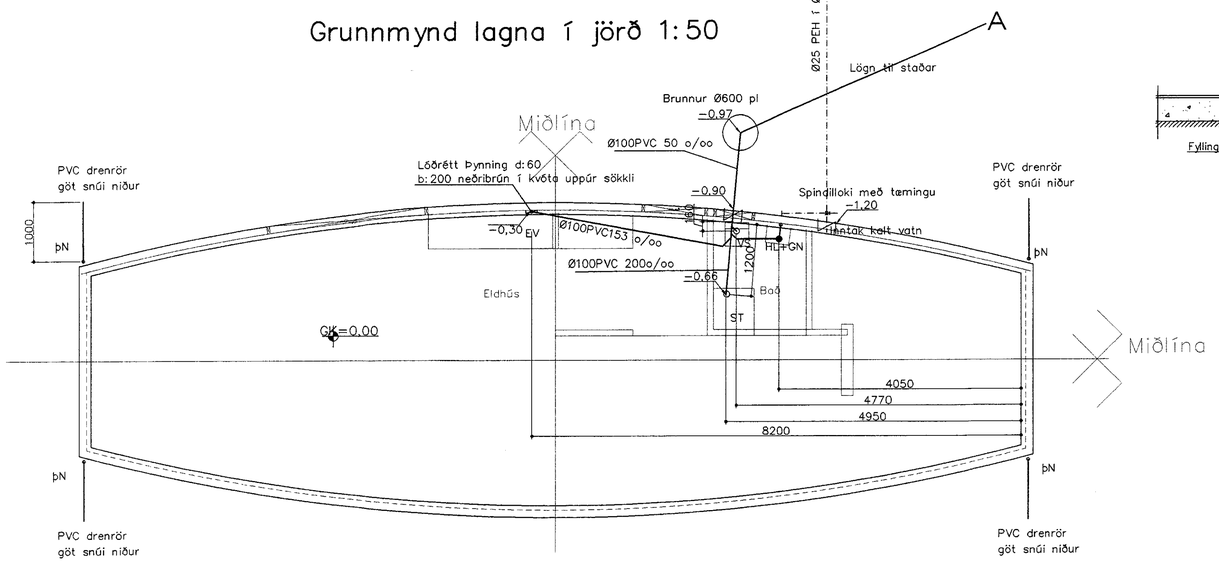

SNIÐ Í ROTÞRÓ

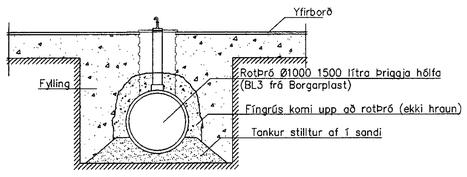

SNIÐ Í SETLÖGN

Gólfniðurföll 1/20



Frárennsli plast
Frárennsli steypa
Regnvatn plast
Regnvatn steypa
Jarðvatnslögn plast
Jarðvatnslögn steypa
Kaldavatnsheimæð

BK: Baðkar
ST: Steypibað
GN: Gólfniðurfall
HL: Handlaug
EV: Eldhúsvaskur
Up: UppÞvottavél

SV: Skolvaskur
ÞS: Þvagskál
ÞV: Þvottavél
VS: Vatnssalerni
GN: Gólfniðurfall
ÞN: Þakniðurfall

SN: Svalaniðurfall
GK: Gólfkóti
SA: Auka fallstammi.
S1: Fallstammi & nr.
BR: Brunnur
NB: Niðurfallsbrunnur
HR: Hreinsistútur

Skýring: Neysluvatnslagnir.

Vatnslagnarefni í gólfum, rör í rör Ø16x2,2. PEX rör með Þrýstengjum af viðurkenndri gerð skv. DIN 16892/93.

Allt efni í frárennislislagnir skal vera vottað af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins í samræmi við byggingarreglugerð og gildandi staðla.

Frárennslislagnir eru hannaðar samkv. ÍST68 '85 og lagðar í jörðu samkv. ÍST 65 '75.

Uppgefnir kótar eru botnkótar röra,

Stokkar fyrir lagnir, (300x300) neðri brún skal vera 10cm undir uppgefnum botnkóta röra.

Breytingar

Nr.	Dags.	Nafn

Sumarhús Hellisvík þingvellir

Verkfræðistofa þráinn & Benedikt
Laugavegi 178, 105 Rvk.
Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568−7701
Netfang: post@islandia.is

H BS | T AS | S

M 1:50, 1:20

Nr. P001

Lagnir í jörð, vatnslagnir og rúmmyndir

Dags. Júní '01

080149−3609