GRUNNMYND 1:50

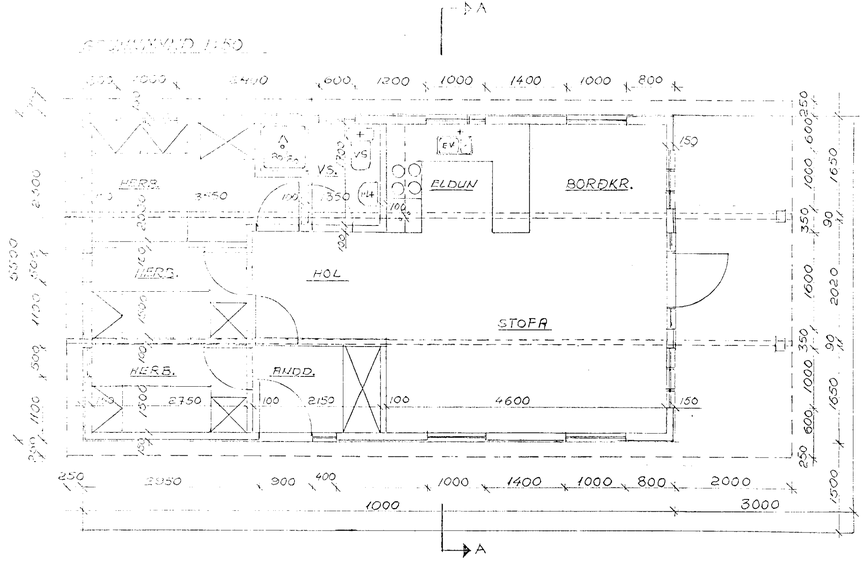

GRUNNMYND UNDIRSTAÐA M 1:50

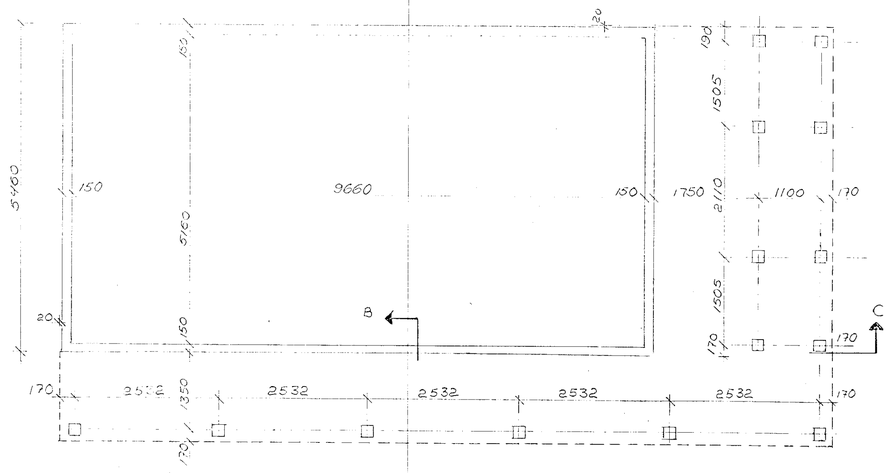

SNIÐ B M 1:10

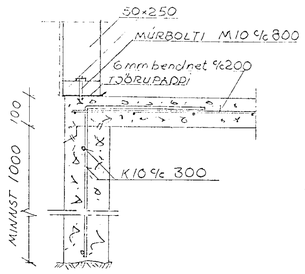

SNIÐ - C M 1:10

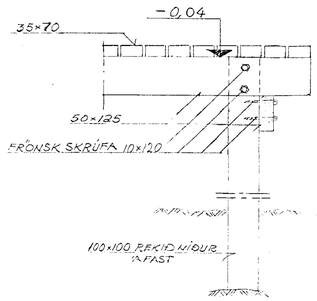

SNIÐ A-A

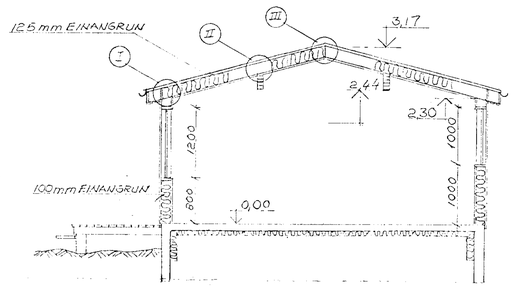

HLIÐ AUSTUR

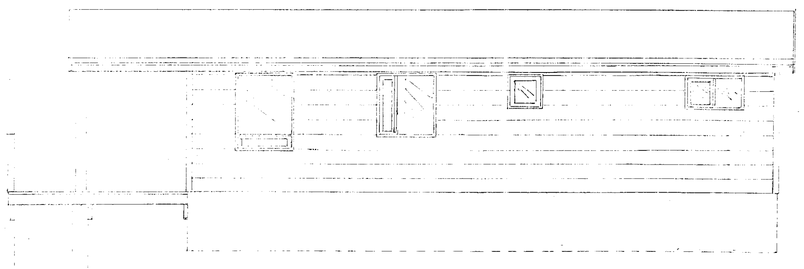

GAFL NORÐUR

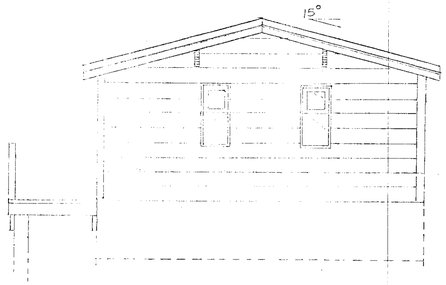

HLIÐ VESTUR

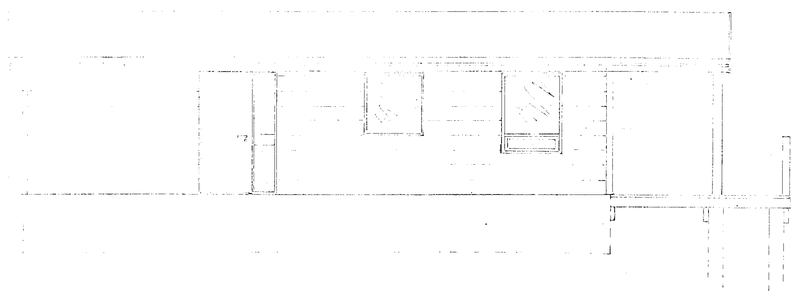

GAFL SUÐUR

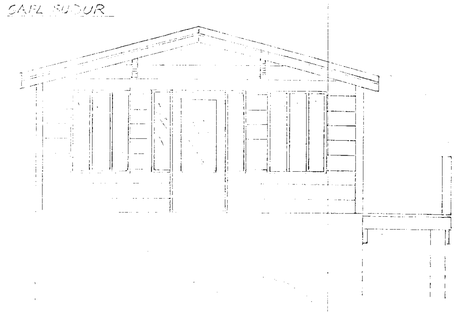

I SÉRMYND M 1:10

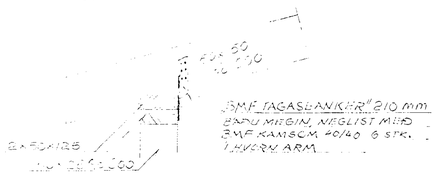

II SÉRMYND M 1:10

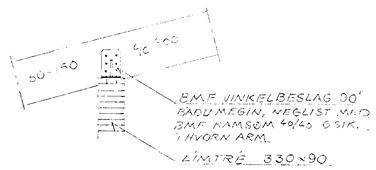

III SÉRMYND M 1:10

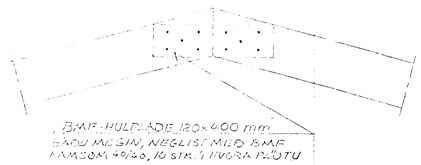

ALMENNAR SKÝRINGAR

Öneind mál eru í millimetrum.
Kótar eru í metrum.

Undirstöður: Miðað er við að undirstöður standi á aðfluttri fyllingu úr höggbergi.

Við útreikninga á leyfilegu álagi á fyllinguna er gengið út frá íslenskum staðli ÍST 35.
Mesta álag á fyllinguna er 2 kg/cm2.

Steypa : Öll steypa skal uppfylla kröfur ÍST 14 svo og eftirfarandi:

Grísteypa : VS < 0.5
Sementsmagn > 300 kg/m3.
Fjarlægðarstuðull
loftæ < 0.25 m.
Loft : 5-6 %
Styrkleiki : S 250
Önnur steypa : S 200

Steypust. stál : KS 40 (lykkjur úr suðuhæfi KS 40).
Mál á lykkjum eru utanmál.
Ekki má skeyta meira en þriðja hvert járn í sama sniði.
Í ytri brún útveggja skulu járn liggja 3.5 cm frá steypuyfirborði en annarsstaðar gilda ákvæði ÍST 19.

Einangrun sökkla og botnplötu:

Sökklar : Einangra skal 50 cm niður fyrir neðri brún botnplötu með 5 cm þykkri plasteinangrun með rúmþyngd >/= 16 kg/m3.

Botnplata: Einanga skal undir alla botnplötuna með plasteinangrun með rúmþyngd >/= 25 kg/m3.
Þykkt einangrunar:
á 1 m breiðu svæði
meðfram útveggjum: 10.0 cm.
Annars staðar : 7.5 cm.

Timburgrind og þakviðir: Allt timbur skal vera valið og kvistalítil fura.
Allt timbur sem er umlukið eða í snertingu við steinsteypu
skal fúavarið vandlega.
Negling, upprúðun og annar frágangur
heilklæðningar, pappa og
þakstáls skal vera í samræmi við Rb blað
Rb(47)-103 Staðli 142.

Fylling: Fyllingarefnið skal vera s.k. höggberg, frostþolið og slitsterkt og þannig að góð þjöppun náist.

Mesta steinastærð má ekki vera meiri en 1/3 af fyllingarþykkt og aldrei stærri en 10 cm.

Samþ. 27/6 '95
GNÚPVERJAHREPPUR

Miðholt 7 270 Mosf.

LÍMTRÉ: 2 stk 330×90 á 12050

STÆRÐ: HÚS: 55,0 m²
VERÖND: 36,0 m²
RÚMMÁL HÚSS: 146 m³

HÁKON "ÖRN ARNÞÓRSSON M.T.Í. LINDARBYGGÐ 20. 270 MOS. kt. 170556-5349		
FAGRÁLAND SUMARBÚSTAÐUR Í LANDI HAGA GNÚPVERJAHREPPI, ÁRNESSÝSLU EIG: SIGURÐUR L. EINARSSON kt. 1812.42-4349		
DAGS. MAÍ 1993	HANNAÐ:	BR.
MKV: 1:10, 1:50	TEIKNAÐ:	NR. 9310-1-01