

Skýringar

Reiknuð varmaþörf er 11700w
 Gólfhiti getur ca 6.000w

Hitakerfi: gólfhitastöngur og ofnar eru á forhitara og deulu

Vötn á hitakerfi skal vera til helminga vatn og frostlögur


á hverri stöngu skal vera mótvaldi sem stýrist af hitanema í viðkomandi rými; lengd slangna 100-115m

Á ofnum skal vera returhitanemi

Neysluvatn

lagnir að tækjum eru undir steyptri plötu 3ja Sníð

Sníð í gólfplötu; 1:20

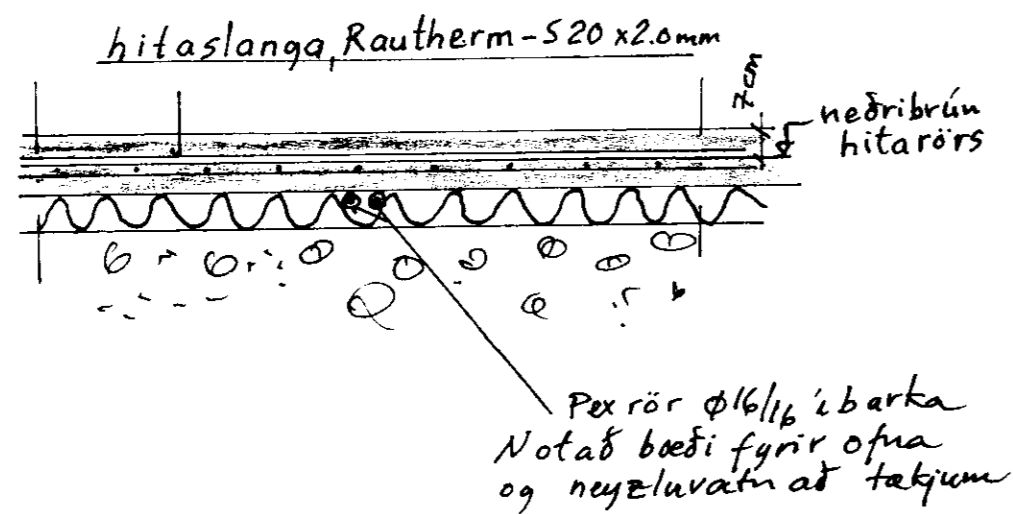

2. nóv 2005 K. Haraldsson

Sumarhúsi á landi Réttarholts; Gólfhiti Gnúpv. hr.; löðgr. t.; Landnr. 195530; ofnar og neysluvatn eigandi; Ötuvelar ehf. t. 7105002230

Kristján Þ. Haraldsson verkfr. s. 5576874 t. 070843-2699

MKV	Teiknað	Teikn. nr
1:50	okt '05	K. Haraldsson
1:20		5