


SKURÐUR

PRÁNDARTÚN

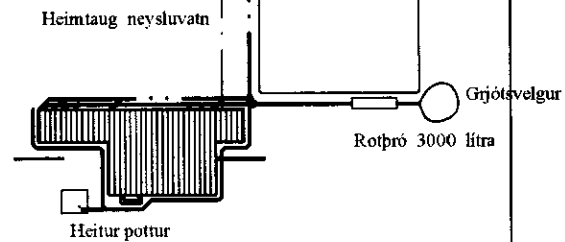

NR. /

AFSTÖÐUMYND 1: 500

SKÝRINGAR

FRÁRENNSLISLAGNIR

- Lagnir í og utan við grunn skulu vera úr pípum úr stífu plasti sanssettum með gúmmihring í múffu, eða á annan viðurkenndan hátt.
- Pípur skal festa með steypuþeinum undir gólfplötur með minnst 1000 mm millibili.
- Pípur og hreinsibrunnar utan grunns skulu liggja á minnst 1000 mm þjöppuðu malarlagi. Undir og umhverfis lagnir komi minnst 150 mm þjappað sandlag.
- Regnvatnslagnir skulu að jafnaði liggja 400 mm ofar en skolplagnir, þar sem þær liggja samsíða eða krossast.
- Stútum á holrassalögn skal lokað með þar til gerðum lokum.
- Hreinsibrunnar skulu vera úr plasti.
- Afrennsli allra handlauga og skolvaska tengist með $\varnothing 50$ PL, sem leggist í gólfplötu að gegnumstreymisniðurföllum merktum GN eins og fram kemur á grunnmynd.
- Lagnavinna skal vera samkvæmt ÍST-68 og gildandi reglugerðum.
- Öll ónefnd mál eru mm, nema hæðarkótar, sem eru í metrum.
- Skýringar við grunnmynd:

Frärennsliögn:

Regnvatnslögn hálfpökkuð:

Regnvatnslögn ópökkuð:

Gólfniðurfall: GN

Handlaug: HL

Sturta : SB

Skolvaskur: SV

Salemí: VS

Eldhúsvaskur: EV

Þakniðurfall: ÞN

Þvottavél: ÞV

Frár, heitt vatn: HV

ROTÞRÓ

Rotþróin skal vera úr plasti, þriggja hólfa, 3000 lítrar að stærð.

Undir þróinni skal vera a.m.k. 1000 mm þykkur þúði úr hrauni eða grús, veltþjappaðri í 200 - 300 mm lögum. Þróin hvíli á minnst 50 mm sandlagi, eða grús, sem er laus við öll oddhvöss efni. Þetta efni verður að ná upp á miðja þró. Síðan er fyllt upp að jarðvegsyfirborði með ólífrænu efni t.d. grús eða rauðamöl. Ekki skal hafa minna en 1000 mm frá yfirborði þróu upp á jarðvegsyfirborði.

Rotþróin skal vera frá framleiðanda, sem hefur hljóð viðurkenningu Hellustuvendrar ríkisins og skal lesa rekilega leiðbeiningar, sem hann gefur út um allan frágang hennar og afrennsli frá henni.

ATHS

Sja grunnmynd á BL. 2.01

SAMÞ. ARKITEKTS:

D10	B10	
D9	B9	
D8	B8	
D7	B7	
D6	B6	
D5	B5	
D4	B4	
D3	B3	
D2	B2	
D1	B1	

Nr.	Dags.	Breyting varður	Nafn
-----	-------	-----------------	------

Kópavogi JÚLÍ 2006

Teikn. G.Ó.	Kvarði	1:500
Reikn. G.Ó.	Verk nr.	SI-05
Yfirf. G.Ó.	Bl. nr.	2.02

Samþ. *Guðmundur Oskarsson* 080332-4249

STADUR:

PRÁNDARTÚN 1

EFNI:
FRÁRENNSLISLAGNIR
AFSTÖÐUMYND OG
SKÝRINGAR

Verkfærðijónusta
Guðmundar Oskarssonar
Ráðgefandi verkfræðingar

Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425
vgo@simnet.is