


MÓTTEKIÐ

11.01.2010
M. J.

Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

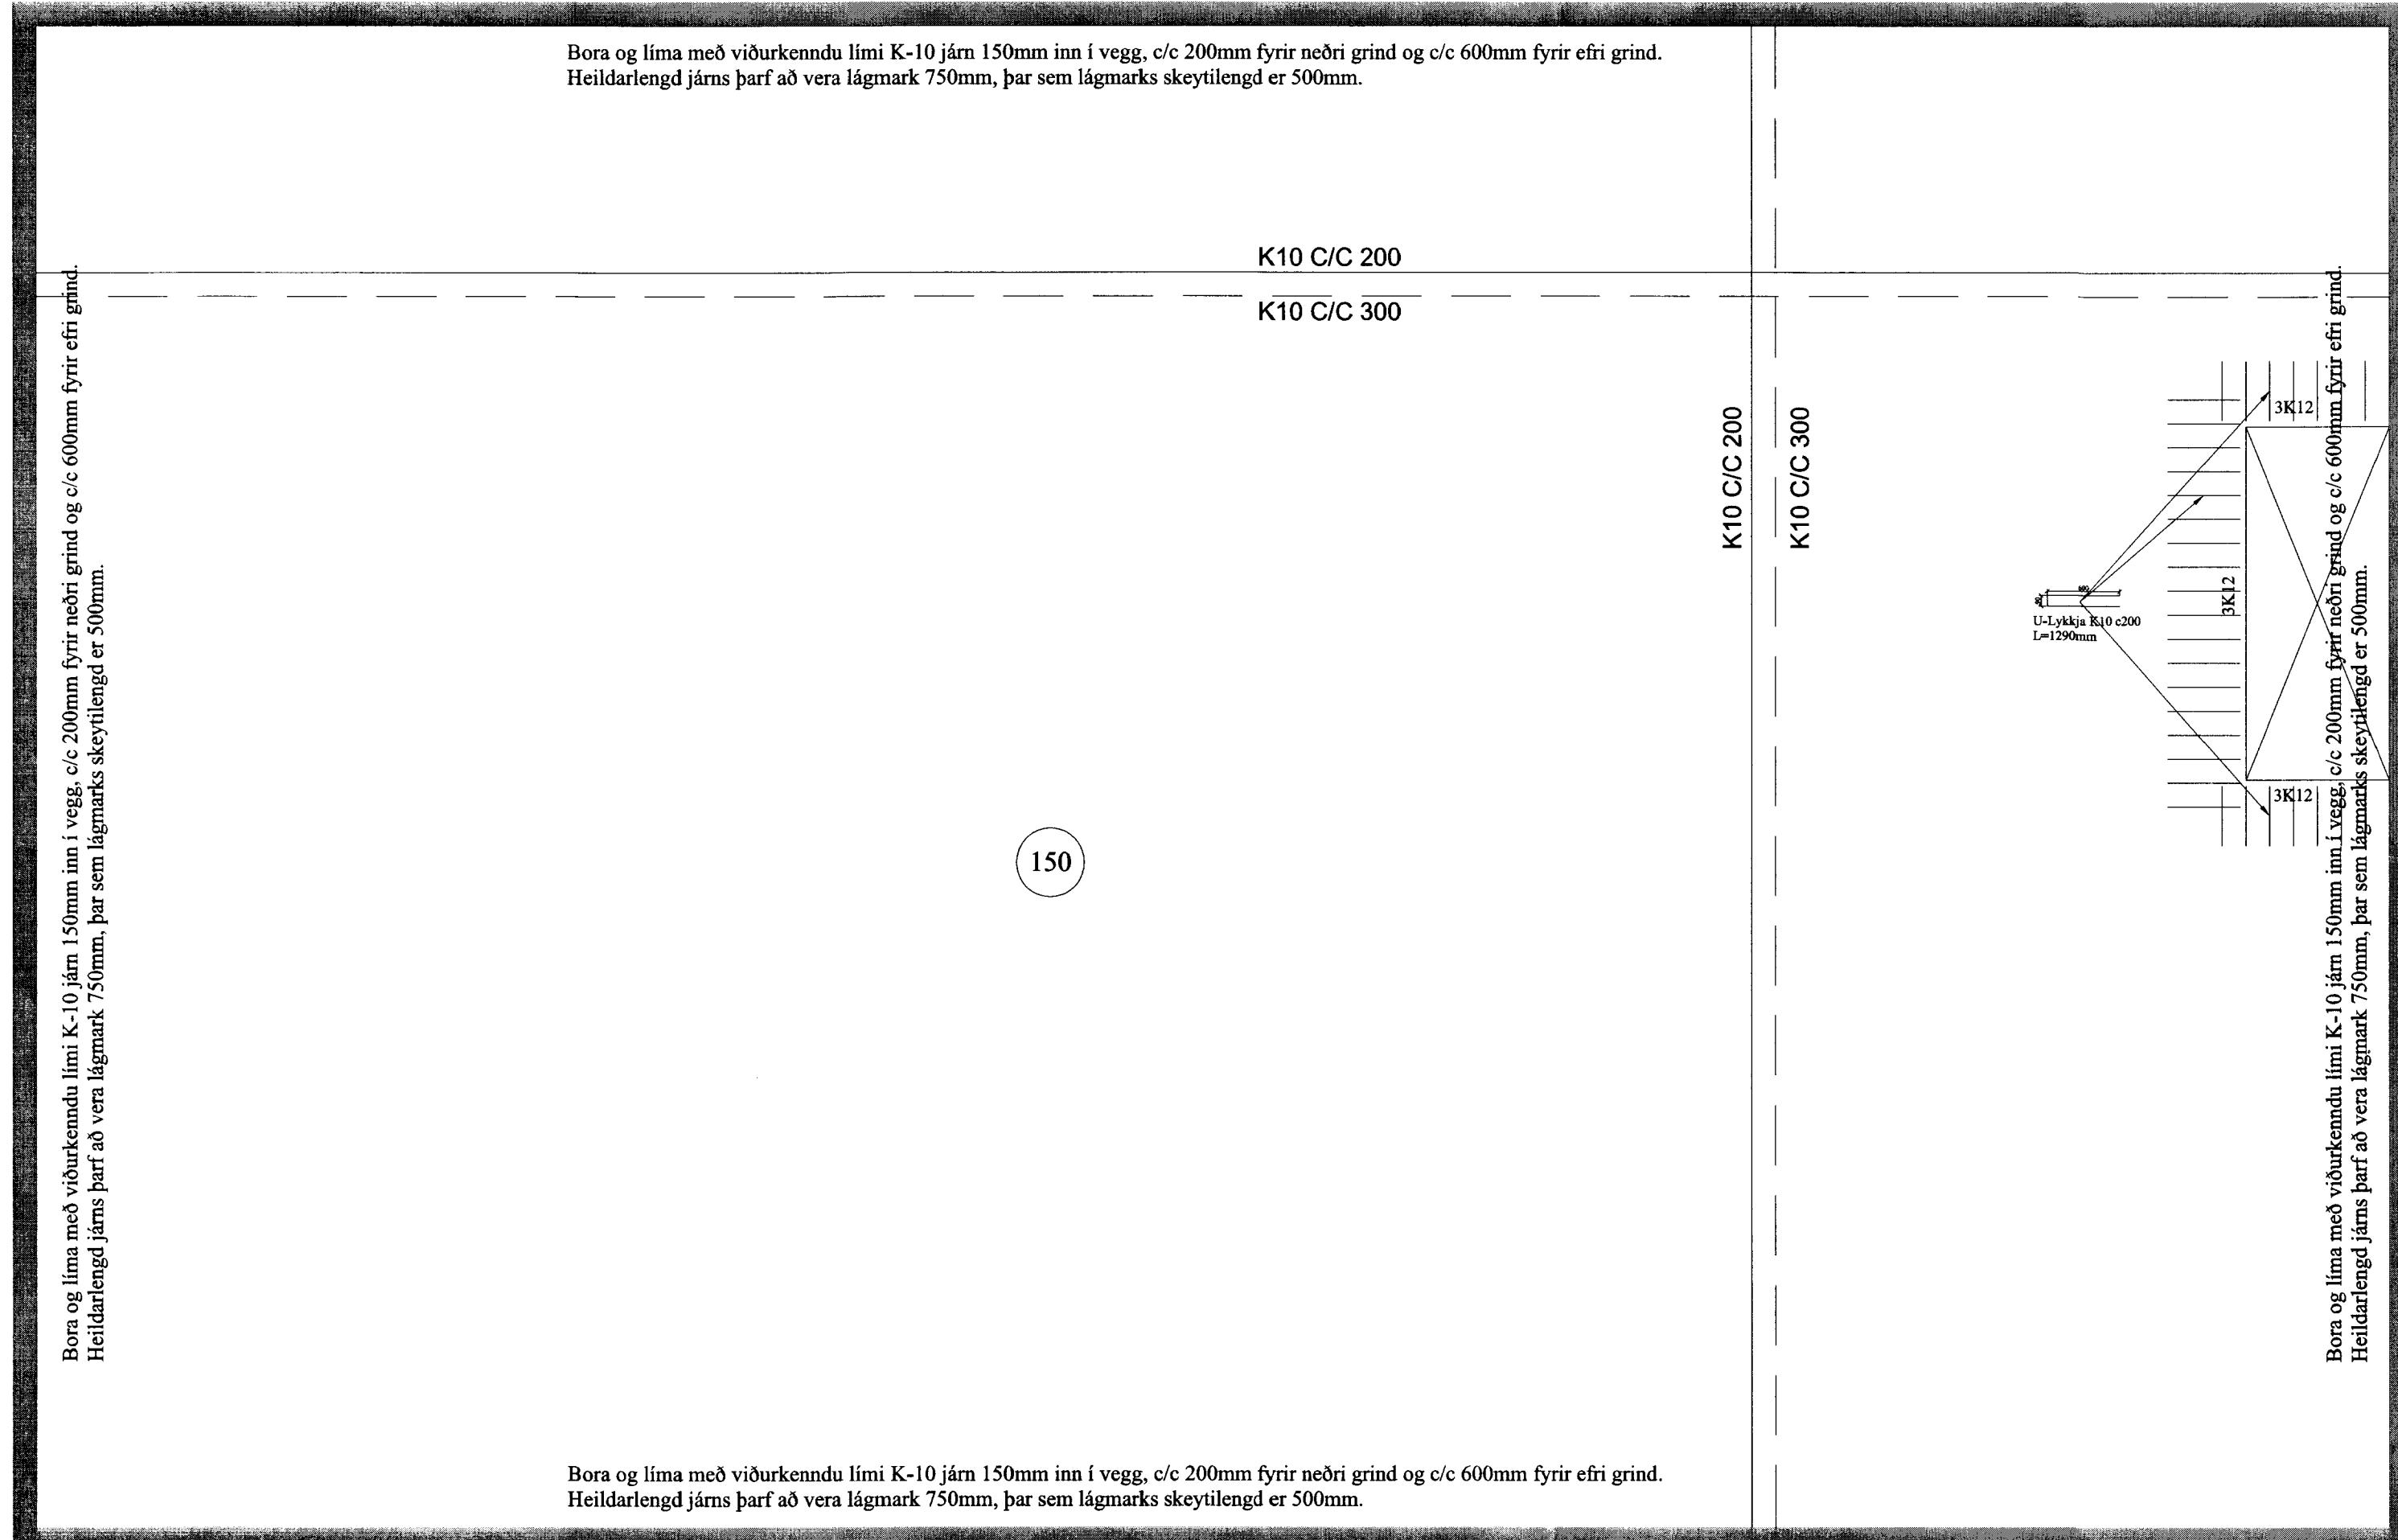

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misrämi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misrämi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Allmennur frágangur járna:

Leggja skal 2 K16 í kringum öll glugga og hurðarop, auk þess skal setja 2 K16 í alla láréttu og löðréttu veggenda.

Fjarlægð frá steyptri brún að járnum skal vera, hula = 25 mm og að járni =60mm nema annað komi fram.

Bora skal og líma með viðurkenndu lími K-10 járn 150mm inn í vegg í alla útveggi allan hringinn, c/c 200mm fyrir neðri grind og c/c 600mm fyrir efri grind. Heildarlengd járns þarf að vera lágmark 750mm, þar sem lágmarks skeytilengd er 500mm.

Neðri grind
Efri grind

| | | | |
|--|---|-----------|---------------------------------------|
| VERK | Brattahl - Breyting á fjósi 801 Bláskógbabyggð | TEIKN NR. | 210 |
| HLUTI | Burðarvirki Milliplata | KVARDI | 1:50 |
| DAGS: | 25.01.10 | SAM: | Björgvin Viglindsson 040546-2009 ✓ |
| | | NR: | 01 040 |
| Bent Larsen Frðóason Felskotí 2 801 Bláskógbabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarson77@hotmail.com | | 2378 | |