

# ALMENNAR REGLUR UM BURÐARVIRKI

## ÁLAGSFORSENDUR

Álagsforsendur ákvarðast af Evrópustaðli, FS ENV og þjóðarskjali staðlaráðs Íslands.

### NOTÁLAG:

Notálag er í samræmi við FS ENV 1991-1:1994 og FS ENV 1991-2-1:1995.

### GRUNDUN:

Grundun reiknast samkvæmt FS ENV 1997-1:1994. Mesta álag frá sökklum er: 0.20 MN/m<sup>2</sup> eða 2.0 kg/cm<sup>2</sup>.

### VINDÁLAG:

Vindálag reiknast samkvæmt FS ENV 1991-2-4:1995. Grunnildi vindhraða 35.5 m/s sem gerir 1.44 kN/m<sup>2</sup> með tilheyrandi formstuðlum.

### SNJÓÁLAG:

Snjóálag reiknast samkvæmt FS ENV 1991-2-3:1995. Grunnildi snjóálags er 2.1 kN/m<sup>2</sup> sem gerir 1 kN/m<sup>2</sup> með tilheyrandi formstuðlum. Svæði 1.





### JARÐSKJÁLFTAÁLAG:


Jarðskjálftaálag reiknast samkvæmt FS ENV 1998-1-1:1994. Hönnunarhröðun er 0.4g.


### HÆÐARKERFI OG MÁL


Hæðartölur eru í metrum í hæðarkerfi. Öll önnur ónefnd mál eru í millimetrum.


## TÁKN

-  Tákna hæðarkóta á sniðmynd
-  Tákna hæðarkóta á grunnmynd
-  Tákna steypuskil.
-  Tákna þykkt veggjar eða plötu.

 Sniðtákn. Snið A

 Sniðtákn. Snið B, sýnt á blaði 07

 Sniðtákn. Snið B eru tekin á blöðum 04 og 05, sýnt á blaði 07

 Endanlegt yfirborð

 Núverandi yfirborð

 Áætlað klapparyfirborð

## GRUNDUN UNDIR SÖKKLA

Undirstöðujarðvegur er frostfrí þjöppuð fylling. Fylling skal vel þjöppuð.

## FYLLING INN Í SÖKKLA OG UTAN ME? SÖKKLUM

Fylling sé úr frostfríu efni, bögglaberg eða sam-bærilegt efni. Þjappa skal fyllinguna með 100 kg víbröplötu í 20 cm lögum 4 umferðir hvert lag. við þjöppun má hæðarmunur fyllingar sitt hvoru megin við veggj ekk vera meiri en 500 mm. undir einangrun skal setja 50 mm jöfnunarlag.













## BENDISTÁL

BENDISTÁL merkt K KAMBSTÁL og skal vera B500C skv. NS 3576-3. d tákna þvermál bendistangar.

## SKILGREININGAR OG TÁKN

Bendistál er táknað á eftirfarandi hátt. Slétt stál merkt R8, R10 o.s.frv. Kambstál merkt K8, K10, K12, K16, K20, K22, K25 og K32 á teikningum. Tölurnar tákna þvermál járnana í mm. Allt kambstál sem á að beygja skal vera suðuhæft og er því ekki sérmerkt.

## TÁKN

-  Fjöldi - stær? - millibil - lengd
-  Bending við ne?ri brún plötu e?a fjærhli? veggjar.
-  Bending við efri brún plötu e?a nærhli? veggjar.
-  Járnendar.
-  A? K10 járn leggist me? 32cm millibili yfir ?a? svæ?i sem granna striki? spannar.
-  Að hér beygist annað hvert járn í efri brún plötu.
-  Bending beyg? upp mi?a? við teikna?an flöt.
-  Bending beyg? ni?ur mi?a? við teikna?an flöt.
-  Bending í sömu átt og pílan sýnir liggja næst yfirbor?i.
-  Dreifilína.
-  c xxx fjarlæg? mill járna mi?ja í mi?ju.
-  c/c xxx fjarlæg? milli járna í neti mi?ja í mi?ju, ló?rétt og lárétt.

## STEYPUHULA YFIR JÁRNUM

SKAL VERA EINS OG EFTIRFARANDI TAFLA SÝNIR :

BYGGINGARHLUTAR AÐSTÆÐUR	STEYPUHULA NEMA SÉRTEIKNING SÝNI ANNA?.		
	PLÖTUR mm	VEGGIR mm	BITAR OG STO?IR mm
INNANHÖSS OG ÞAR SEM EINANGRÆÐ ER AÐ UTAN	20	20	20
UTANHÖSS OG Á STÖÐUM ÞAR SEM RAKI ER MIKILL	30	30	30
VEGGIR AÐ FYLLINGU OG UNDIRSTÖÐUR UNDIR GRUNNVATNI	50	50	-
EF STEYPT ER PLATA Á EINANGRUN YFIR FYLLINGU	30	30	-
EF STEYPT ER BEINT Á FYLLINGU	70	70	-

Steypuhula á burðarjárn skal þó hvergi vera minni en 1.5d.

## TRÉVIRKI

### TIMBUR

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við íslenskan staðal IST/DS 413. Allur burðarviður skal a.m.k uppfylla timburflokk K18 og límtré L40, nema annað sé tekið fram, að jafnaði má ekki rýra enda þversniðs meira en sem nemur 1/3 af heildinni. Þar sem timbur og steypa koma saman skal setja tjörupappa á milli.

## FESTINGAR

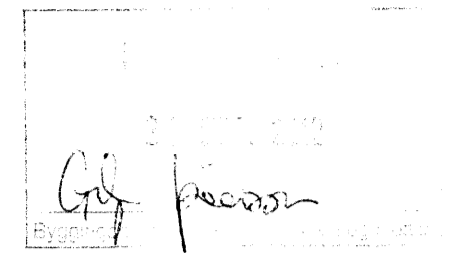
Bil milli festipunkta í festingum sjá töflu hér að neðan. Alla vinnu við múrbolta skal vanda sérstaklega. Bördýpt skal vera 20mm dýpri en lengd boltans í steypunni. Holuna skal blása og hreinsa áður en boltinn er settur í. Múrbolti: M12-150/90 merkir 150mm langur bolti, festilengd er 90 mm. Fylgja skal fyrirmælum framleiðanda við uppsetningu á boltum, múrboltum, festijárnum og öðru viðkomandi. N tákna venjulegan fer-hyrndan saum, K tákna kambsaum.

## LÁGMARKS BIL MILLI FESTIPUNKTA Í FESTINGA

	Í VAXTASTEFNU			HORNRETT Á VAXTASTEFNU		
	Innbyrta	Endi undir ólagi	Endi án ólaga	Innbyrta	Kantur undir ólagi	Kantur án ólaga
Naglar	10d	15d	10d	5d	10d	5d
Boltar	7d	7d	4d	2d	4d	2d
Skráfur	7d	7d	4d	2d	4d	2d

## ÞAKVIRKI

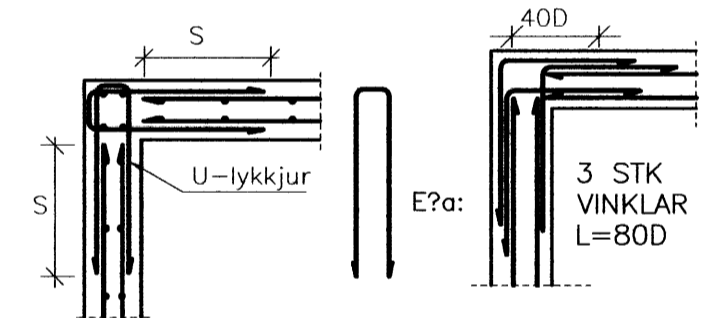
Heiklæða skal þök með 25x150 mm borðaklæðningu og negla með 3x3" galv. nögglum í sperru. Þakjárnið neglist í aðra hverja hábaru með snúnum saum 55x66 með þéttihring eða kambsaum 37x61 með þéttihring. Fyrsta naglaröðin kemur 20 cm frá þakbrún, á svæðinu 20-180cm frá þakbrún skal vera m/m 27cm milli naglaraða, en á meginhluta þaks skal vera m/m 42cm milli naglaraða. Að öðru leiti skal ganga frá þakjárnri samkvæmt Rb-blöðum nr. 47, 102 og 103.



Beygjukífa fyrir lykkjur skal að jafnaði hafa þvermál sem er ekki minna en eftirfarandi tafla segir til um. Beygjuþvermál má þó aldrei vera minni en þau gildi sem framleiðendur taka ábyrgð á.

ÞVERMÁL STANGAR mm	STÁLTEGUND		
	SLÉTT STÁL D mm	KAMBSTÁL D mm	TENTORSTÁL D mm
4,5,6	24	24	24
7,8,9	24	32	48
10	24	48	48
12	24	64	128
16	24	128	128

Hornbending söklla og veggja, lárétt sni?



Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
 <b>meter teiknistofa ehf</b> Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ Sími: 5678922, Gsm: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:			
DYNJANDISVEGUR 10, BLÁSKÓGABYGGÐ			
SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRÁ	HANNAB	TEIKNAB	ÚTGÁFA
449-801-DYNJANDISVEGUR 10	FÓ	FÓ	FÓ 01
SAMÞYKKT	TEIKNING NR.	MKV.	BLAD NR.
Fríðrik Ólafsson 2303592459	449-B01		B-01
	DAGS.	VERK NR.	
	17.06.2012	449	