


Skýringar

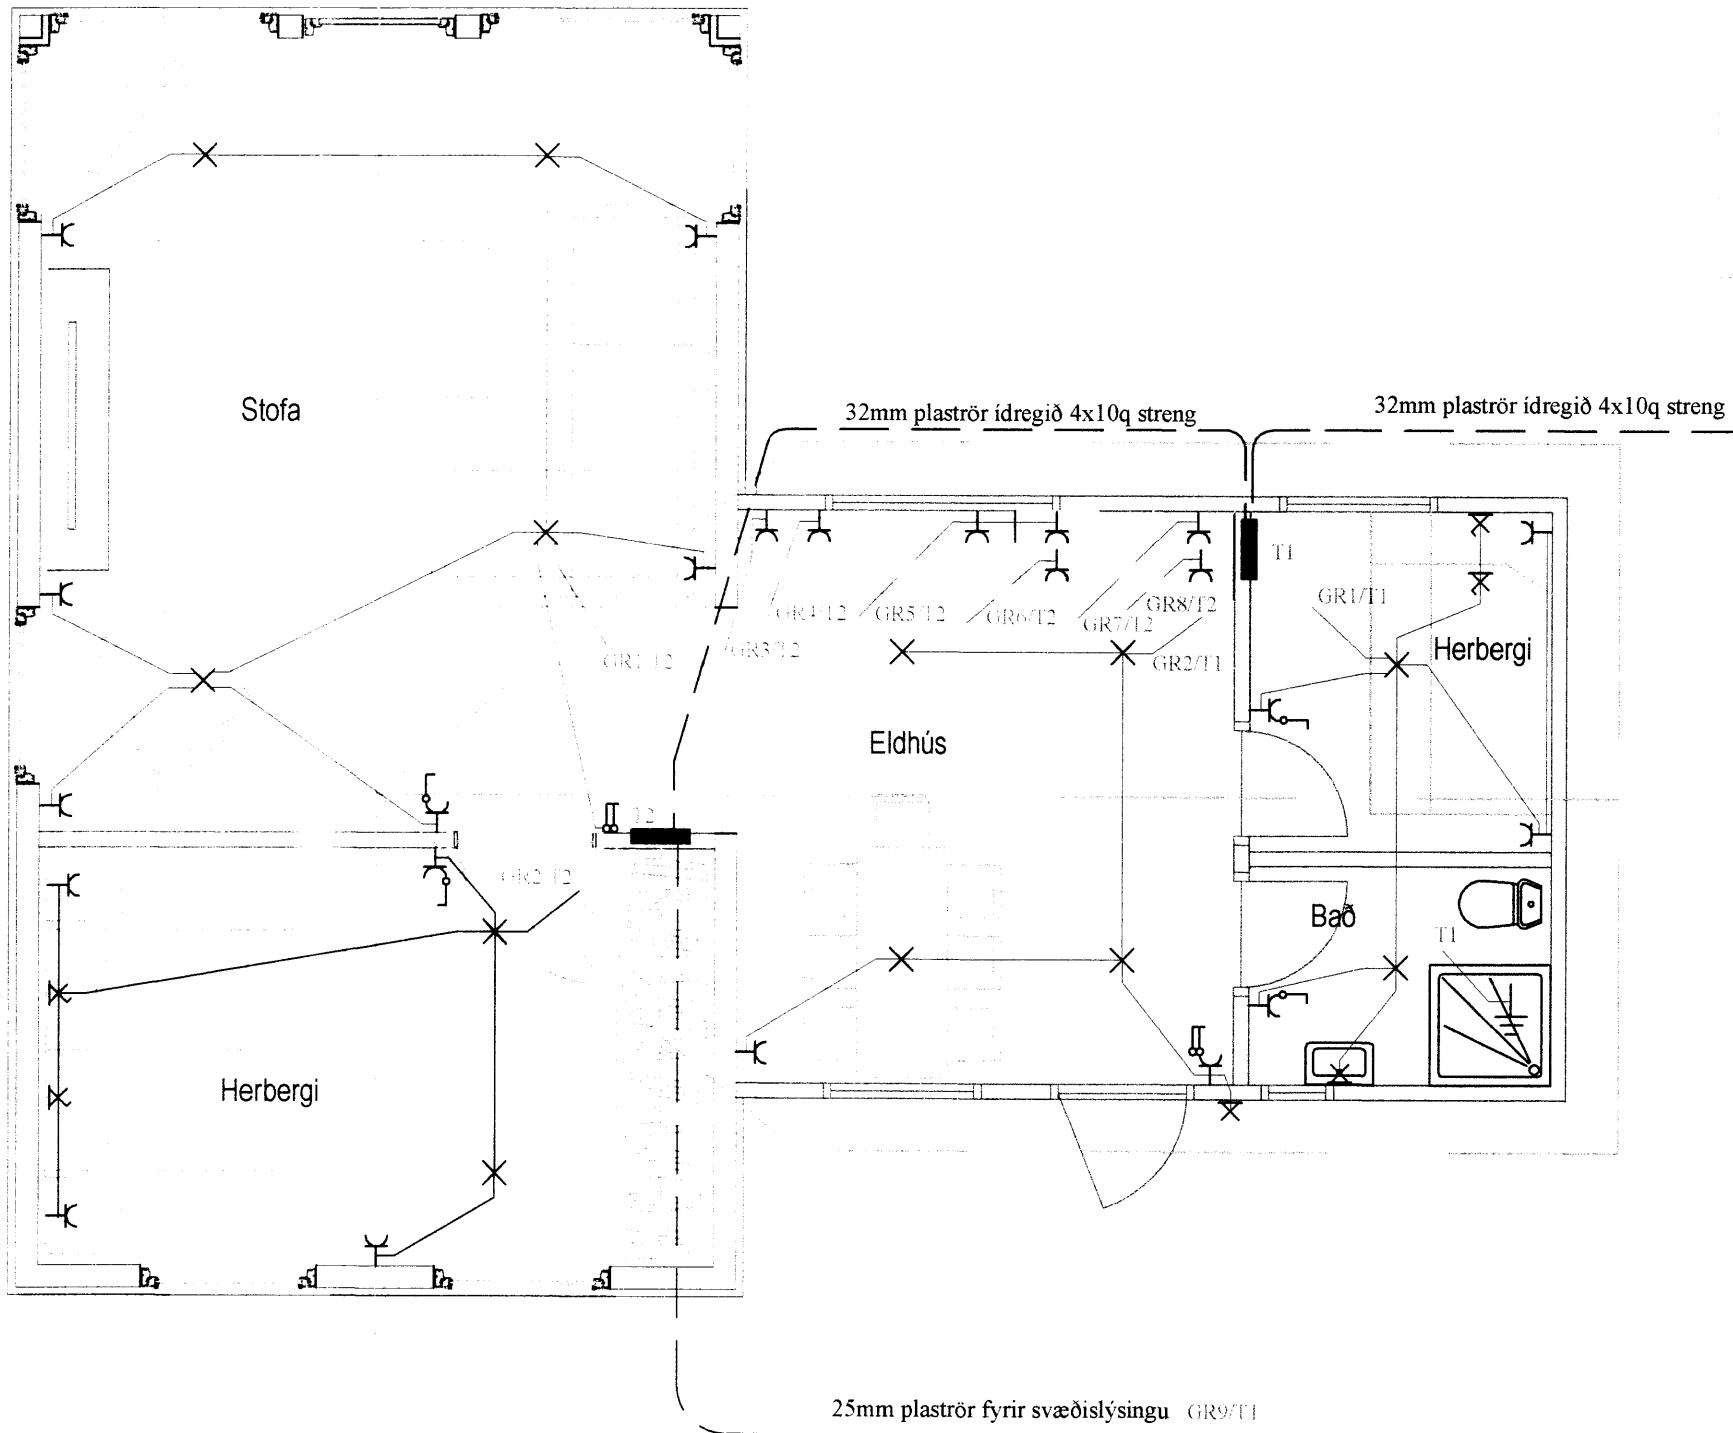

Lögnin skal vera hólkud pípulögn.

Frágangur allur skal vera vandaður og vel frá gengin í samræmi við reglugerðarákvæði.

Allt efni skal vera innfellt raðefni og tenglar skulu vera tveir saman í öllum tilvikum í ljósalögn nema þegar um tæljatengla er að ræða. Rör skulu vera 16mm í ljósa og tenglalögnum og 20mm í öllum smásennulögnum það er síma, loftnets og eldvarnarkerfi.

Ídregin vír skal vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv, reglugerðarákvæðum.

Ganga skal frá dósum þannig að þær nemi við ystu brún klæðningar.

Ef tvær eða fleiri dósir eru saman skal meta hvort hagkvæmara / smekklegra er að hafa þær láréttar eða lödréttar.

Aðaltafla skal vera innfellt á vegg og rör frá henni skulu vera inn í vegg.

Loftnetslagnir skulu lagðar í tengidós og deilt út frá henni. Reykskynjarar skulu samtengdir af 24 volta, BRK 2002 Race gerð eða samsvarandi. Reykskynjurum, skal koma haganlega fyrir.

Teikningin er táknað og sýnir hvers óskað. Þó skal hafa samráð við innanhúshönnun og innanhússmið.

Ef verulegar breytingar eru gerðar á upprætti þessum er hönnuður til þjónustu reiðubúin á frekari útfærslu.

Hæð rofa 110sm
Hæð tengla 30sm
Hæð smásennutengla 30sm
Hæð veggjósa 175sm
Hæð veggjósa baði 200sm
Útiljós undir skyggni
Hæð lesljós m-rofa við rúm 120sm

Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf.

Rafbær

Stækkan á sumarhúsi við Dynjandisveg 10
Grunnmynd ljósa og tenglalögn

R01