



GRUNNMYND ÍBÚÐ 1:50

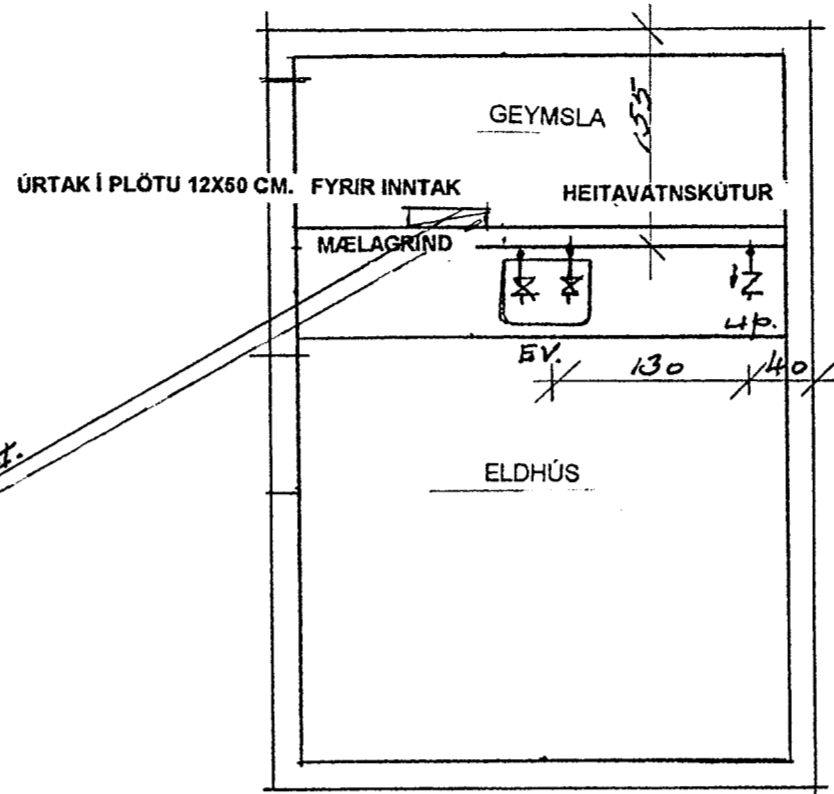

GRUNNMYND GESTAHÚS 1:50

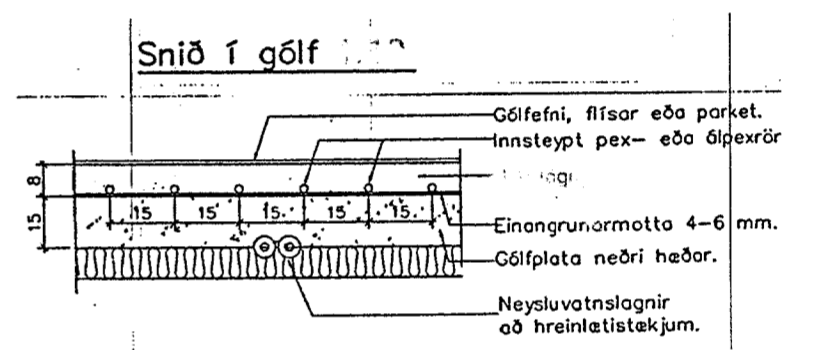

SKÝRINGAR:

- VS. SALERNI
- HL. HANDLAUG
- UP. UPPVOTTAVÉL
- ÞV. ÞVOTTAVÉL
- EV. ELDHÚSVASKUR
- ST. STURTA
- BK. BAÐKÁR

HANDLAUGAR OG RÆSTIVASKA SKAL TENGJA VIÐ GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL (GNR) Í GÓLFI MEÐ Ø50 mm INNSTEYPTU PLASTRÖRI.  
 ALLAR LAGNIR AÐ TÆKJUM ERU PEX RÖR GERD FYRIR NEYSLUVATN 15X2.5mm.  
 DEILIRÖR OG TENGISTYKKI SKULU VERA FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA OG AF VIÐURKENNDRI GERÐ.  
 LAGNIR SKAL ÞRYSTIÞRÓFA VIÐ 1.5X VINNUÞRYSTING EÐA 16 BAR FYRIR NEYSLUVATN OG 9 BAR FYRIR HITALAGNIR EÐA SBR., LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA.  
 EINANGRÚÐ RÖR MILLI HÚSA FYRIR NEYSLUVATNID SKAL VERA ø25mm Í 76mm HLÍÐARRÖRI þeh.  
 ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD.

LÓÐ NR. 20, MJÓANES, ÞINGVALLASVEIT. BLÁSKÓGABYGGÐ.

NEYSLUVATNSLAGNIR.  
 GRUNNMYND 1:50, SNEIÐING 1:20. SKÝRINGAR.  
 DAGS. 11. DES., 2007. TEIKN. NR. 5.01

EINAR MATTHÍASSON BFI.  
 TEIKNISTOFA BKIPHOLTI 11-13, 105 R.  
 Sími 6974656, NETFANG: EINAR.EMDESIGN@GMAIL.COM

*Einar Matthíasson*