

MÓTTEDIÐ

03 FEB. 2012

Byggingafrólfuruppv. Ámennyu og Flóahv.
NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

ALMENNAR SKÝRINGAR

ALLAR PÍPUR Í LÁGSPENNU ERU Ø16 OG VÍR 15mm².

ALLAR PÍPUR Í SMÁSPENNU ERU Ø20

ALLAR PÍPUR Í STOFNA Í LÁGSPENNU SKULU VERA Ø20

HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI 110cm

HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI 25cm.

HÆÐIR Á SÍMA- (S) SJÓNVARPS- (LI) TENGLUM FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI 25cm.

ALLAR PÍPUR ERU MERKTAR MEÐ FJÖLDA VÍRA NEMA ÞÆR SEM ERU MEÐ 3 VÍRA




ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EÐA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS EÐA Í FULLFRÁGANGINN VEGG

ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VIÐ HLÍÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL HAFA AÐ MINNSTA KÓSTI 3cm BIL MILLI RÓRA, ÞANNIG AÐ STEYPA GÆTI AÐVELDELEGA RUNNID NIÐUR Á MILLI

GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: GR1 ER Í TÖFLU OG ER GREIN NR 1

➔ ÞEAGAR OR ER OG MERKT GR.NR ÞÁ FER VIÐKOMANDI GR. Í TÖFLU Í ÍBÚÐINNI

ÞEGAR STRIK ER Í GEGNUM TENGLI EÐA ROFA ÞÁ ER UM 2 FALDA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

 EINFALDUR
 TVÖFALDUR
 ÞRETFALDUR

TIL SNERTISPENNVARNAR SKAL NOTA NÜLLUN OG LEKASTRAUMSROFAVORN

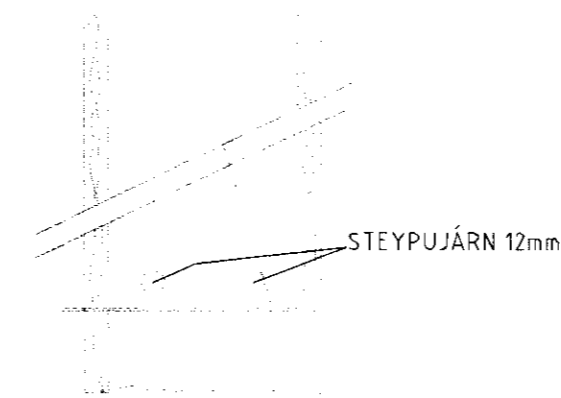
MÁLMLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNABAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA.

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A.


JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLÖGN

ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STADNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

SETJA SKAL SÖKKUSKAUT Í GRUNN SJÁ NÁNARI ÚFÆRSLU Í TÆKNILEGR TENGISKILMÁLAR TEKNING D 11 1996 M1



SNÍÐ AF STEYPUTEINUM Í SOKKLUM ENGINN MÆLIKVARÐI



SAMTENGING STEYPUTEINA SETJA SKAL TVO VÍRLÁSA Á HVER SAMSKEYTI

Sökkulskaut

Stofn rafveitu og síma rör skulu ná út að lóðarmörkum 3xø50

Stofn rafveita

Að hlífstæði

SKYGGNISVEGUR 18

Afstöðumynd

Almennar skýringar

Sníð

Handwritten signature: Þurston 28. jan. 2008

Verkhelli Skyggisvegur 18		
Verkhili/Verknúmer Almennar skýringar		
Blað.nr. 1/4	Dags. 12. jan. 2008	Kvarði 1:50
Yfirfarid		
Hönnuður SH/HMK		
Samræmingar hönnuður		
Breyting		
Reykjavíkurvegi 60 220 Hafnarfirði kt 700402-5090 Sími 565 1846, fax 565 0940 gsm 898 0970 http://www.munus.is, e-mail munus@munus.is munus Hönnuður Sigurjón Harðarson, kt. 060361-2749		