


## Raflögn 1:50




## Norðurgafl 1:50

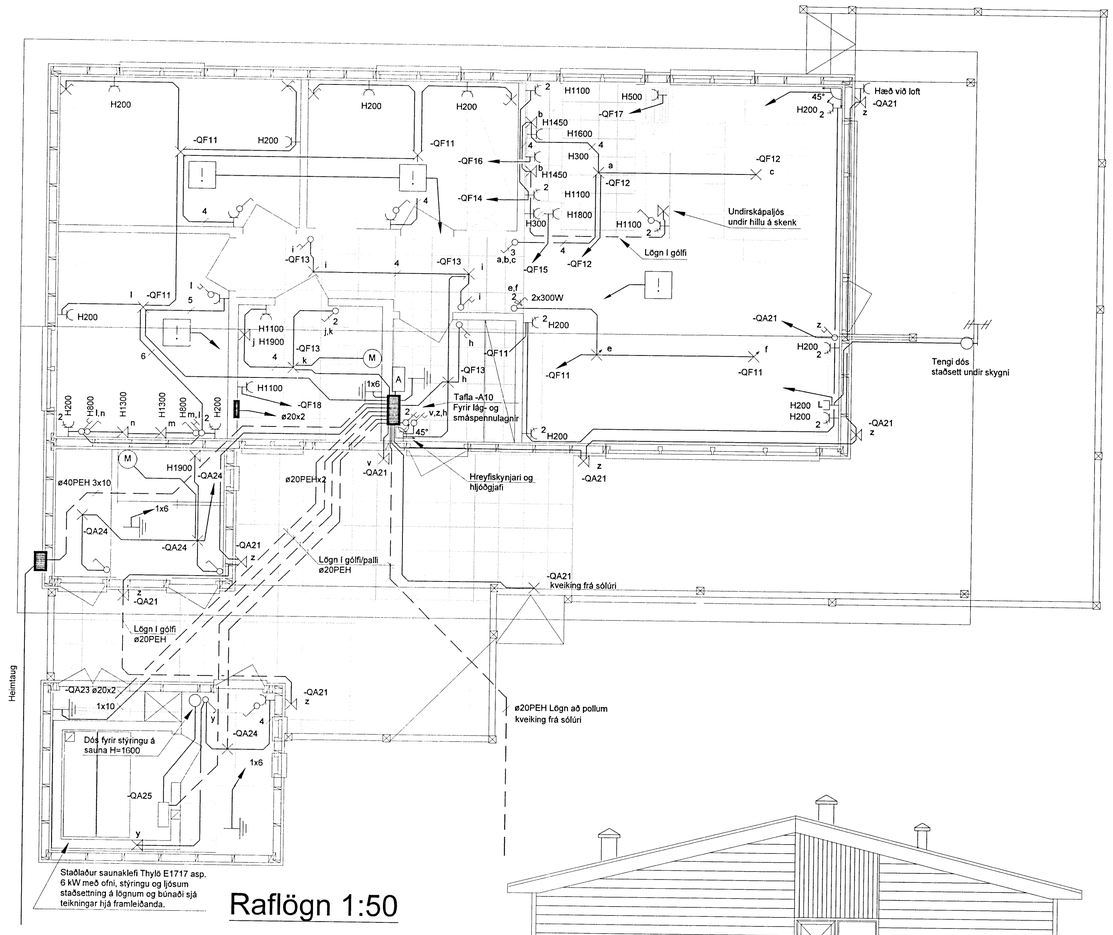


## Afstöðumynd 1:500

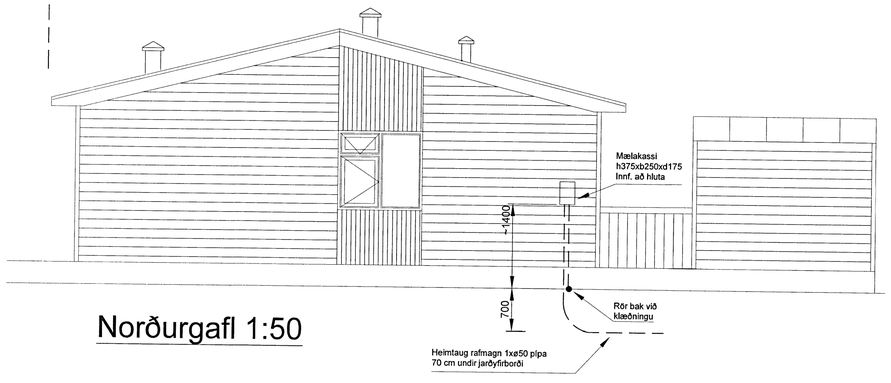


## TAFLA -A10
## Einlínumynd

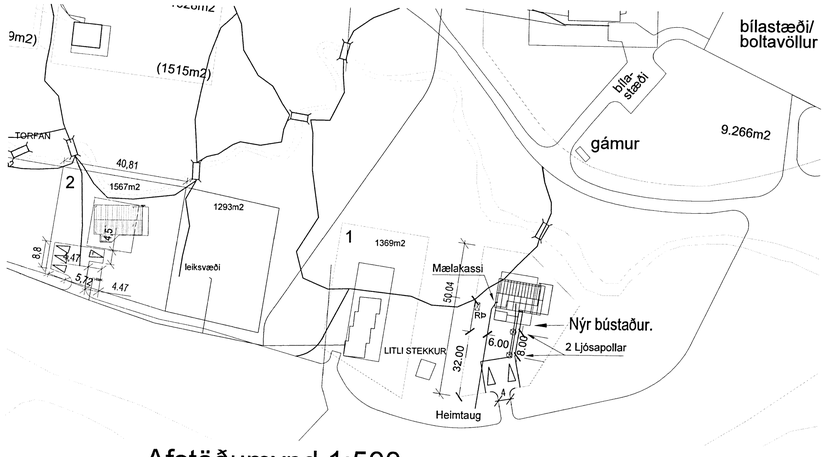


## Sökkulskaut sjá teikningu hjá arkitekt

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
03 APR. 2014
Byggingarfulltrúi
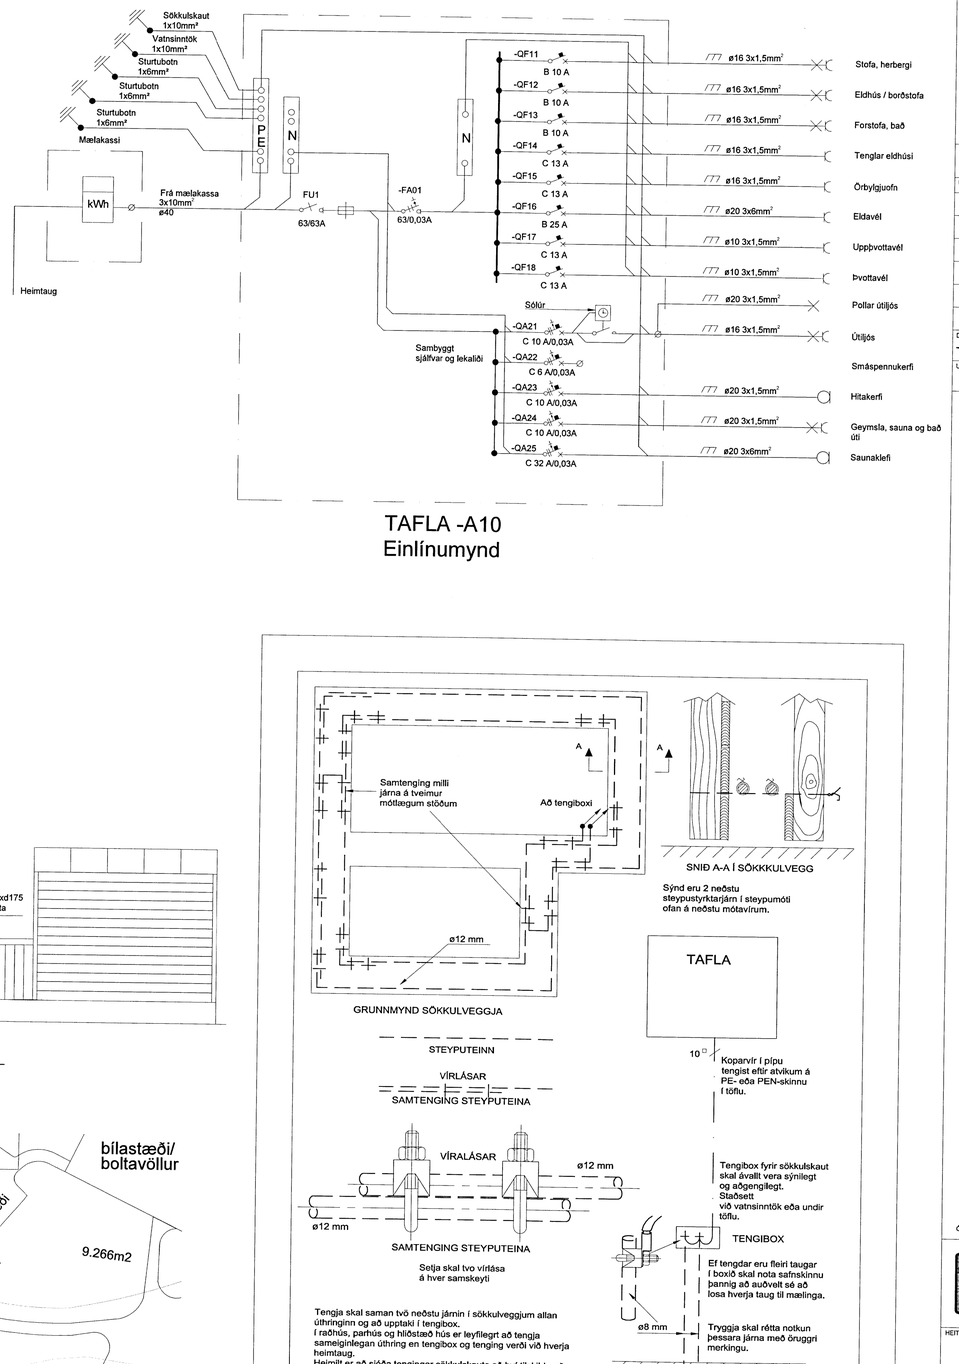
## ÚTGÁFUFERILL

| ÚTG: | DAGS: | SKÝRINGAR: | SAMÞ: |
|---|---|---|---|
| A | - | Vinnuteikning | |

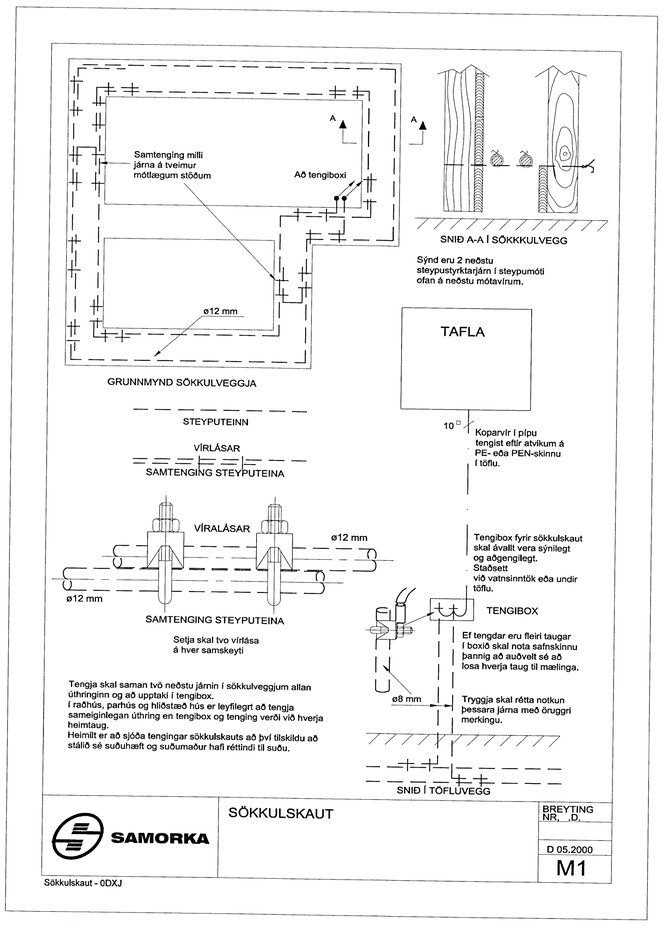DAGS. UNDIRSKR.: -
NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR: - 201137-3149
UNDIRSKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR: Sigurður P. Kristjánsson

## SKÝRINGAR

- Tengidós
- Veggdós
- Loftljós
- Veggljós
- Ljós á dimmi
- Ljós m. rofa
- Rofi
- Rofi m. dimmi
- Krossrofi
- Samrofi
- Tengill
- Jarðtenging
- (M) Vifta

Gilt nema annars sé getið:
- Pípur 16mm með ídregnum 3x1,5 vír
- Hæð rofa 1100mm frá gólfi
- Hæð tengla 200mm frá gólfi
- Hæð tengla við hlið rofa 1100mm frá gólfi
- Hæð veggljós við rúm 1000mm fá gólfi nema annað komi fram á teikningu
- Málstraumur tengla 16A
- Málstraumur rofa 10A
- Hæð á búnaði miðast við full frágengið gólf
- Allar málsetning er í mm og miða skal við málsettar arkitegtar teikningar við staðsettningar á búnaði.

## SKÝRINGAR SMÁSPENNU

- Reykskynjari
- Hreyfiskynjari 90/45°
- Loftnet
- L/G Smáspennutengill Hægt að nota pípu fyrir loftnet eða síma/tölvu
- A Afstillistöð (talnaborð sambyggt öryggiskerfi)
- Hljóðgjafi

Allar pípur í smáspennu séu ø20mm
Strengir séu í samræmi við uppsett kerfi.

0 1 2 3 metrar
1:50

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.


**Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar ehf**
Síðumúli 1, 108 Reykjavík
Sími 560 5400, Fax 560 5410, Netfang vji@vji.is, Veffang www.vji.is


HEITI VERKS:

# TORFAN 2
LAUGARDAL
SUMARHÚS FÉLAGS BÓKAGERÐARMANNA.

HEITI TEIKNINGAR:
RAFLAGNIR
LÁGSPENNULAGNIR
SMÁSPENNA, AFSTÖÐUMYND OG SNIÐ

| MKV: | VERKNR: | ÚTGÁFA: | BLAÐNÚMER: |
|---|---|---|---|
| 1:50 A1 1:100 A3 | 5805 | A | 01 |
| HANNAÐ: SJ | TEIKNAÐ: SJ | RÝNT AF: AJG | |
| DAGS. ÚTG: - | NAFN OG KT. SAMÞYKKJANDA: ÁRNI J. GUNNLAUGSSON KT.151148-3959 | | |
| DAGS. UNDIRSKR: - | UNDIRSKRIFT SAMÞYKKJANDA: | | |