


# FRÁRENNSLI: Afstöðumynd 1:200

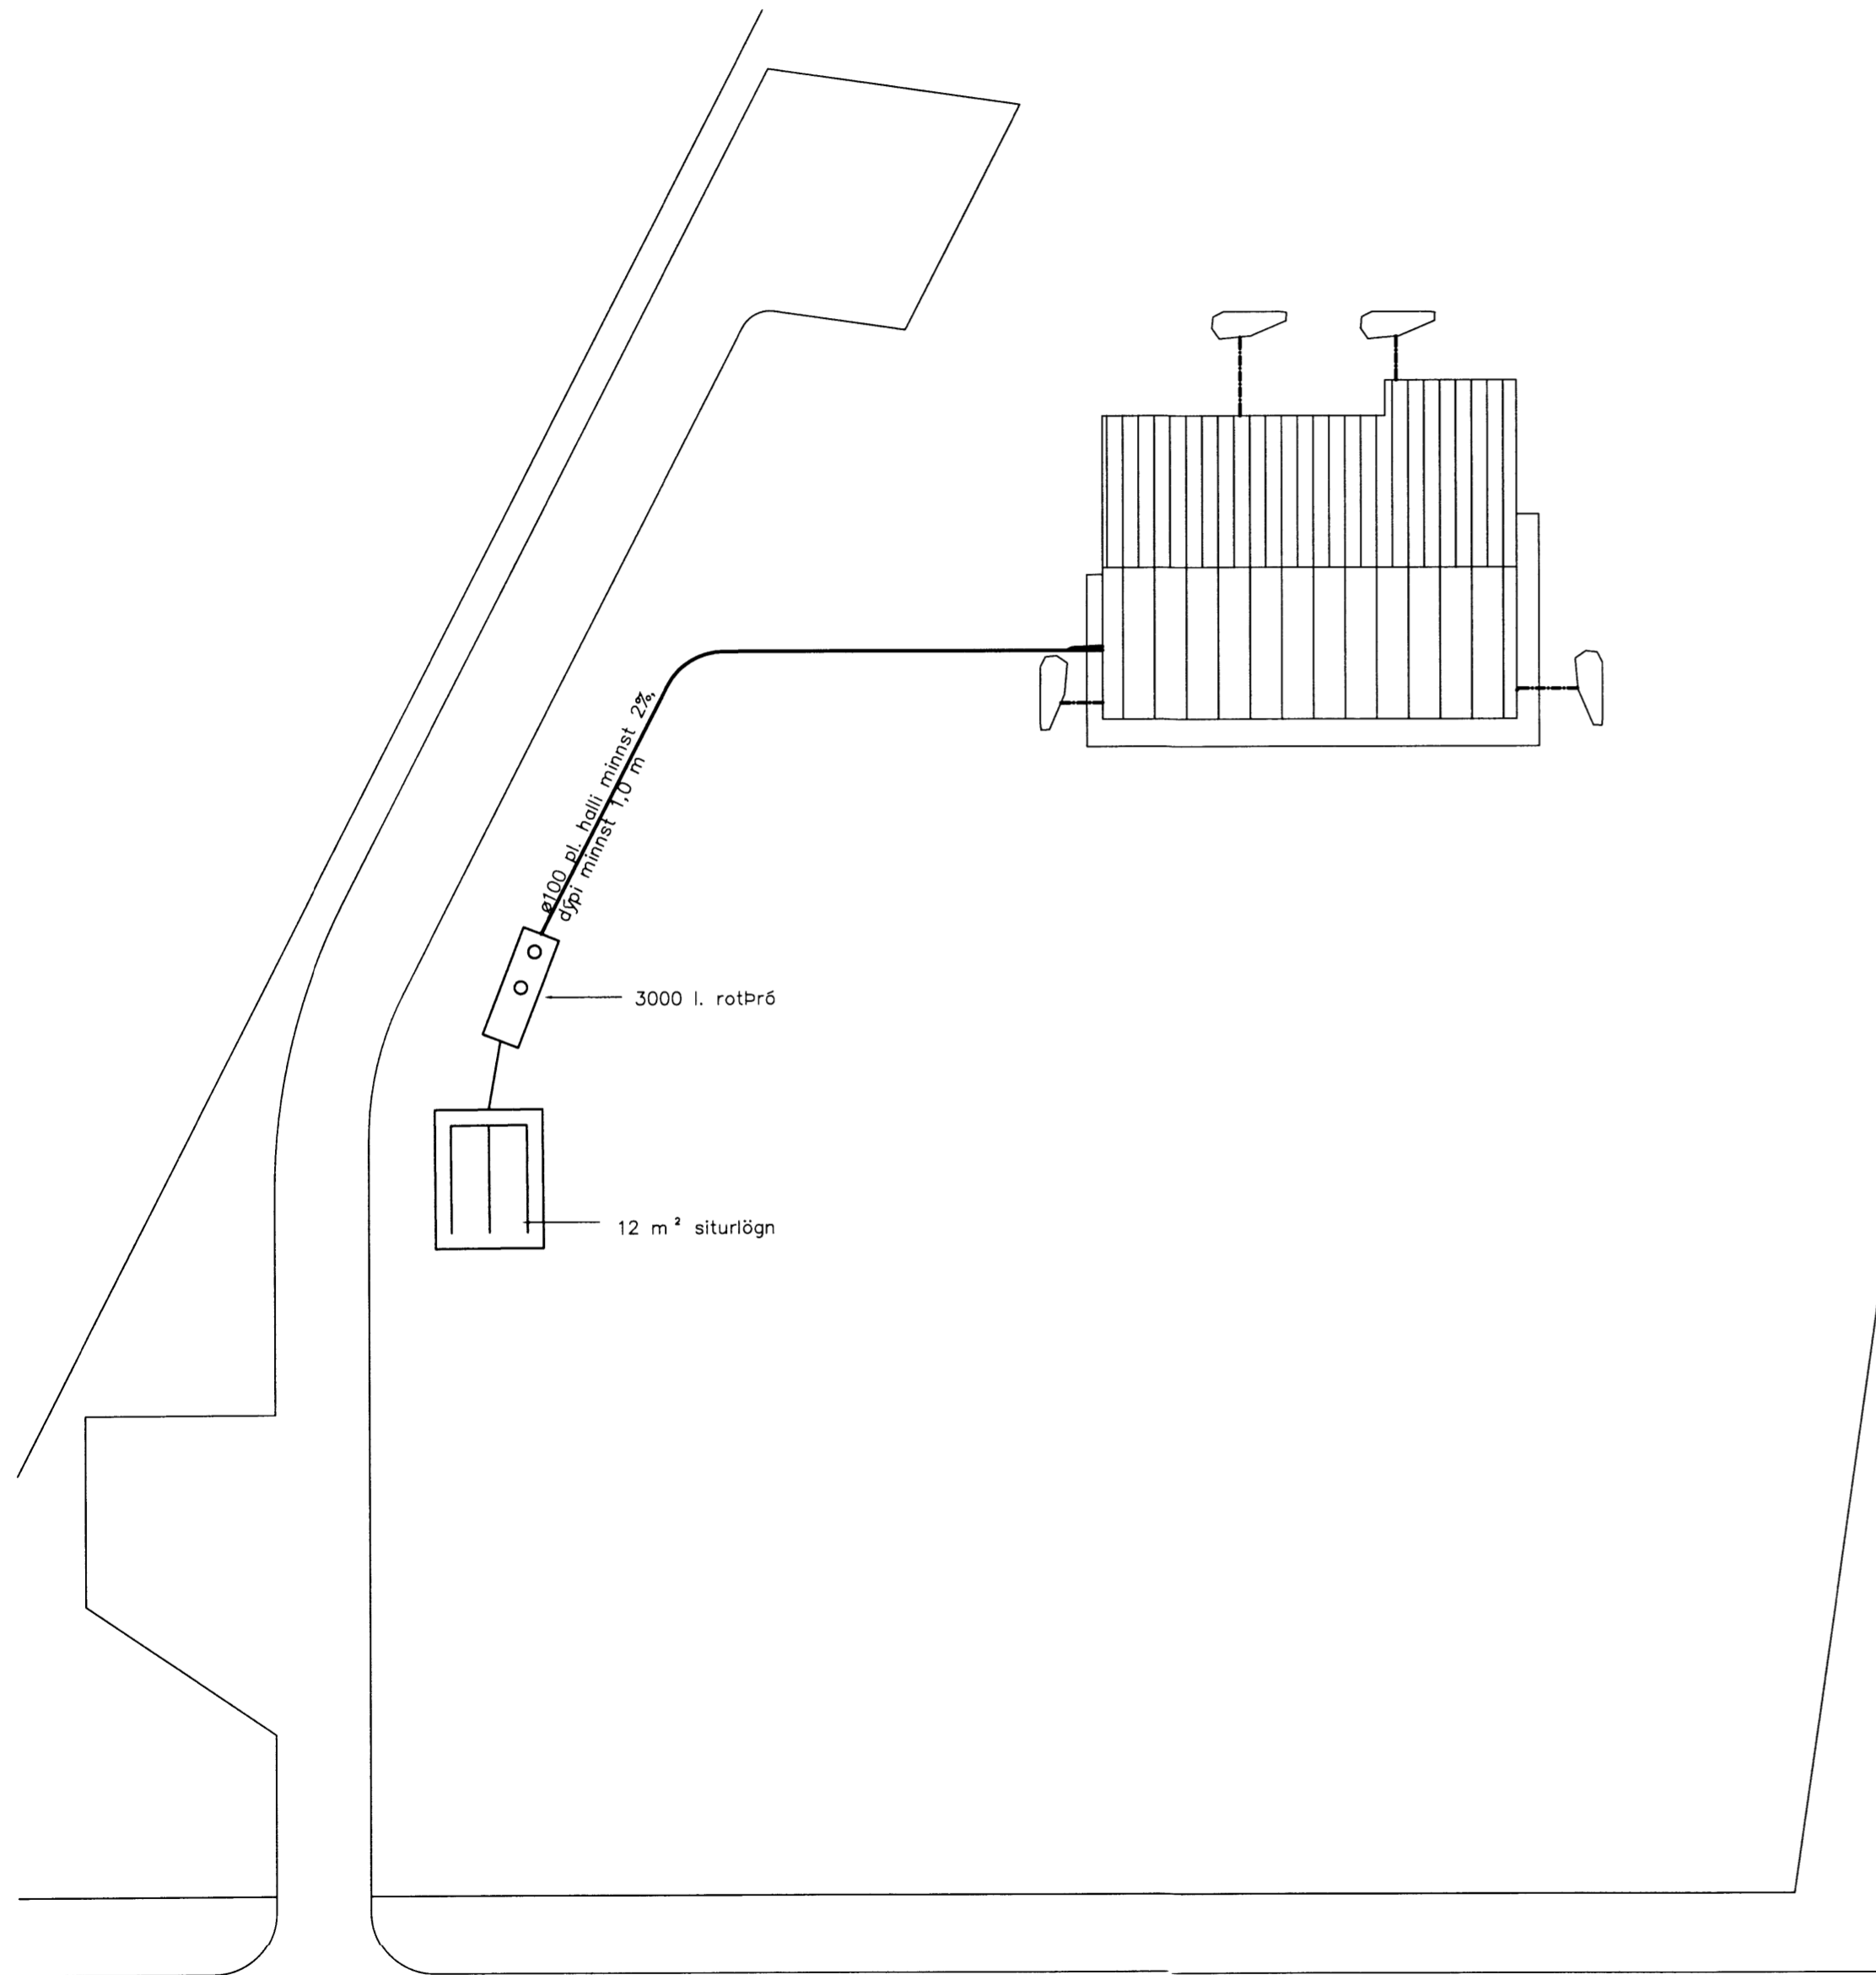

## SKÝRINGAR:

### ALMENNT:

Pípustærðir eru í mm, hæðatölur (kötur) í m, en önnur ónefnd mál í cm. Stærðir á pípum er innra þvermál. Uppgefnar hæðartölur (kötur) á lögn eru í rennslisbotni (þ.e. innri botn rörs.). Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi við holresareglugerð og íslenskan staðal IST 65 um frárennslislagnir. Sé um útbóðsverk að ræða vísat einnig til verklysingar. Sérstaklega skal hér nefnt að 15 cm undir og kringum allar lagnir skal vera steinlaus sandur. Til hliðar við og ofan við jarðvatnslagnir komi drenmöl (þ.e. steinastærð 0.5–2.5 cm sjávarnáið ef notuð eru plaströr) og síudúk um drenmöl. Sé um kjallara að ræða skal nota vatnshleypta grús upp undir yfirborð.

### PIPUR Í GRUNNI.

- Tákna skóplögn.
- Tákna regnvatnslögn, þökkud.
- ===== Tákna regnvatns- og jarðvatnslögn, hálfþökkud.
- Tákna jarðvatnslögn, óþökkud lögn.

### EFNI Í PÍPUR.

- ST Tákna steinsteypnar pípur ( múffa fyrir gúmmí-hringi eða hamp og múrlögn).
- P/PL Tákna plastpípur ( PVC, PEH eða öðrum viðurkendum efnum).  
Plastpípur inni húsgrunnum íbúðahúsa skulu vera PVC pípur en Dregg eða sambærilegar utan húsgrunna.
- J Tákna pottpípur.

### BRUNNAR:


- BR Tákna brunnur ( þvermál og efni tekið fram ). Brunnar stærr en Ø600 skulu vera með keilu efst.
- Brunnar á skóplögn skulu vera með botnrásam ( ísteyptr rör eða steyptr rásir ).
- Brunnar á regnvatnslögn skulu vera með minnst 20 cm sandfangi undir útrennsliskóta.

LH(ST) Tákna lokhæð á steinsteypu loki.

LH(J) Tákna lokhæð á steypujárnsloki.


### TÁKN Á TÆKJUM:

- STN (Stofn) Tákna frárennslistofn.
- EV Tákna eldhúsvask.
- SV Tákna skolvask (ræstivask).
- UV Tákna uppþvottavél.
- PV Tákna þvottavél.
- HL Tákna handlaug.
- BK Tákna baðker.
- STB Tákna sturtubotn.
- BI Tákna skolskál.
- VS ( ) Tákna vatnssalerni (s) s-vatnslás, (p) p-vatnslás, (v) v-vegghengt.
- GN Tákna gölfniðurfall.
- GNH Tákna gölfniðurfall með hliðarinnátengingu.
- ÚT Tákna útlöftun af stofni.
- ÞN Tákna þakniðurfall.
- SN Tákna svalarniðurfall.
- NF Tákna niðurfall með 20x20 cm göturist.
- NLF Tákna niðurfall af lóð með Ø250 mm rimlarist.

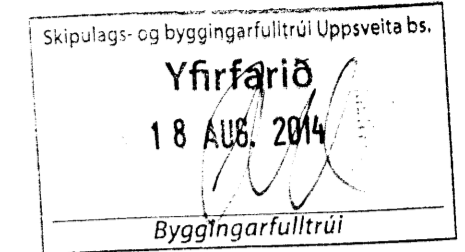

### Breytingar:

A: 06.08.2014, Lega frárennslis breytt V.O.

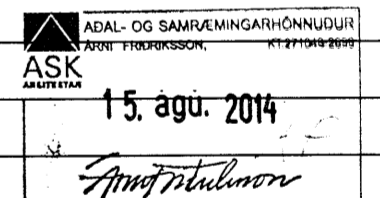

**TÓV** TEIKNISTOFAN ÓDINSTORGI,  
VERKFRÆDISTOFA ehf.  
Óðinsgötu 7  
101 Reykjavík  
Netfang: gusti@to.is  
Sími: 510 2211 Fax: 510 2201

Verkefni: MOSASKYGGNIR 8, BLÁSKÓGARBYGGÐ

Heiti: FRÁRENNSLI: Afstöðumynd og skýringar.

Hönnun: VÍFILL ODDSSON kt. 101237-3629	VERKFRÆÐINGUR FVFI – FRV
GUSTAF M. JÓNSSON kt. 201163-5069	VERKFRÆÐINGUR FVFI
KRISTJÁN S. GUDMUNDSSON kt. 070254-5819	VERKFRÆÐINGUR FVFI

Áritun aðalhönnuðar:

M. 1:50  
R. V.O.  
T. V.O./I.V.  
Dags. Júlí 2014.

Nr. 1531-2-1A.