

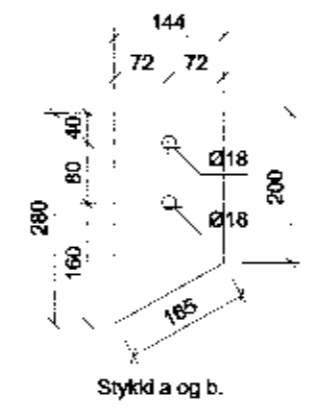


Festingar mkv. 1:10

MÖTTING
16 NOV 2011
[Signature]

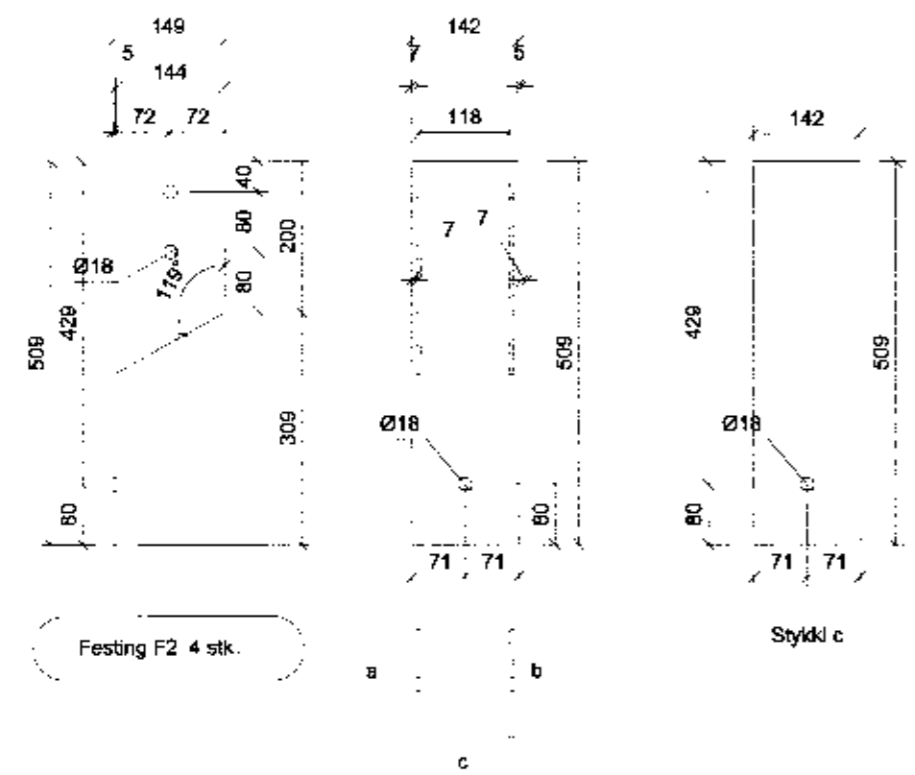

Sérsmíðuð festing 5 mm flatjám heilsóð & öllum samskeytum með 4 mm suðu

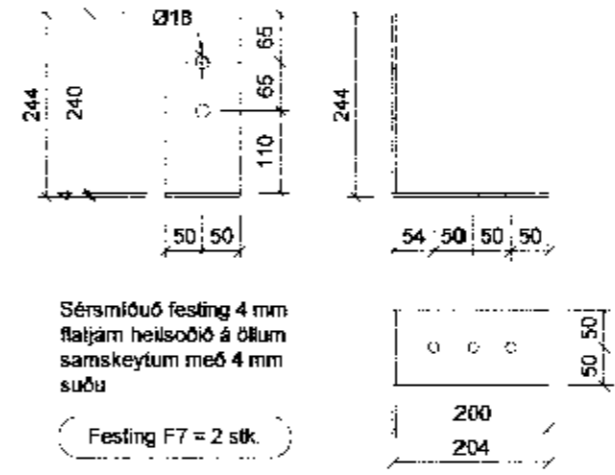

Sérsmíðuð festing 4 mm flatjám heilsóð & öllum samskeytum með 4 mm suðu

Almennt:



Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja



Allur viðúr er K18 eða betri skv. DS413.

Allan við útanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar útanhúss skulu vera heitinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru ⁴⁸/₁₄₈ nema annað sé tekið fram.


Þil á milli miðjúlina stöða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakabollinn krossviður (t.d. birki-krossviður). Krossviður festist með ²⁸/₆₅ C150 í rakapöð lím.

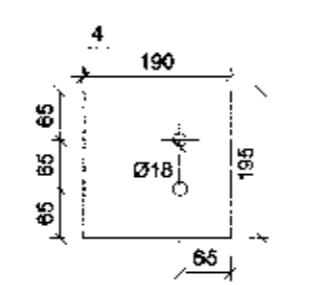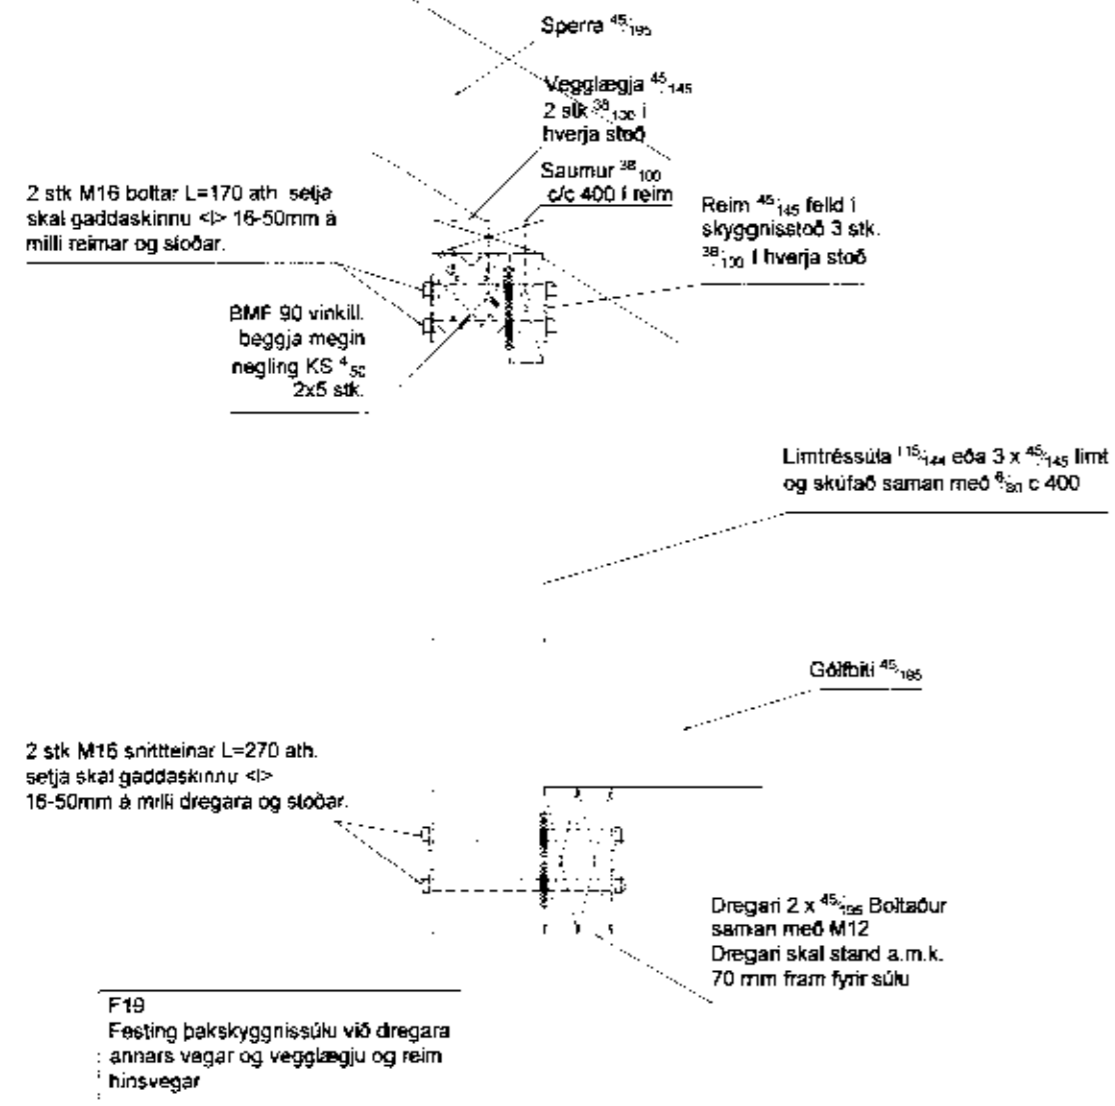

Sérsmíðuð festing, 4mm flatjám heilsóð & öllum samskeytum með 4mm suðu

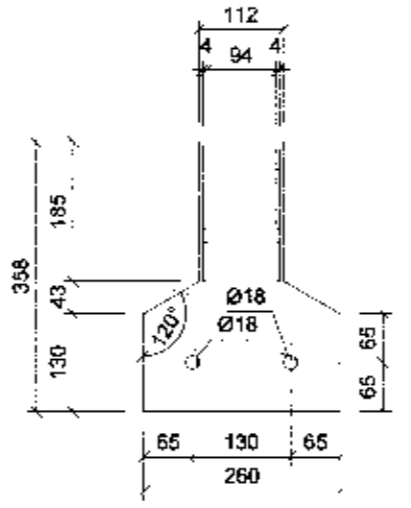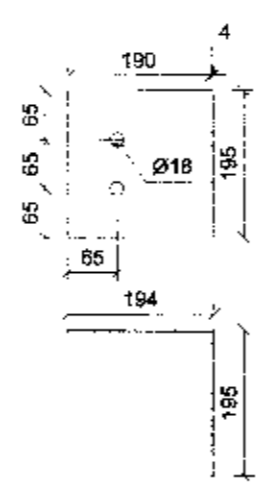

Sérsmíðuð festing, 4mm flatjám heilsóð & öllum samskeytum með 4mm suðu

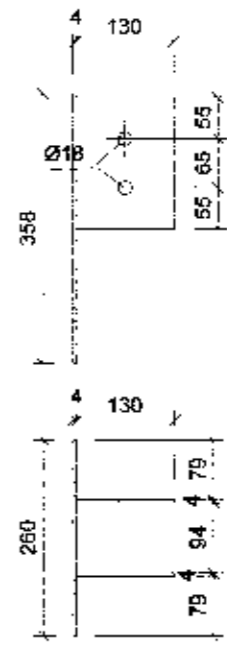

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Íbúðarhús Brúnastöðum 3
801 Flóahreppi
Burðarvirki
Festingar

Teikn nr. 206
Frumstærð: A2

Dags: 2011-10-16 1:10 Hann: GbS
Samþ: *[Signature]* 020162 3099 V.nr: 11-004 Teikn: JHG

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFUSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42. 2. HÆÐ,
800 SELFÖSSÍ
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS