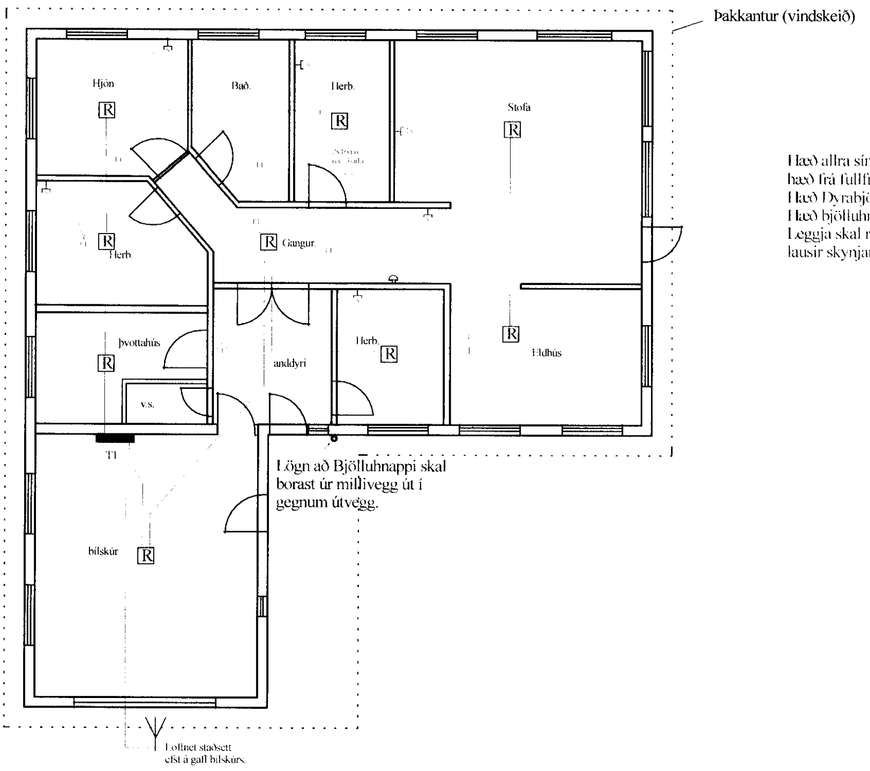

MÓTTEKIÐ
03 [illegible]
Byggingarfulltrúinn á Suðurlandi

skýringar:

Hæð allra símatengla (S) og loftnetstengils (TV) skal vera í 20sm hæð frá fullfrágengnu gólfi.
Hæð Dyrabjöllu skal vera í 230sm hæð.
Hæð bjölluhnapps við hurð skal vera í 110sm hæð.
Leggja skal rör á milli reykskynjara þó að það verði notaðir þráðlausir skynjarar.

Fossraf Eyrarvegi 21 800 Selfoss S:4803700	Verkheiti: Raflagnateikning smáspenna.	Mkv. 1 :100	Blað 2 af 5
	Eigandi (fyrirtæki) Stefán Geirsson.	Samþ.	1.3."10 Dags.
	Teiknað/hannað Halldór Jónsson Rafvirki. Löggiltur Raflagnateiknari.	Athf.	