

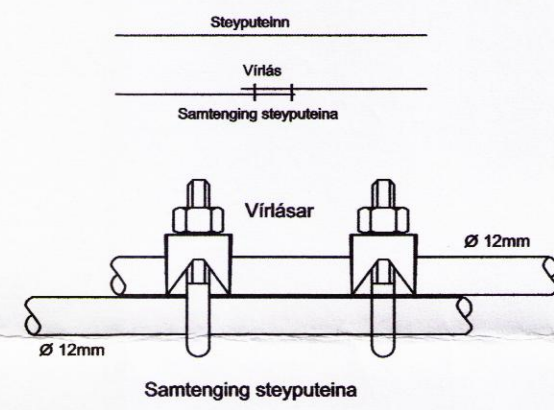
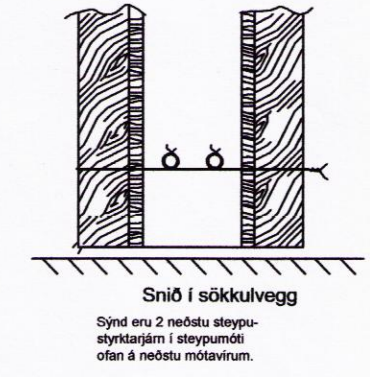


Sökkulskaut

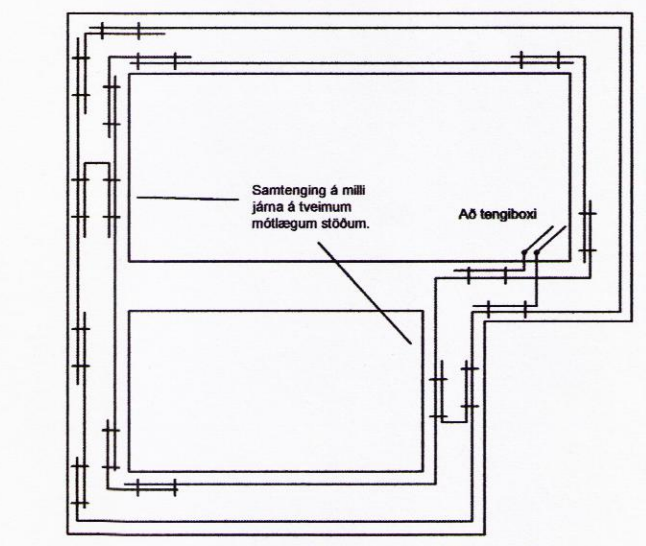

Samtenging steyputeina
 Setja skal tvo virðisa á hver samskyti

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
 Í raðhús, þarhús og hlöstað hús er leiðlegt að tengja sameiginlegan úthring en tengibox og tenging verði við hveigja heitnaug.

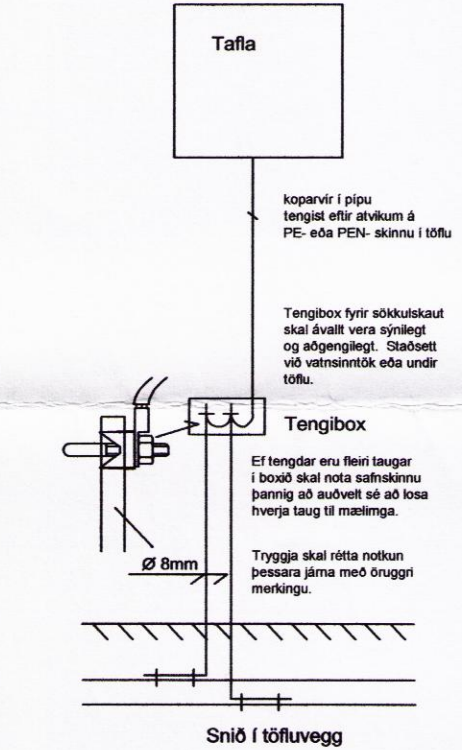

Samþykkt arkitekts		
Breytingar	Dags	Yfirfarið
1		
2		
Voltorka ehf		Hönnunarstofa kt: 410606-1860 S: 855-3155
<i>Helgi Pálsson</i>		Helgi Pálsson Rafionfræðingur Hjallahlíð 5, 270 Mostellsbæ S: 898-4476 voltorka@gmail.com
Verkefni	Lóð B í landi Miðhúsa	
Staður	Bláskógarbyggð	
Skýring	Afstaða, skurður, sökkulskaut	
Hönnun,	Helgi Pálsson	Blað 2 af 3
Kt.	270963-5019	Teiknað, Helgi Pálsson
Mkv	1:100 / 1:500	Dagsetning, 21.06.2016
Verknúmer	2016-028	Land nr. 167418

J.P.

8822