




Grunnmynd sökkla, mkv. 1:50

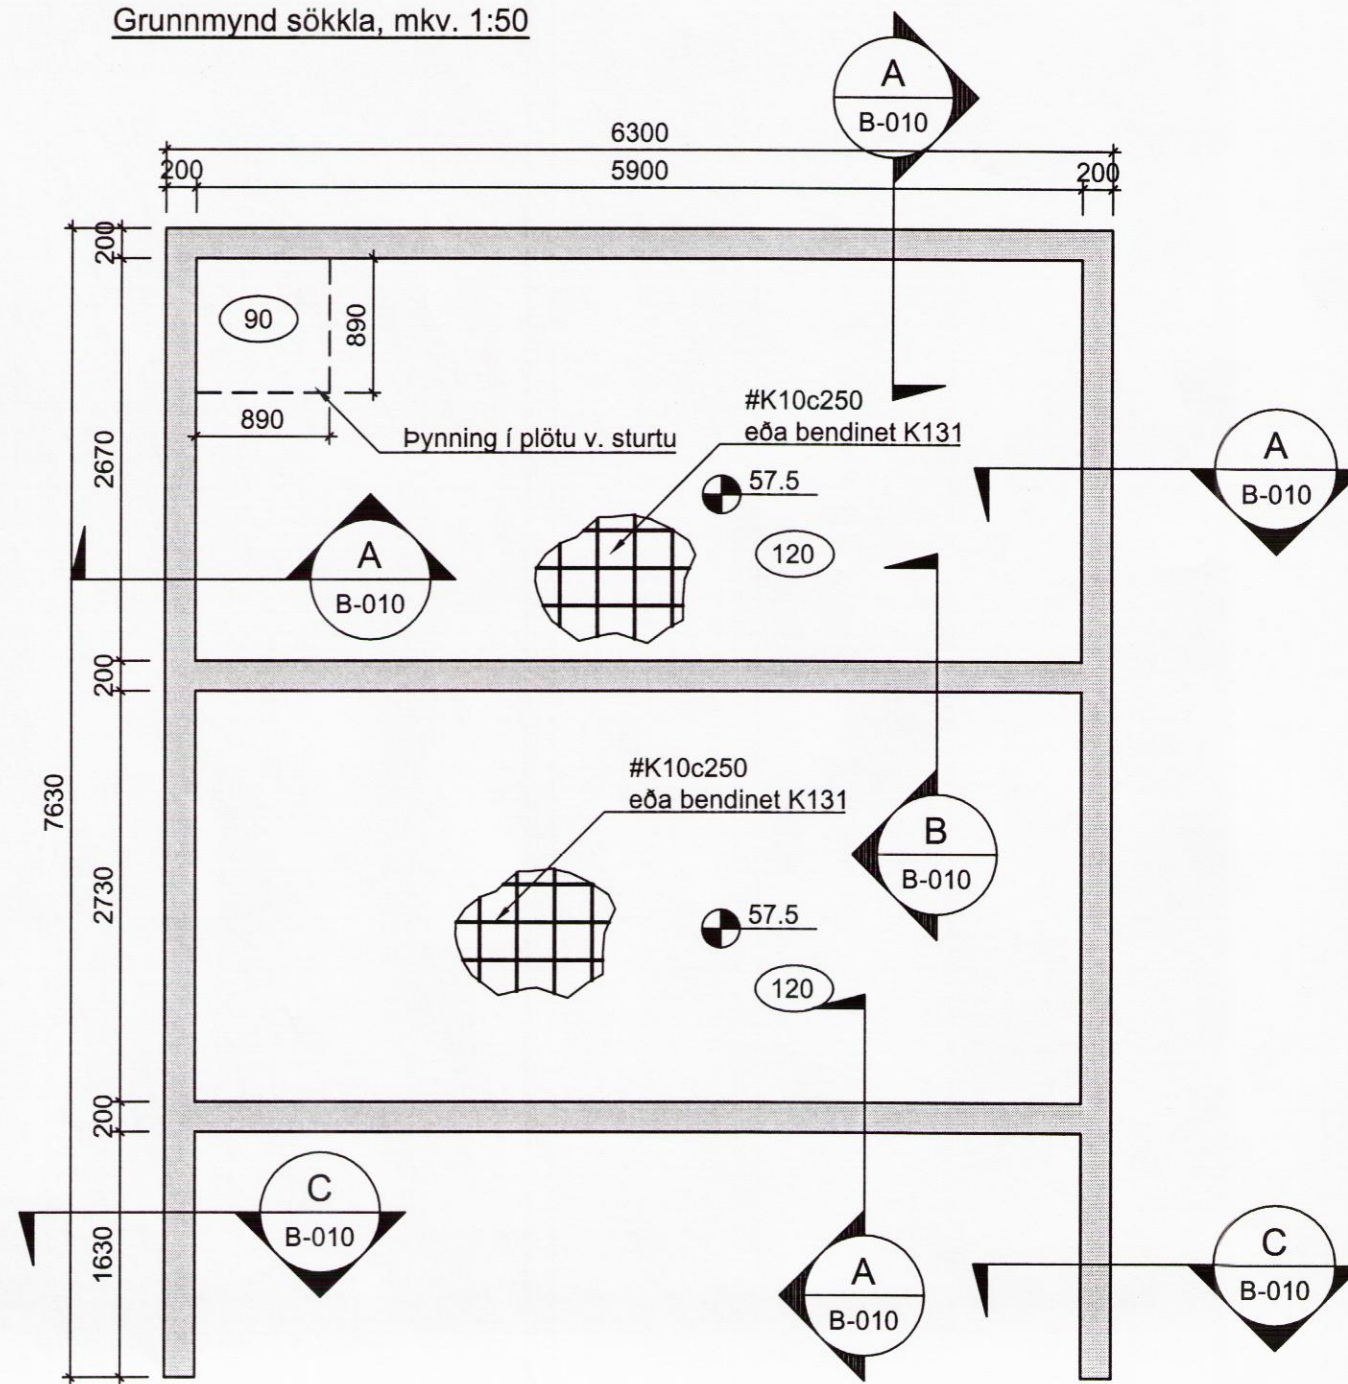


C Snið  
B-010 Mkv. 1:20

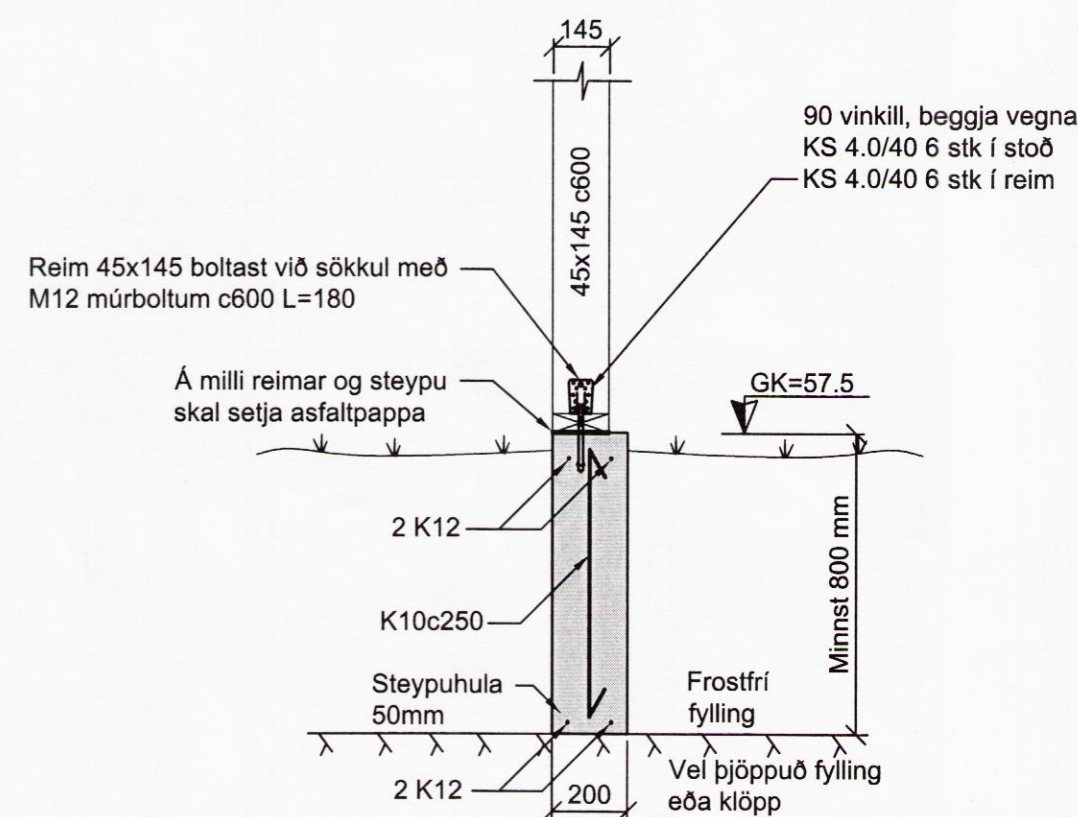

A Snið  
B-010 Mkv. 1:20

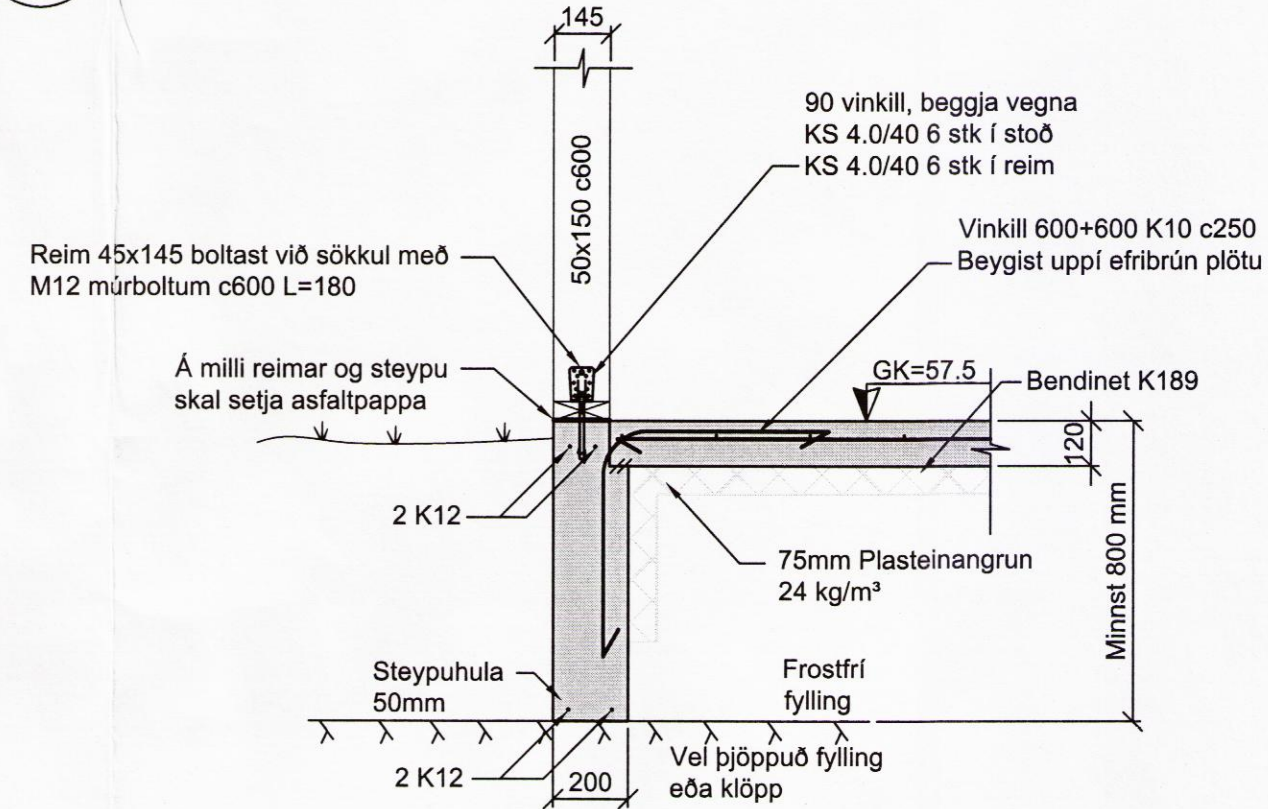

B Snið  
B-010 Mkv. 1:20

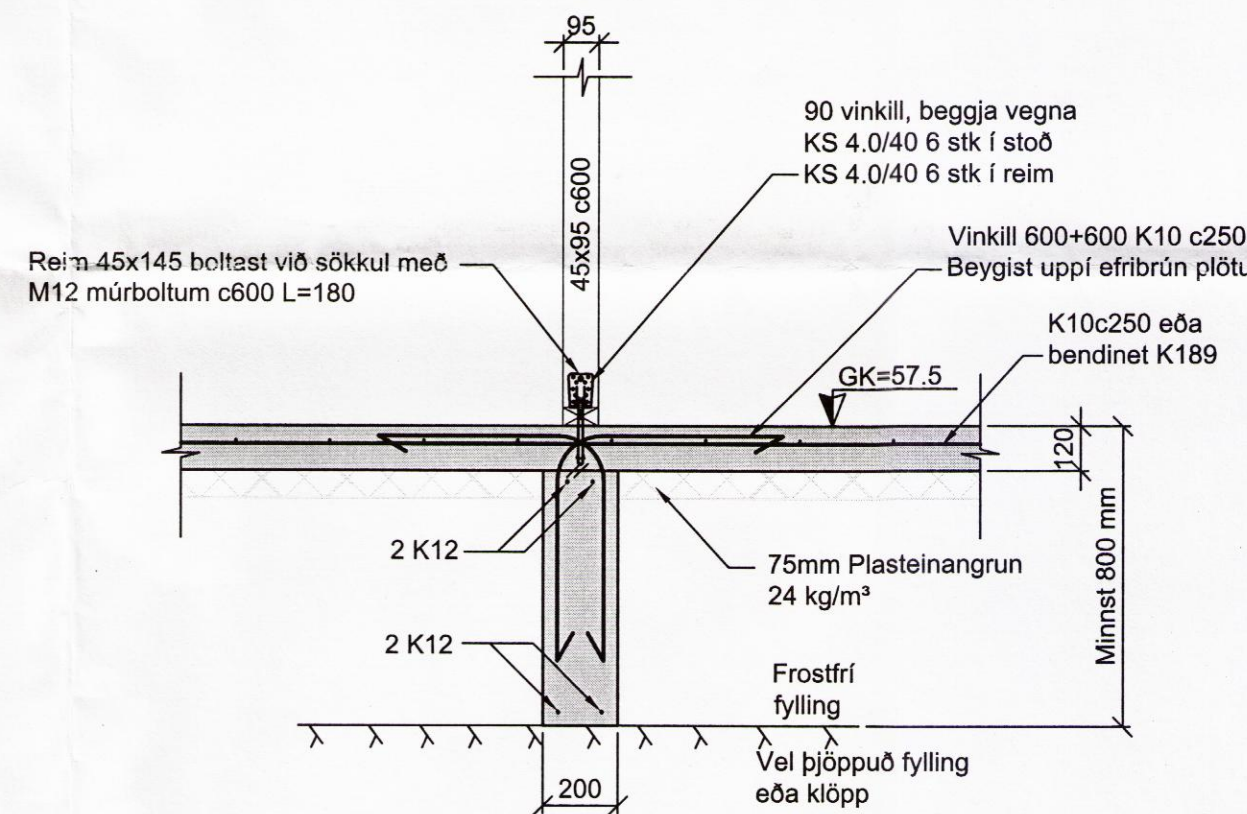

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
**Yfirfarið**  
18. ágú. 2016  
*Þuríður Þórunn*  
Byggingarfulltrúi

**SKÝRINGAR:**

**ALMENNT:**

Sjá almennar skýringar á teikn. nr B-000  
Öll ónefnd mál eru í millimetrum (mm).  
Hæðarkótar eru í metrum (m).  
Alla málsetningu skal endurskoðast á byggingarstað.  
Óheimilt er að taka mál upp af teikningum.  
Öll steypa skal vera C-25/30.  
GK = Hæðarkóti á endanlegu gólfi.  
HK = Hæðarkóti á hrágólfi (steypu).  
Boltar skulu vera galvanhúðaðir 8.8 boltar.  
Á milli boltahausa og tímurs komi skinnur með þvermál 3d og þykkt 0,3d (þar sem d er þvermál bolta).  
Þar sem timbur kemur að steypu komi asfaltþappi á milli.  
Málsettar lengdir á boltum eru heildarlengdir.  
Timbur skal vera C18 (T1, K18) skv IST INSTA 142. Nema annað sé tekið fram á teikningum.

**BENDISTÁL:**

Staðsetning og bending stáls skal vera í samræmi við ÍST-10.  
Allt bendistál og járnþending skal fullnægja kröfum EN 13670-1:2009, EN 10080:2005, EN 1992-1-1:2004 og byggingareglugerðar.

Hefðbundið kambstál er suðuhæft kambstál í flokki B500 (fyk 500 N/mm<sup>2</sup>) í samræmi við EN10080:2005 eða annað sambærilegt. Þetta kambstál er táknað með K á teikningum. ATH Steypuhula á sökklum er skv. B-000.

Nr.	Dags.	Breyting.	Samp.			
Frumstærð blaðs	Minnkað í 1.41	Mkv.: 1:50, 1:20	Dags.: 11.07.2016	Verk.nr.: VS1600	Teikn.nr.: B-010	
A:2	A:3		Hannað: MG	Teiknað: MG	Yfirf: BG	
<p>VERKFRÆDISTOFA SUÐURNESJA Vikubraut 13, 230 Reykjanesbæ Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111 Veffang: <a href="http://www.vss.is">http://www.vss.is</a> Netfang: <a href="mailto:vs@vss.is">vs@vss.is</a></p>			<p>Hrauntröð 4, Gestahús Vaðnes, Mhl. 02 Burðarvirki Grunnmynd sökkla og snið</p>			
Samp:	<i>Þuríður Þórunn</i>		Samræmingarhönnuður: <i>Þuríður Þórunn</i>			

8243