
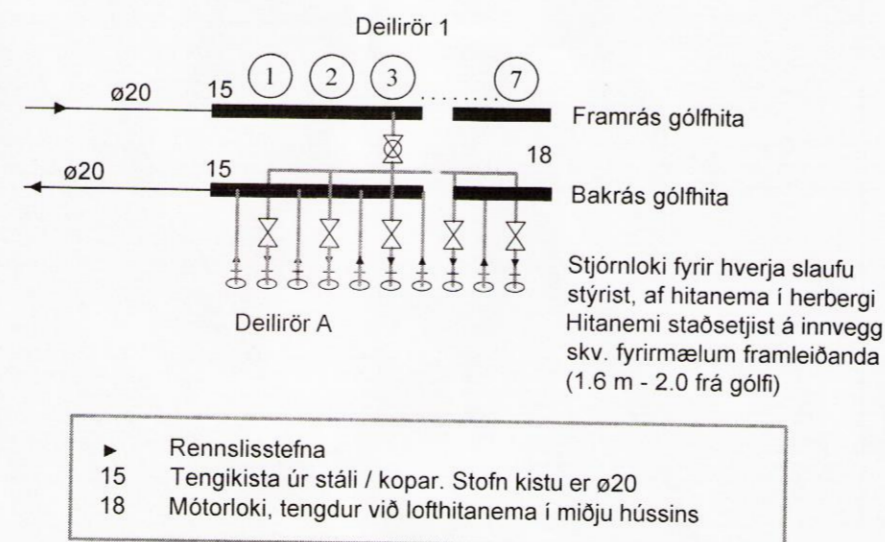
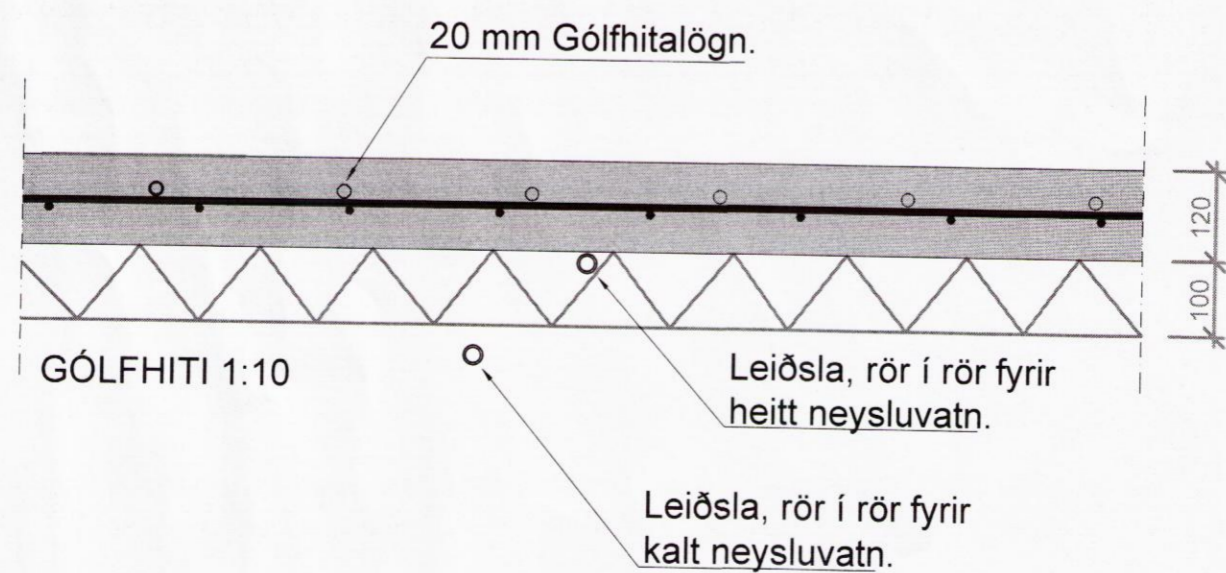


GÓLFHITI, GRUNNMYND 1:50

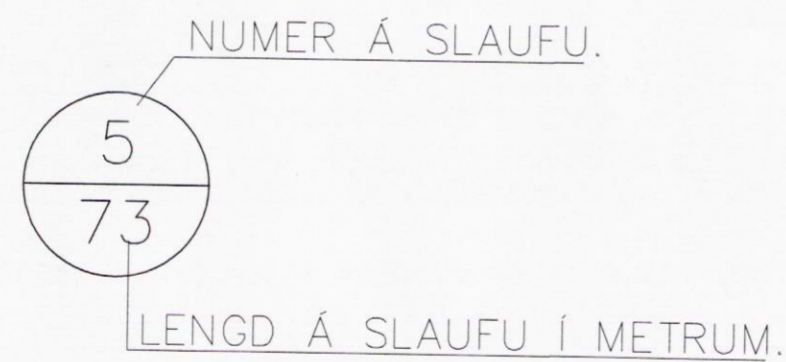

SKÝRINGAR FYRIR GÓLFHITALÖGN

Lagnir eru PEX hitapölin GÓLFHITARÖR með súrefniskápu, Ø20 mm. Lagt er með 150 mm - 200 mm millibili, þó þéttara við útvegg. Lagnir eru þrýstiprófaðar samkvæmt leiðbeiningum framleiðenda. Gólfhitalagnir eru í steyptri plötu. Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun, fara skal eftir fyrirmælum framleiðenda. Allt efni, lögn, prófun og frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum staðals IST 69 og reglugerð um hitalagnir. Allar pípur í gólfhitakerfi skulu vera hitapölnar plastpípur, Wirsbo-plex eða samsvarandi og þola allt að 90°C við 6 kg/cm² þrýsting.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn

meter teiknistofa ehf
Þverholt 3, 270 Mosfellsbær

Simi: 5678922, Gsm: 8940059
meter@meter.is, www.meter.is

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR:

MIDDALSKOT, BLÁSKÓGABYGGÐ MHL.15

GÓLFHITALAGNIR, HITAKERFI OG SKÝRINGAR

TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ FÓ	TEIKNAD FÓ	YFIRFARIÐ FÓ	ÓTGÁFA 01
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 502-L2	MKV. 1:10/1:50	BLAD NR. L-02	
	DAGS. 25.02.2016	VERK NR. A-14-032		