Heitur pottur
með loki

Upphitun með rafmagni

Grunnmynd gólfhitalagna
mkv. 1:50

merkir númer á slaufu
02
200/160
lengd á slaufu í metrum
millibil í millimetrum

Miðað er við vottaðar gólfhitalagnir Ø20*2,0 c/c 200
nema annað komi fram á teikningu.
Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu.
Rör skulu vera 100 mm frá endanlegu yfirborði útveggja að innan.
Rörum skal komið fyrir ofaná járnagrind í plötu.
Járnagrind verði um 40-50mm frá einangrun í botnplötu

03 200/62
02 200/46
04 200/43
01 200/28
05 200/76
06 200/68
07 200/58
08 150/96
09 200/70
10 200/51
11 200/48
12 200/47
13 200/36
GN

Á merktu svæði skal einangra gólfhitalagnirnar með aðragi.

SKEMATISKT SNIÐ Í BOTNPLÖTU

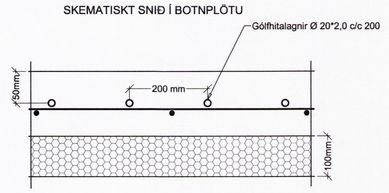

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
06. júlí 2016
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

ÁRMÚLA 24
108 REYKJAVÍK
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

GOÐHÓLSBRAUT 13
ÖNDVERÐANESI

HEITI TEIKNINGAR:

Gólfhitakerfi

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50 1:20	13/11/03	Sr39	
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	L10
DAGS.UNDIRSKR. 06/07/16	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA

8943