

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 07. júlí 2016
Bent Larsen
 Byggingarfulltrúi

Öndumarrör upp úr hverju róri

- Siturlagnir (4x10m). Drenbotn minnst 50cm og dúkur yfir lögn og möl.
- Kornastærð malar skal vera 16-32mm.

SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20‰, MEST 300‰, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.
 UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIÐUÐ VIÐ INNBRÚN SÖKKULS.


■ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

*ATH! ALLIR KÓTAR MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN.


- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BAÐKAR
- ST = STURTA
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UPV = UPPÞVOTTAVÉL
- PV = ÞVOTTAVÉL
- PN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- GK = GÖLFKÓTI
- GN50 = GÖLFNIÐURFALL DN50
- GNG50 = GÖLFNIÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GNG70 = GÖLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÖLFNIÐURFALL DN100

- SKÖLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

Skýringamynd af sökkulgötum

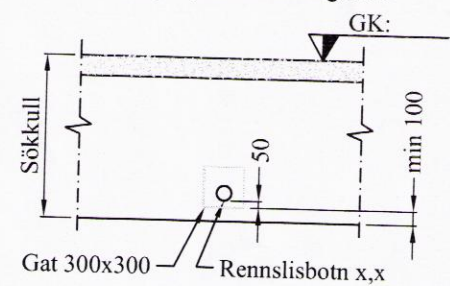

Skýringamynd af inntaksgati

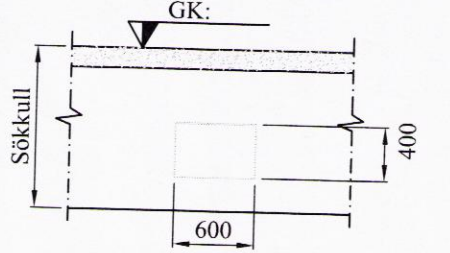

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samb:

VERKHEITI: Efsti Dalur lóð.nr 1-1 801 Bláskógabyggð	TEIKNUNUMER: 522
VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull Frærennsli-, regnvatn	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglúndsson 040546-2009	BLAÐSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	DAGS: 31.05.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 864-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-03
	MKV: 1:50