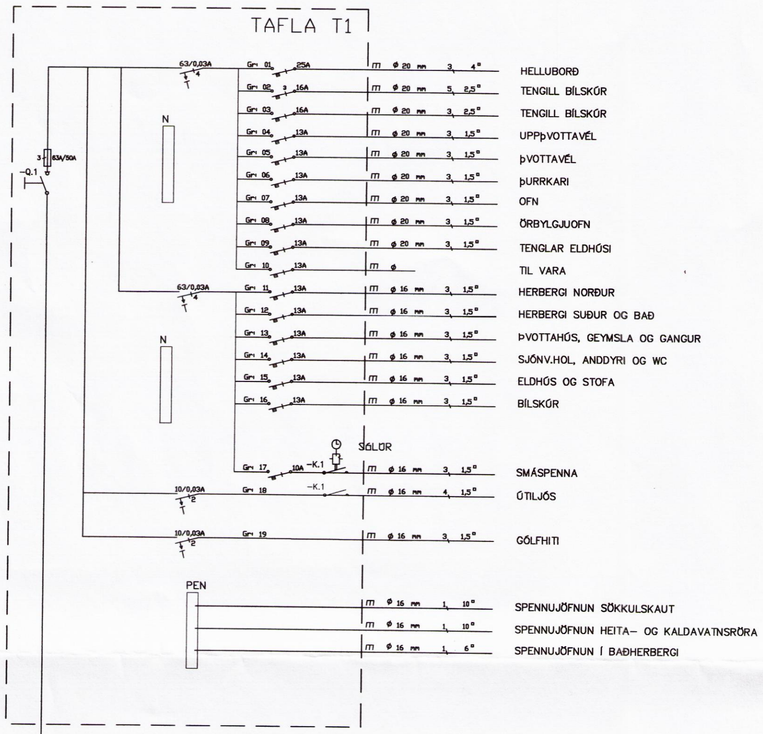

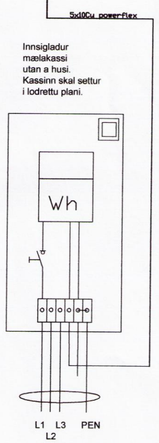

HEIMTAUG
3/N ~ 400/230V

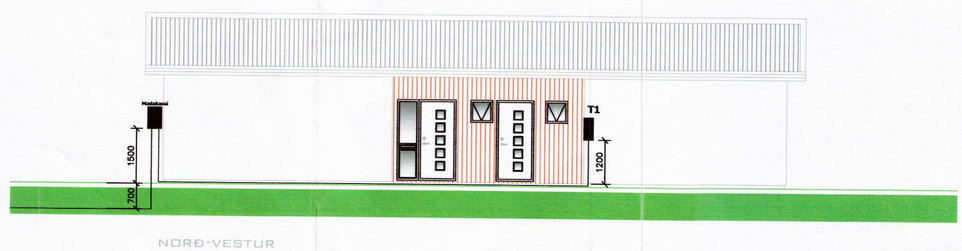

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
18. ágú. 2016
Byggingarfulltrúi

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
Setja skal tvo víralása á hver samskeyti.
Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein,

Vírar eru 1,5mm2 í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÓÐARLÝSINGU
INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:		
D		
C		
B		
A		
Dags:	Breyting:	

Undirskrift aðalhönnuðar:

Undirskrift ráðagnahönnuðar:
Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959

Verkheiti: Lækur 801 Selfoss
Teikning nr: 1
Verk nr: 2016-06
Útprentað: 17.8.2016

Heiti teikningar: Einlínumynd Afstöðumynd og sniðmynd
Mælikvarði: 1:500 1:100
Teiknað: S.Á.P
Dags: Janúar 2016
Hannað: S.Á.P

Rafhönnun & ráðgjöf ehf
Birkigrund 20
800 Selfoss
Sími: 664 0047
Tölvupóstur: siggi@ror.is
Jón Óskar Gíslason
Rafvirkjameistari
kt: 060765-5379
Sigurður Ágúst Pétursson
Rafmagnsiðnfræðingur
kt: 051177-4959

R&R RAFHÖNNUN OG RÁÐGJÖF

8988