

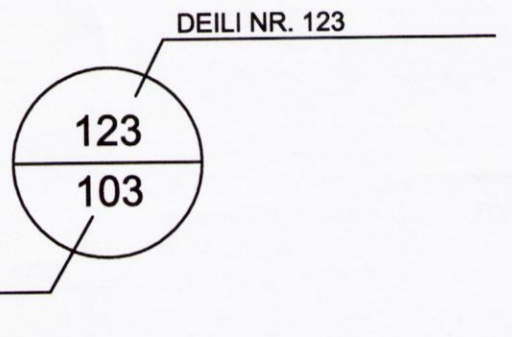


SKÝRINGAR Á TÁKNUM:

- 0,00 TÁKNAR HÆÐ 0,00 Á SNIDUM
- 0,00 TÁKNAR HÆÐ 0,00 Á LÁRÉTTUM FLÖTUM
- 0,00 TÁKNAR HÆÐ Á PUNKTI Á GRUNNMYNDUM
- H203 TÁKNAR HNITAPUNKT. HNIT OG HÆÐIR ERU Í HNITAKERFI SELFOSS
- HM TÁKNAR HÆÐ Á MIÐLINU STOKKS

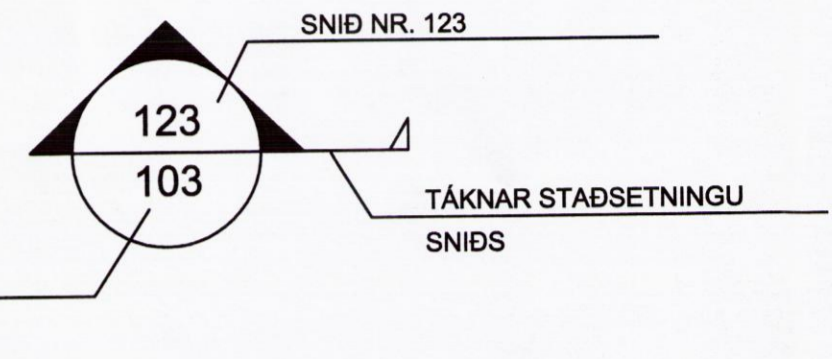

BREYTING Á TEIKNINGU Á ÚTGÁFU NR. X OG SVÆÐI Í BIÐSTÖÐU

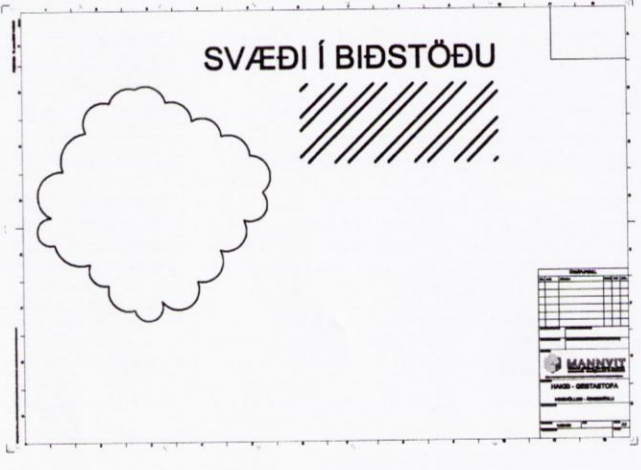

ALMENNAR SKÝRINGAR:

ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ VERKLÝSINGAR OG STAÐLA SEM ÞAR ER VÍSAÐ TIL TEIKNINGAR AF KERFINU SKULU EKKI SKOÐAST SEM VINNUTEIKNINGAR.

SANNREYNA SKAL ÖLL MÁL OG AÐSTÆÐUR Á VERKSTAÐ ÞAR MED TALID STAÐSETNINGU ANNARA TÆKNIKERFA AÐUR EN VINNA HEFST OG TILKYNNNA UMSJÓNARMANNI VERKKAUPA TAFARLAUST ÖLL FRÁVIK OG MISRÆMI.

ALLT BYGGINGAREFNI ER HÁÐ SAMÞYKKI UMSJÓNARMANNS VERKKAUPA

TRYGGJA SKAL STÖÐUGLEIKA MANNVIRKJA Á ÖLLUM STIGUM VERKSINS MED TÍMABUNDNUM STÍFINGUM, FESTINGUM EDA Á ANNAN VIDURKENNDAN HÁTT.

LOFTRISTA- OG DREIFARASKRÁ

INNBL.TÆKI [nr]	VIÐMIÐ	FJÖLDI [stk]
INNBLÁSTUR		
ID-1-160	Swegon LOCKZONE Fa 1-160-20-RO	3
ID-1-200	Swegon LOCKZONE Fa 1-200-20-RO	18
ID-1-250	Swegon LOCKZONE Fa 1-250-20-RO	8
ID-3-1280x132	Swegon KDYa-C-2-18-1V	12
ID-4-100	Lindab KIR 100 -4-way	3
ÚTSOG		
UD-2-250	Lindab B3020 + VBA-1-400x200	1
UD-3-100	Lindab KSU 100	2
UD-3-160	Lindab KSU 160	6
UD-4-250	Swegon GRLe 400-200+TRGc 400-200-250-B	1
YF-1-500x300	Flakt Woods SV2-500-300	2
UD-6-600x1300	Swegon GRLe 400-100+TRGc 400-100-160-K	1
UD-7-600x1300	Sérsmíðuð vegggrist	1
UD-8-1000x2200	Sérsmíðuð vegggrist	1


Loftmagn kemur fram á kerfismyndum og grunnmyndum

SKÝRINGAR:

- STOKKUR EINANGRAÐUR AÐ UTAN MEÐ 50 mm MOTTUM T.D. STEINULL
- STOKKUR EINANGRAÐUR AÐ INNAN MEÐ HLJÓÐEINANGRUNARMOTTUM
- UD ÚTSOG
- ID INNBLÁSTUR
- INNBLÁSTURSSTOKKUR, SÝNILEGUR Í SNIDI
- INNBLÁSTURSSTOKKUR, HULINN Í SNIDI
- ÚTSOGSSTOKKUR, SÝNILEGUR Í SNIDI
- ÚTSOGSSTOKKUR, HULINN Í SNIDI
- YFIRSTRÁUMUR


EFNISPYKKTIR SKULU VERA SEM HÉR SEGIR:
KANTADIR STOKKAR:
 STÆRRI HLIÐ ≤ 300 301-750 751-1400 1401-2200 2201 <
 EFNISPYKKT 0,63 0,80 1,00 1,25 1,50
SÍVALIR STOKKAR:
 STÆRRI HLIÐ ≤ 250 251-500 510-800 801-1250 1251 <
 EFNISPYKKT 0,50 0,60 0,70 0,90 1,25

ALLIR STOKKAR SKULU VERA ÚR GALVANISERUDU BLIKKI. UPPHENGJUR SKULU VERA ÚR ÖBRENNALEGU EFNÍ, MEÐ MINNST 50 mm ÞVERSNIDI Á MINNST 2 m BILI. KANTADIR STOKKAR SKULU LANGLÁSADIR MEÐ PITTSBURG LÁS EN ÞVERSAMSEYTI MEÐ FLÖNSUM. ÞÉTTA SKAL SAMSEYTI MEÐ KÍTTLI. SÍVALIR STOKKAR SKULU SPÍRALLÁSADIR OG SETTIR SAMAN MEÐ NIPPLUM. ALLAR BEYGJUR SKULU VERA MEÐ R/Ø HLUTFALL 1 EDA STÆRRA.

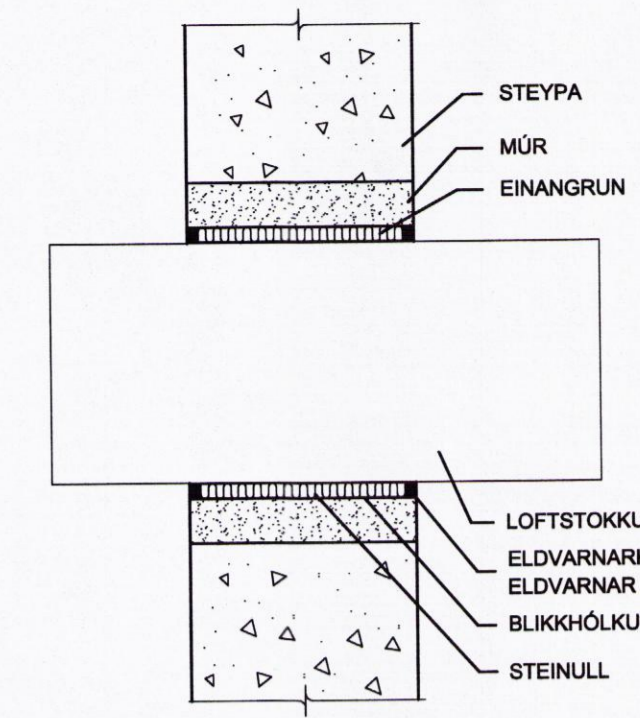

FRÁGANGUR Á LOFTSTOKKUM GEGNUM STEYPTA VEGGI OG PLÖTUR

EKKI Í KVARÐA

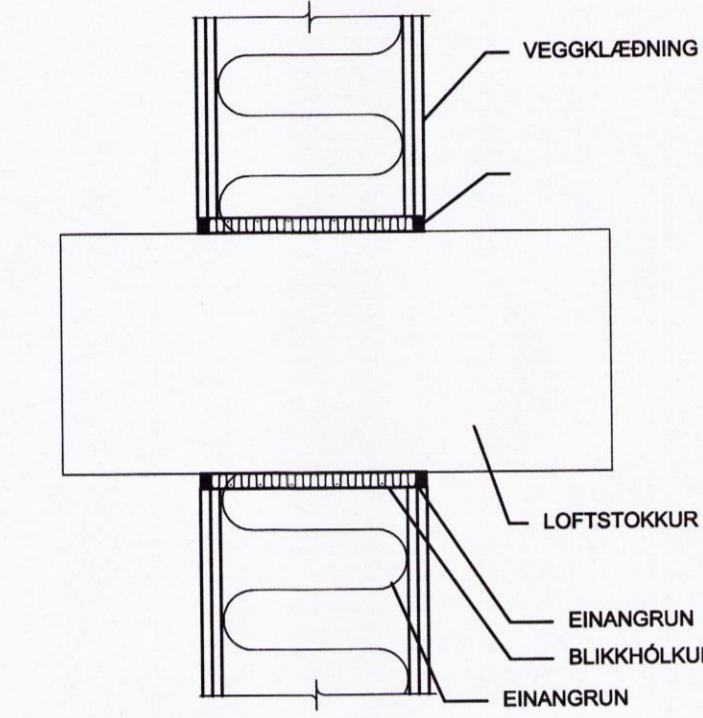

FRÁGANGUR Á LOFTSTOKKUM GEGNUM LÉTTAN VEGG

EKKI Í KVARÐA

ÚTGÁFUFERILL					
ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAÐ	YFIRF.	SAMP.
01	15.01.2016	VERKTEIKNING	BIO	SP	PB

DAGS. UNDIRSKRIFTAR F.H. MANNVIT'S (NAFN OG KT) **MANNVIT**
 06.06.2016 **PB** *Pétur Bjarnason*
 KT. 301269-3589

DAGS. UNDIRSKRIFTAR SAMRÆMINGARHÖNNUJUR / HÖNNUNARSTJÓRI (NAFN OG KT)

HÖNNUJUR

MANNVIT
 Unnarhvarfi 6 203 Kópavogi Sími: 422 3000 Fax: 422 3001
 www.mannvil.is mannvit@mannvil.is Kt: 430572-0169

© ÖLL AÐNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

HEITI VERKS **HAKIÐ - GESTASTOFA**

HEITI TEIKNINGAR **PIŊVÖLLUM - ÁRNESSÝSLU**

LOFTRÆSING SKÝRINGARMYND

VERKNUMER 3.860.326	MKV. %	STÆRD A1
TEIKNINGANUMER 3860326-000-MDR-5903	UTGÁFA	01

GLAMA-KIM

Arktur Loungur 104 ph - 100 keykjur

Pétur Bjarnason KT. 301269-3589

Bjarni Bjarnason KT. 02044-5900

Jónas Þórðarson KT. 12101-0400

Sigrún Bjarnsdóttir KT. 02044-5900

Eig Hauksson KT. 10057-2000

slm