SNIÐ S01 / 103

Sc: 1:50

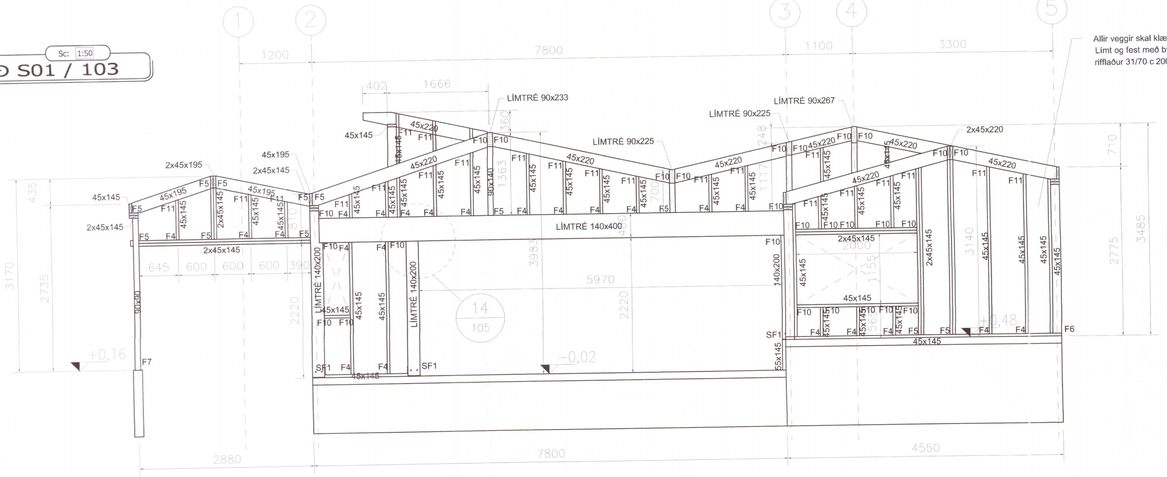

Allir veggir skal klætt með 15mm Grenikrossviði
Límt og fest með byssusaum
riffluður 31/70 c 200mm

SNIÐ S06 / 103

Sc: 1:50

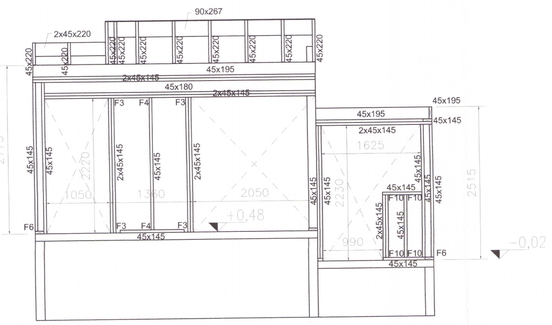

SKYRINGAR:

- Uppistöður er 45x145 í flokki T1
- Gólfbitar er 45x195mm í flokki T1
- Límtré er í flokki GL30c
- Leggja skal tjörupappa á milli steypu og reima/veggjagrinda
- Þakklæðning, sjá arkitektar
- Krossviður í veggklæðningum skal vera 15mm grenikrossviður
- Almennar skýringar sjá teikningu B100

FESTINGAR:

SF1: STÁLFESTING SJÁ SÉRMYND 01
F2: 3 VINKILL WHT 340 FESTUR MEÐ 1 MÚRBOLTI M12X200 + 20STK. K40/40
F3: 2 VINKILL WHT 340 FESTUR MEÐ 1 MÚRBOLTI M12X200 + 20STK. K40/40
F4: BMF 90R VINKILL MEÐ STYRKINGU HVORU MEGIN. FESTUR MEÐ 6+6 STK. K 40/40
F5: BMF 105R VINKILL MEÐ STYRKINGU HVORU MEGIN. FESTUR MEÐ 10+10 STK. K 40/40
F6: 3 VINKILL WHT 340 FESTUR MEÐ 1 MÚRBOLTI M16X240 + 20STK. K40/40
F6: 3 VINKILL WHT 340 FESTUR MEÐ 1 MÚRBOLTI M16X240 + 20STK. K40/40
F7: SÚLA FESTINGAR TYP R10 SJÁ SÉRMYND 07
F8: BMF BITASKÓR 46X137. FESTUR MEÐ 8+16 STK. K40X40
F9: BMF BITASKÓR 90X184. FESTUR MEÐ 10+20 STK. K40X40
F10: BMF 105R VINKILL MEÐ STYRKINGU. FESTUR MEÐ 10+10 STK. K 40/40
F11: FEST MEÐ 3 STK. TRÉSKRÚFUR 6X100
2x45x145 STOÐIR OG BITAR FEST MEÐ TRÉSKRÚFUR 4X80 C400

Skipulags- og byggingarfulltrúinn Uppsveita bs.
Yfirfarið
29. sep. 2016
Byggingarfulltrúi

SNIÐ S02 / 103

Sc: 1:50

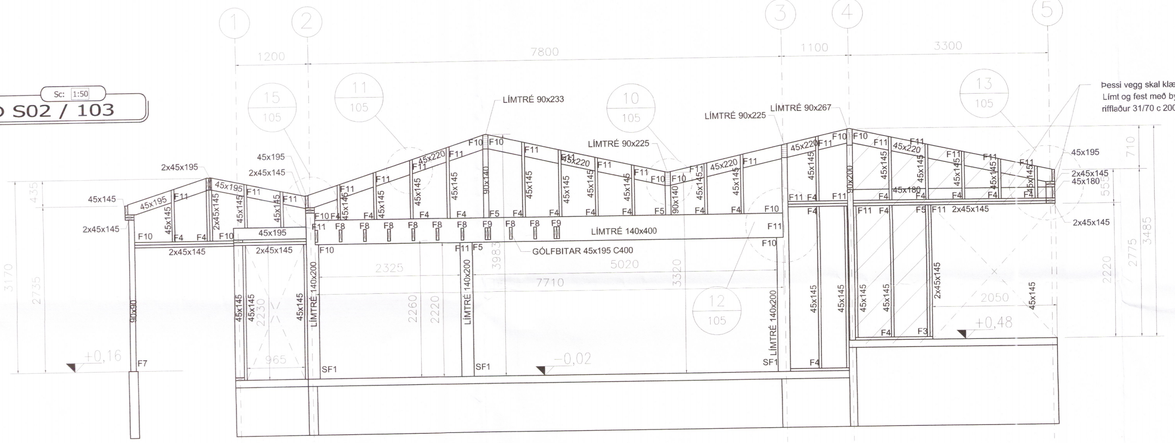

Þessi vegg skal klætt með 15mm Grenikrossviði báðum megin
Límt og fest með byssusaum
riffluður 31/70 c 200mm

SNIÐ S05 / 103

Sc: 1:50

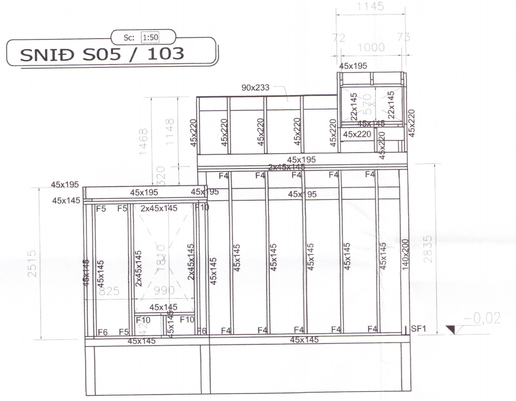

SNIÐ S03 / 103

Sc: 1:50

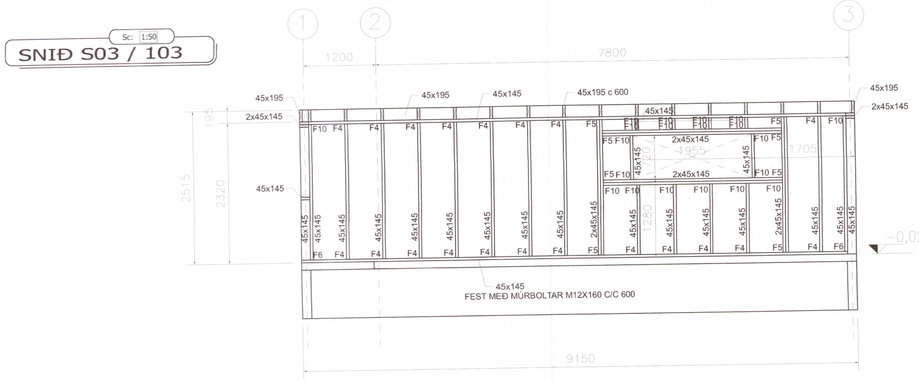

SNIÐ S04 / 103

Sc: 1:50

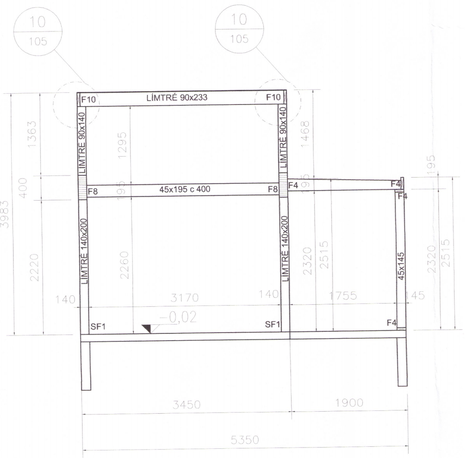

T.ark
Yfirfarinn og samræmdur uppdráttur, skv. ákvæðum byggingarreglugerðar
Ingólfur Eiríksson, arkitekt FAÍ / FSSA kt.130272-5789

www.vsr.is	Verkfræðistofa Reykjavíkur DESIGN DEPARTMENT Fiskislóð 75, 101, Reykjavík
VERKEFNI:	HAGAVÍK - NÝHÖFN
HEITI:	BURÐARVIRKI SNIÐ 01, 02, 03 og 04

SCALE:	DATE:	PROJECT NO.	COPY
1/50@A1	JAN 2016	2016010003	01
DRAWN BY:	DESIGN BY:	CHECKED BY:	DRAWING NO.
MM	MM	JDF	B104

Number	Date	Changes in drawings	BY

Jón Þór Þorvaldsson
200677-5059

B104/09
9398