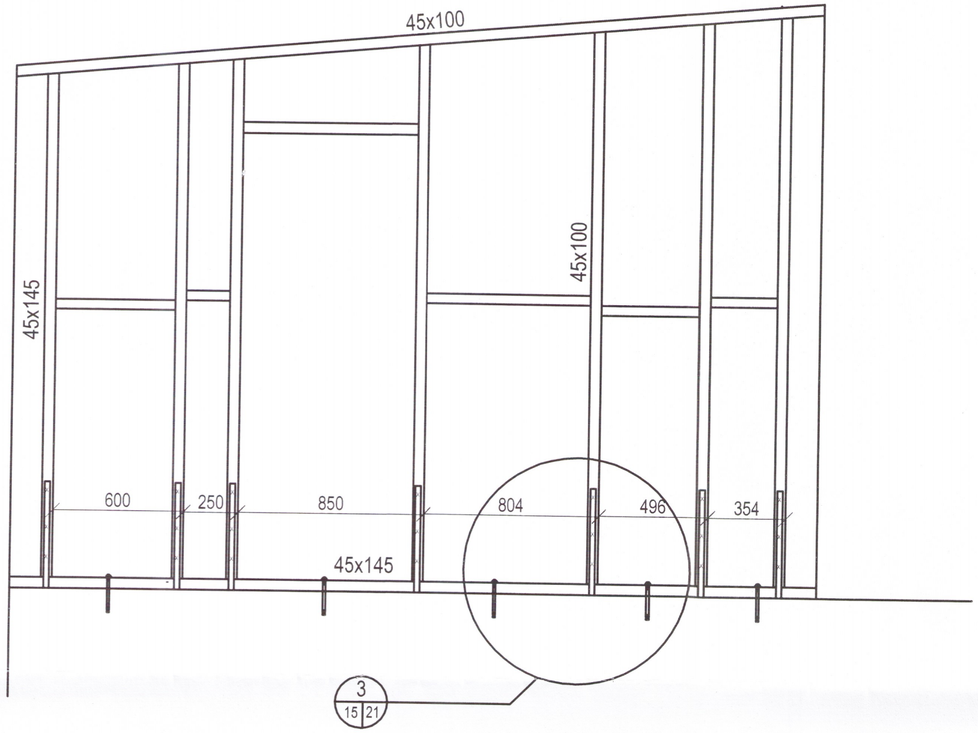

Grind 10 G10
M= 1:20 2 15

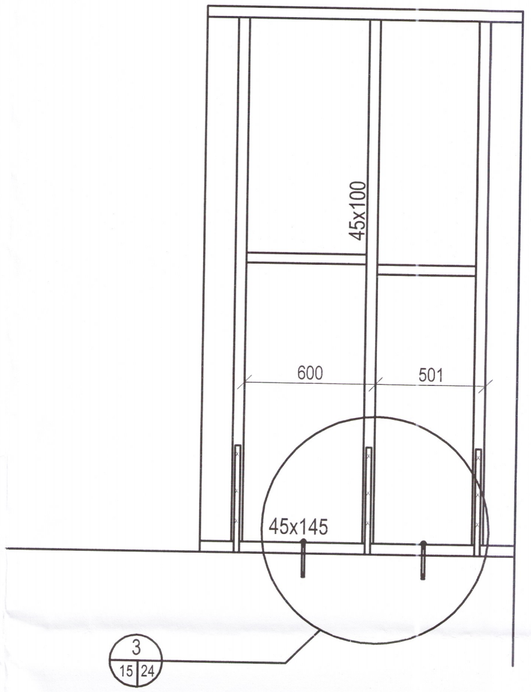

Grind 11 G11
M= 1:20 2 15

Skýringar

Sjá almennar skýringar á skýringarblaði
Öll mál eru í mm

Grindur í innveggjum skulu gerðar úr 50x100.
Stoðir skulu vera 50x100 m 500 og lausholt í miðri hæð.
Sérmyndir af samsetningum eru einnig sýndar á teikningu

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
29. sep. 2016
Byggingarfulltrúi

BR. DAGS. BREYTING REIKN. TEIKN.

GLÓRA
HÖNNUN | RÁÐGJÖF | ÁÆTLANIR

Þorleifur Björnsson 030673 3791
Byggingafræðingur BFI
Gljúfuvellir 1 230 RNB
Sími: 421 7562 693 4247
Póstfang: leif@mi.is

HOFSVÍK 11, BLÁSKÓGABYGGÐ
HEILSÁRSHÚS

TIMBURVIRKI
GRINDUR 10 OG 11

Ásýnd

HANNAÐ/TEIKN. ÁMÁN
Óskar Ásgeirsson
KT. ~~030673-3799~~
REYKJAVÍK 10-06-2011

KVARði SJÁ TEIKN
VERKNR.

B - 15

Kt 1901573509

9452