


Grind 10 **G10**  
 M= 1:20 **2|15**

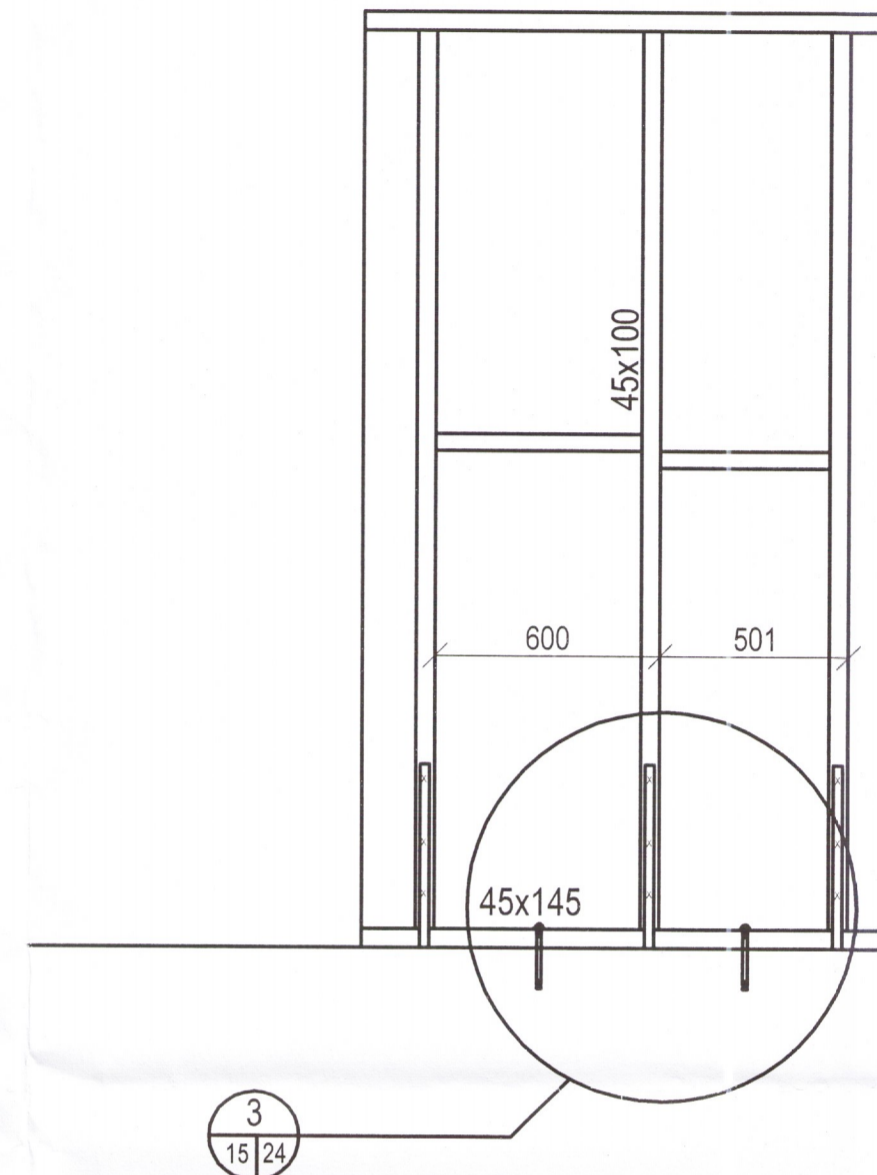

Grind 11 **G11**  
 M= 1:20 **2|15**


Skýringar

Sjá almennar skýringar á skýringarblaði  
 Öll mál eru í mm

Grindur í innveggjum skulu gerðar úr 50x100.  
 Stoðir skulu vera 50x100 m 500 og lausholt í  
 miðri hæð.

Sérmyndir af samsetningum eru einnig sýndar  
 á teikningu

BR.	DATE	BREYTING	REKNI	TEKNI


 Porleifur Björnsson 030673 371  
 Byggingarfræðingur BPI  
 Gígjuvellir 1, 230 RNB  
 Sími: 421 7592, 693 4247  
 Póstfang: wif@ml.is

**HOFSVÍK 11, BLÁSKÓGABYGGÐ  
 HEILSÁRSHÚS**

TIMBURVIRKI  
 GRINDUR 10 OG 11

Ásýnd *Óstina Asgeirsdóttir*  
 KVIÐI SJÁ TEIKN  
 REYKAVÍK 10.06.2011  
 VERNIR