Grunnmynd gólfhitalagna
mkv. 1:50

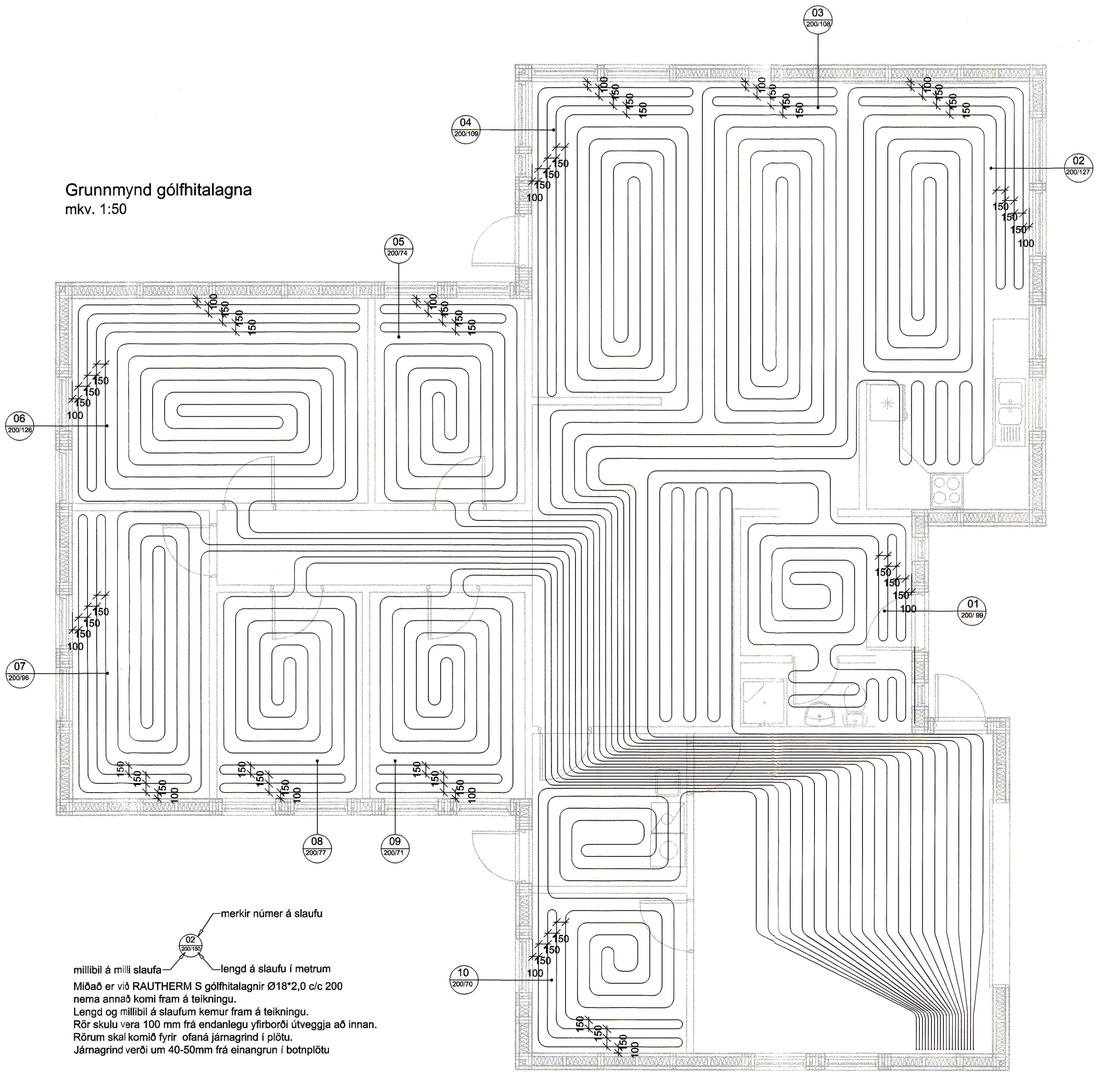

merkir númer á slaufu

02 / 200/182

millibil á milli slaufa — lengd á slaufu í metrum

Miðað er við RAUTHERM S gólfhitalagnir Ø18*2,0 c/c 200
nema annað komi fram á teikningu.
Lengd og millibil á slaufum kemur fram á teikningu.
Rör skulu vera 100 mm frá endanlegu yfirborði útveggja að innan.
Rörum skal komið fyrir ofaná járnagrind í plötu.
Járnagrind verði um 40-50mm frá einangrun í botnplötu

SKEMASTIST SNIÐ Í BOTNPLÖTU

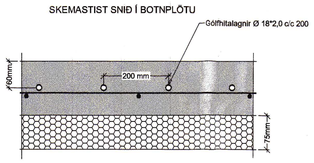

SAMÞYKKT PANN 10-3-2005
BYGGINGAFULLTRÚINN Í FLÓA

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
LÆKJASMÁRA 98
200 KÓPAVOGUR
SÍMI: 544 4004
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Glóra 3

HEITI TEIKNINGAR:

Lagnir í botnplötu
Gólfhitalagnir

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50/1:20	10/10/03	Sm23	
TEIKNAÐ: EÞG	YFIRFARIÐ EÞG	SAMÞYKKT EÞG	NR. TEIKNINGAR L02
DAGS.UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA