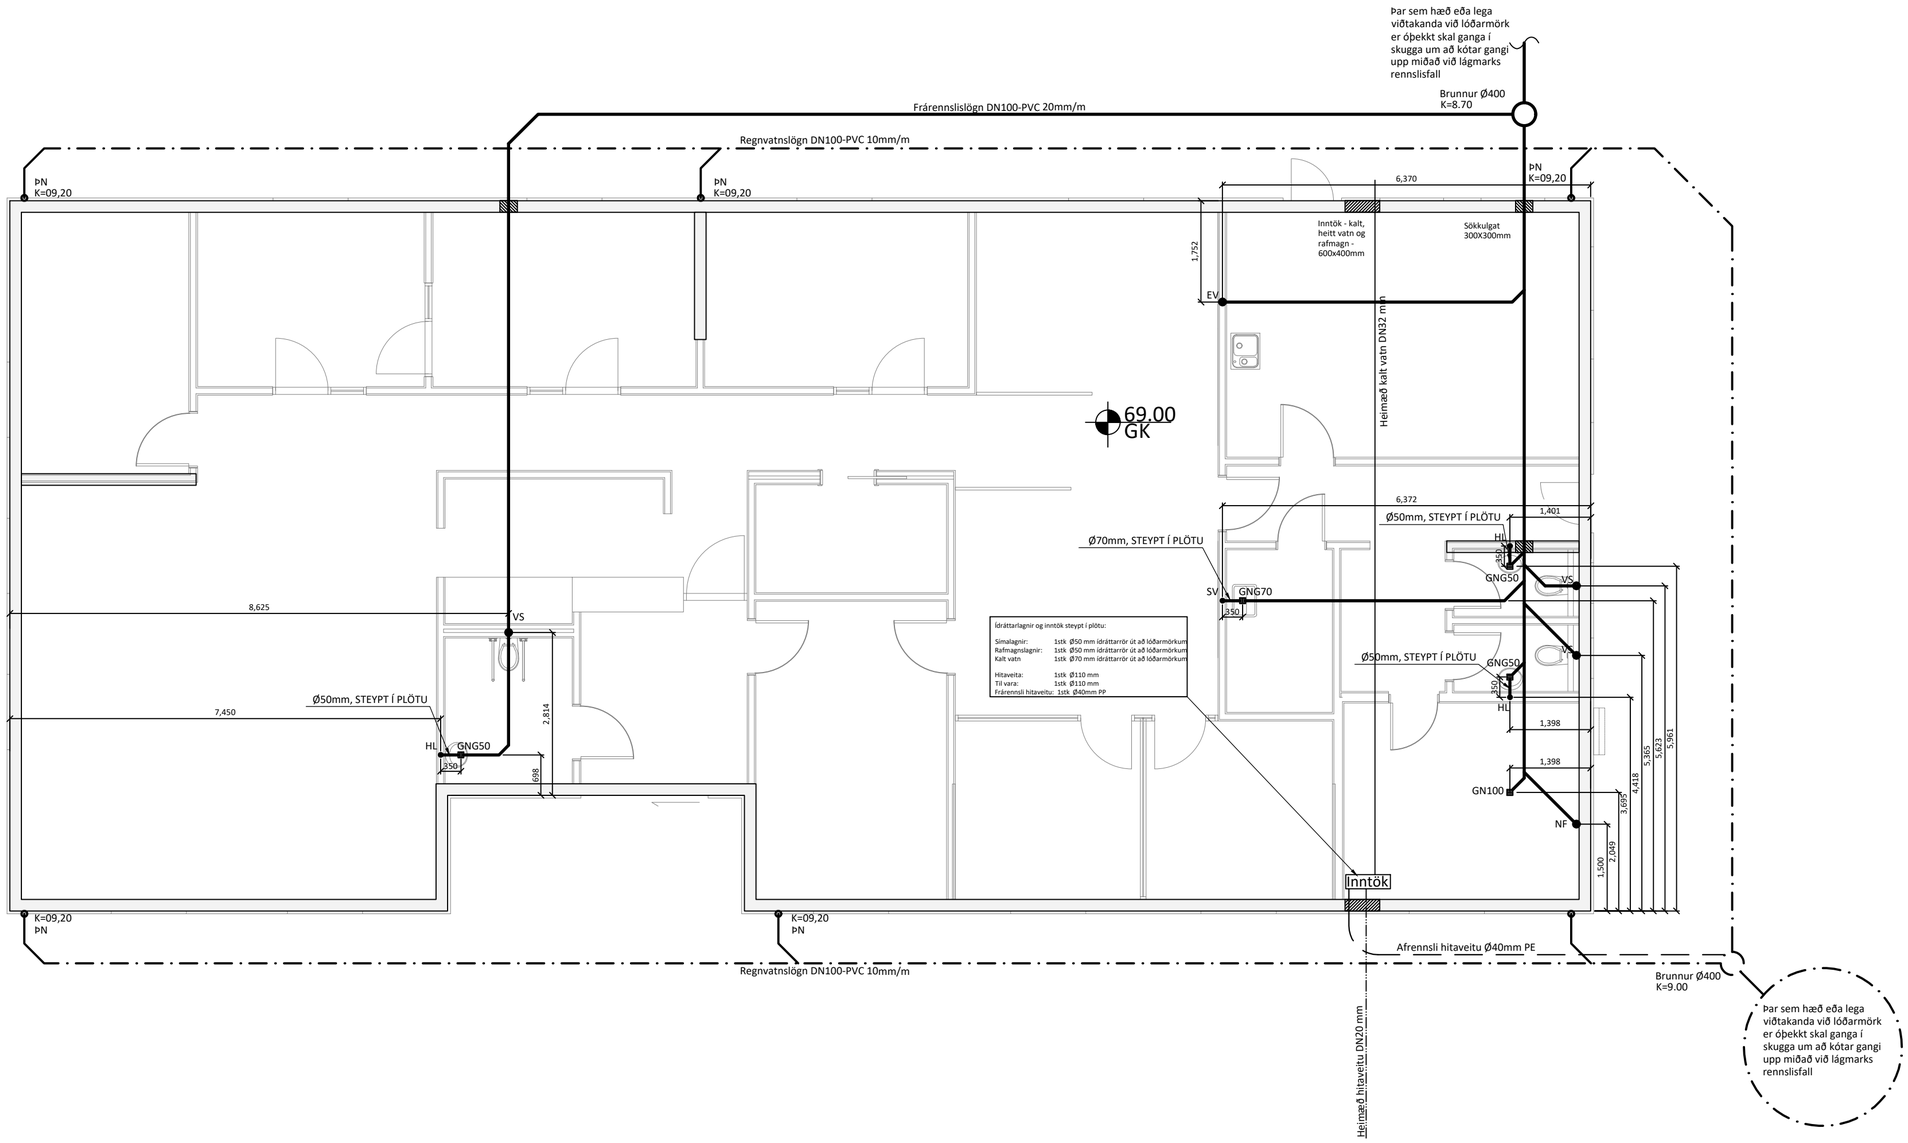

RAFRÆNT UNDIRRITAÐ
Bent Larsen Fróðason
Kt. 1411773469
Dags. 10.5.2023 17:00:54
Ástæða: Undirritun

RAFRÆNT UNDIRRITAÐ
Leifur Örn Leifsson
Kt. 1509824139
Dags. 11.5.2023 14:26:26
Ástæða: Undirritun

RAFRÆNT INNSIGLAÐ
Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita bs.
Dags. 16.5.2023 13:05:04
Ástæða: Yfirfarið

Skýringar:

Allar lagnir eru 100mm PVC, halli 20 ‰, mest 300 ‰, nema annað komi fram.
Lagnir ofan grunnplötu eru úr PP (pholypropylen).
Allar lagnir eru með þar til gerðum þéttihringjum.
Umhverfis lagnir í jörð komi minnst 150mm sandlag er þjappist. Öll niðurföll eru með vatnslás.
Öll mál eru í mm nema annað komi fram á teikningum og eru miðuð við núverandi veggi.

Sökkul og inntaksgöt.
Stærð sökkulgata er 300x300mm, og inntaksgata er 600x400mm, sjá skýringamyndir.

*ATH! Allir kótar miðast við rennslisbotn.

K = Hæðarkótar lagna.
HL = Handlaug
SV = Skolvaskur
VS = Vatnssalerni
BK = Baðkar
ST = Sturta
EV = Eldhúsvaskur
UÞV = Uppþvottavél
ÞN = Þakrennuniðurfall
HR = Hreinsistútur með loki
GK = Gólfkóti
GN50 = Gólfniðurfall dn50
GNG50 = Gólfniðurfall DN50 með gegnumstreymi (0,9l/s)
GNG70 = Gólfniðurfall DN70 með gegnumstreymi (1,8l/s)
GN100 = Gólfniðurfall DN100

Skólplögn
Regnvatnslögn / Dren
Afrennsli hitaveitu
Inntak kalt vatn
Inntak heitt vatn
Ídráttarrör

Skýringamynd af sökkulgötum



Skýringamynd af inntaksgati



Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

B3	Breyting á gaflveggjum	03.05.23	LL
B2	Verkteikning	19.04.23	LL
B1	Útboðsteikning	02.05.22	LL

VERKHEITI: Hverabraut 6
840 Laugarvatn

TEIKNINÚMER: 520

VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull (YFIRLIT)
Frárennsli-, regnvatn

ÚTGÁFA: L2

Teiknað: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139
Blaðstærð: A-2

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139
Samþykkt:
Dagsetning: 19.04.23

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469
Samþykkt:
Frumútgáfa: 26.05.22

LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF
Bent Larsen Fróðason
Byggingafræðingur B.Sc
Sími 844-7699
tölvupóstur: bent@larsenhr.is

VERKNR: 21-85

MKV: 1:75

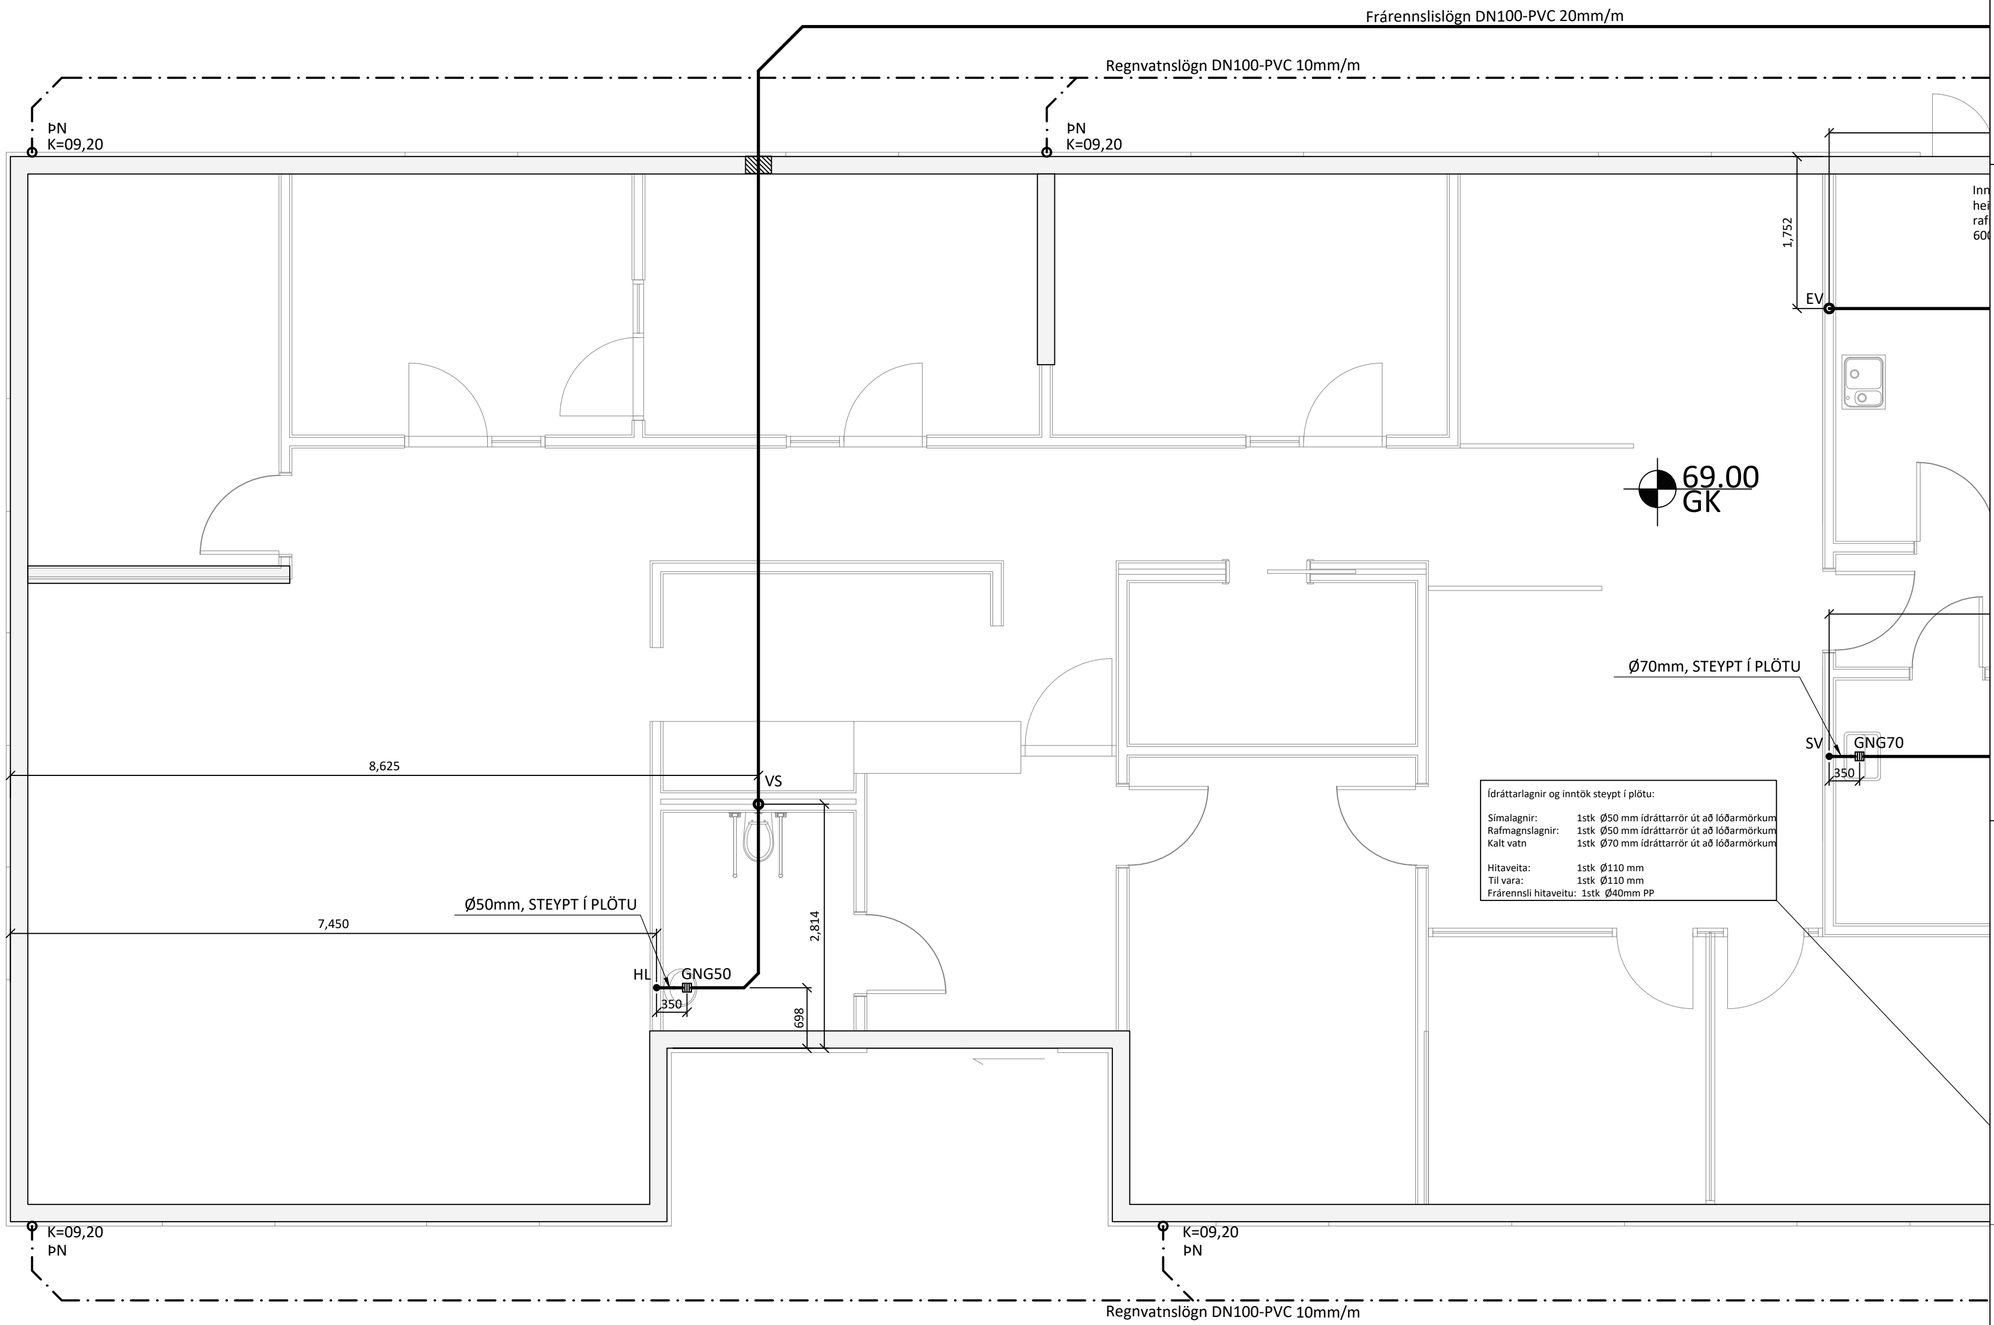

Ídráttarlagnir og inntök steypt í plötu:

Símalagnir:	1stk Ø50 mm ídráttarrör út að lóðarmörkum
Rafmagnslagnir:	1stk Ø50 mm ídráttarrör út að lóðarmörkum
Kalt vatn	1stk Ø70 mm ídráttarrör út að lóðarmörkum
Hitaveita:	1stk Ø110 mm
Til vara:	1stk Ø110 mm
Frárennsli hitaveitu:	1stk Ø40mm PP

Skýringar:

Allar lagnir eru 100mm PVC, halli 20 ‰, mest 300 ‰, nema annað komi fram.
Lagnir ofan grunnplötu eru úr PP (pholypropylen).
Allar lagnir eru með þar til gerðum þéttihringjum.
Umhverfis lagnir í jörð komi minnst 150mm sandlag er þjappist. Öll niðurföll eru með vatnslás.
Öll mál eru í mm nema annað komi fram á teikningum og eru miðuð við núverandi veggi.

Sökkul og inntaksgöt.
Stærð sökkulgata er 300x300mm, og inntaksgata er 600x400mm, sjá skýringamyndir.

*ATH! Allir kótar miðast við rennslisbotn.

K = Hæðarkótar lagna.
HL = Handlaug
SV = Skolvaskur
VS = Vatnssalerni
BK = Baðkar
ST = Sturta
EV = Eldhúsvaskur
UÞV = Uppþvottavél
ÞN = Þakrennuniðurfall
HR = Hreinsistútur með loki
GK = Gólfkóti
GN50 = Gólfniðurfall dn50
GNG50 = Gólfniðurfall DN50 með gegnumstreymi (0,9l/s)
GNG70 = Gólfniðurfall DN70 með gegnumstreymi (1,8l/s)
GN100 = Gólfniðurfall DN100

Skólplögn
Regnvatnslögn / Dren
Afrennsli hitaveitu
Inntak kalt vatn
Inntak heitt vatn
Ídráttarrör

Skýringamynd af sökkulgötum



Skýringamynd af inntaksgati



Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

B3	Breyting á gaflveggjum	03.05.23	LL
B2	Verkteikning	19.04.23	LL
B1	Útboðsteikning	02.05.22	LL

VERKHEITI: Hverabraut 6
840 Laugarvatn

TEIKNINÚMER: 521

VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull
Frárennsli-, regnvatn

ÚTGÁFA: L2

Teiknað: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139

Blaðstærð: A-2

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139 Samþykkt:

Dagsetning: 19.04.23

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Samþykkt:

Frumútgáfa: 26.05.22

LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF
Bent Larsen Fróðason
Byggingafræðingur B.Sc
Sími 844-7699
tölvupóstur: bent@larsenhr.is

VERKNR: 21-85

MKV: 1:75

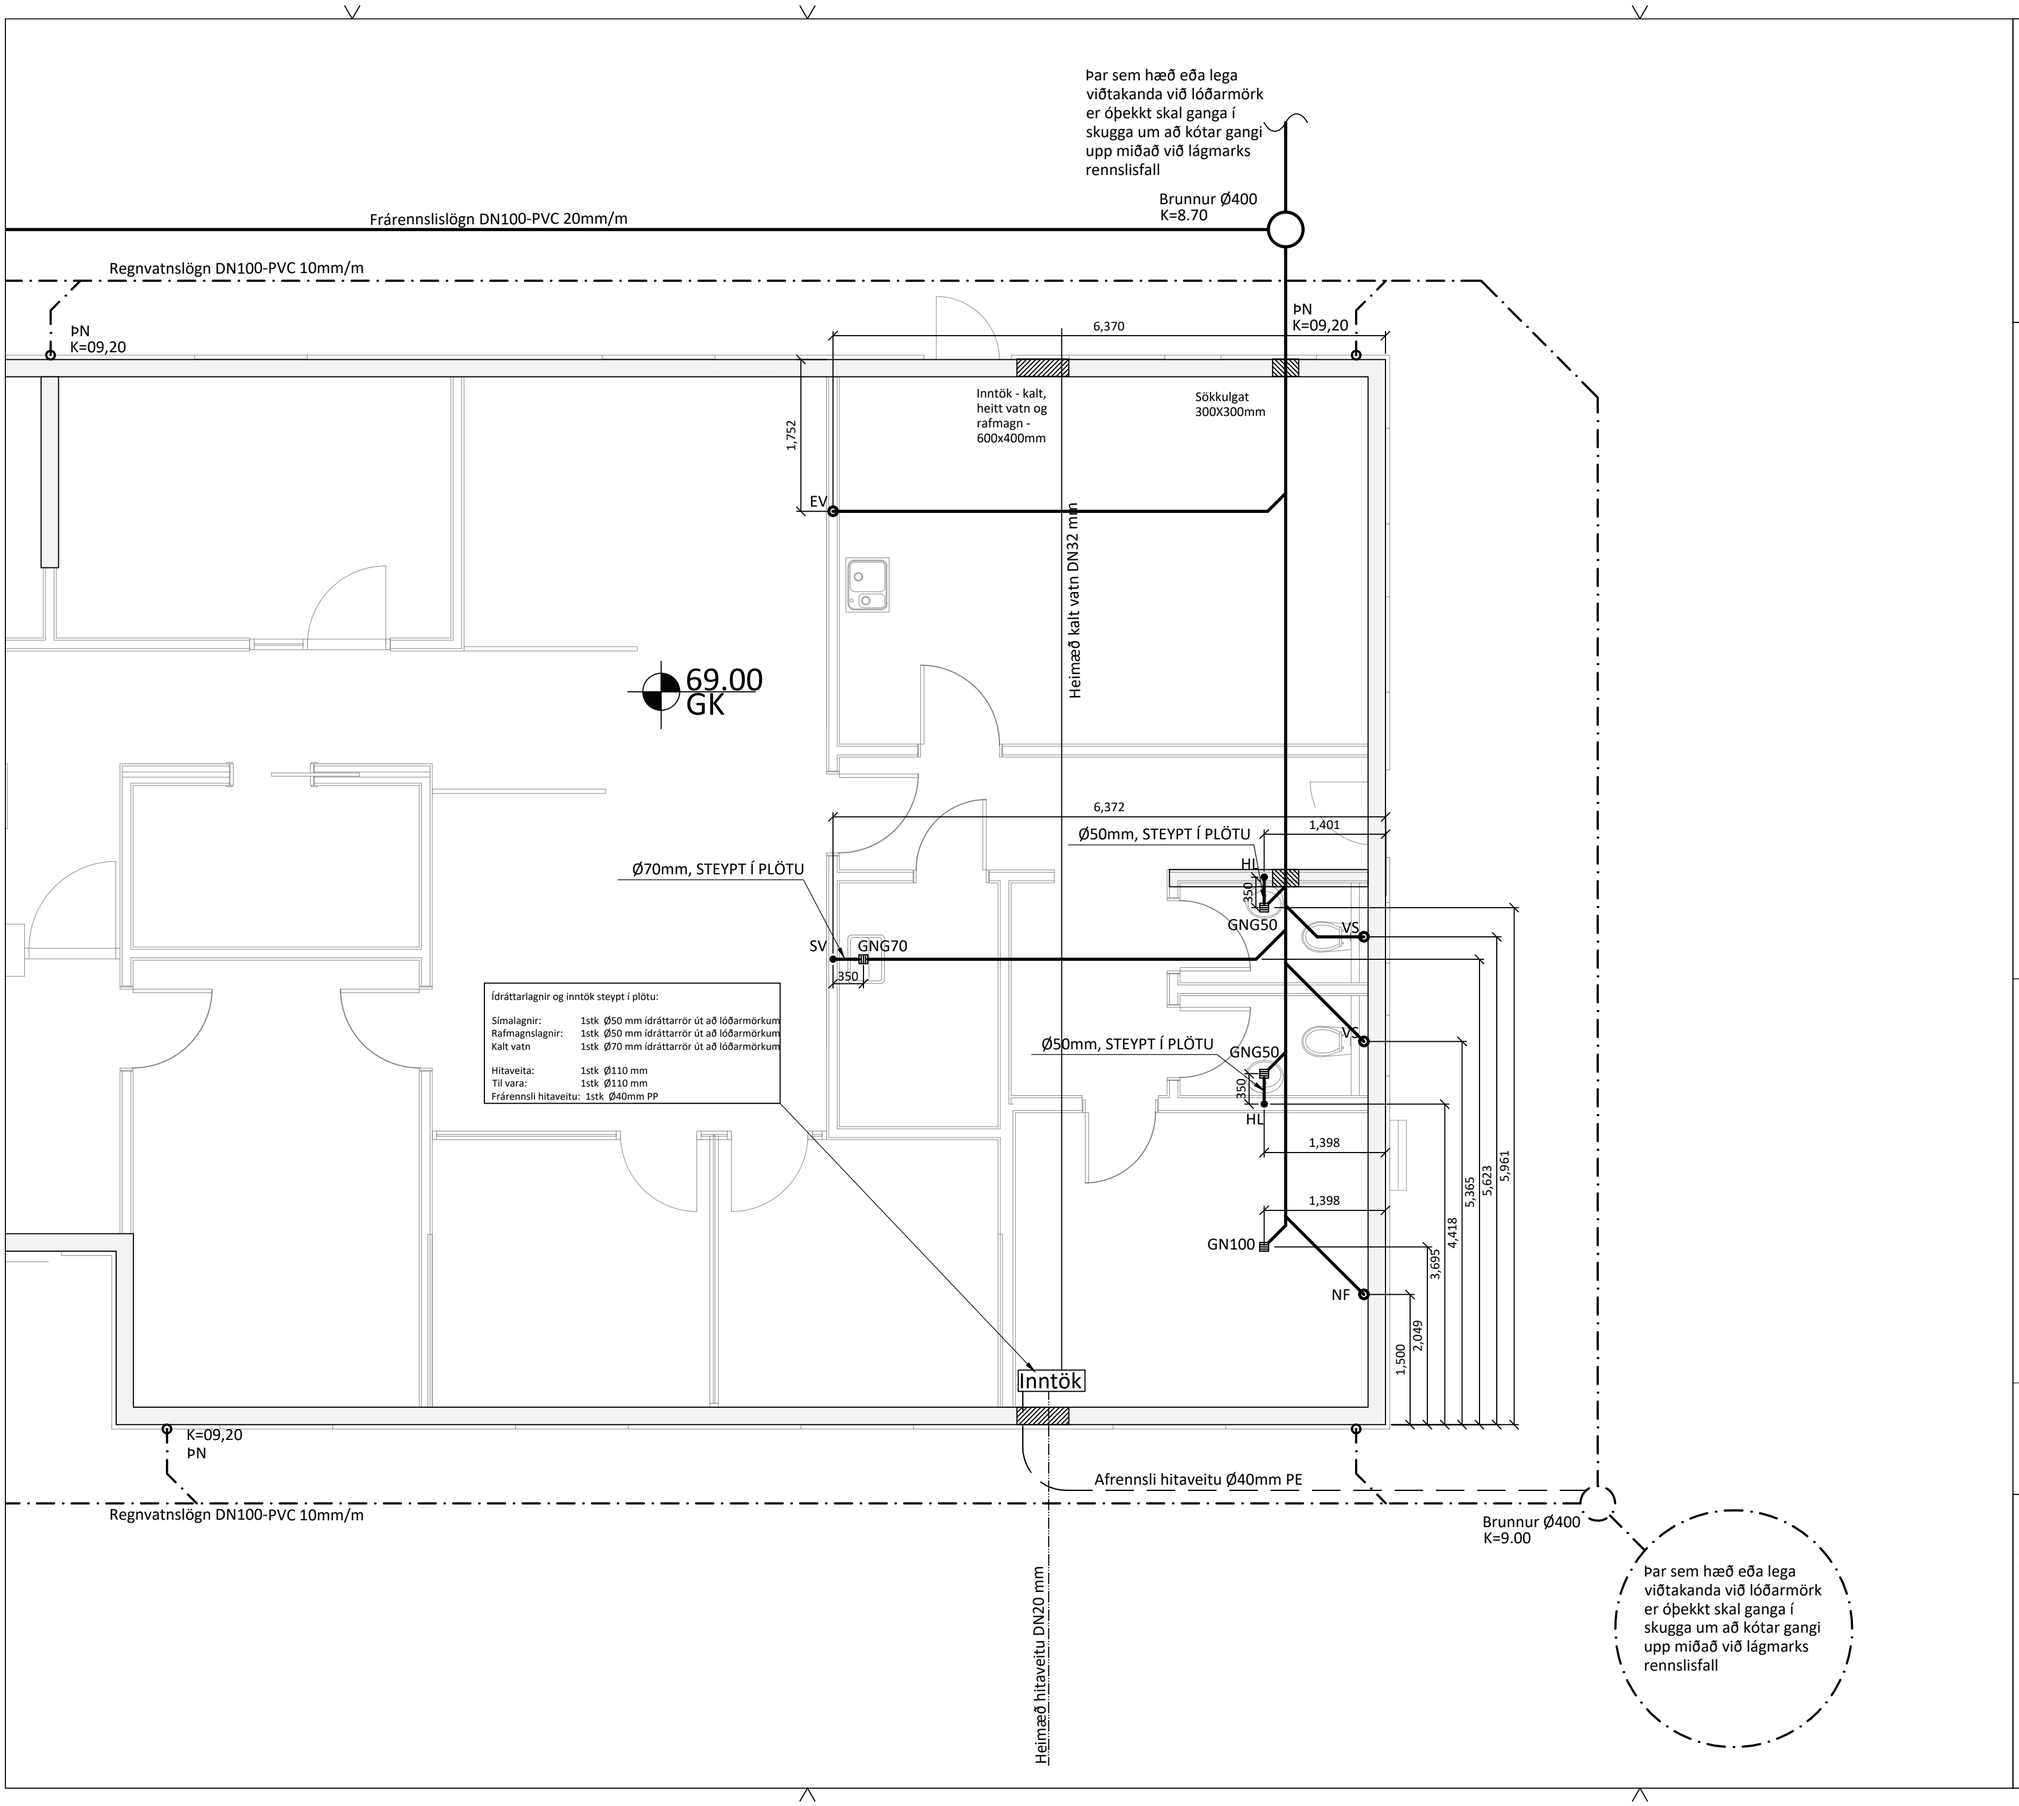

Skýringar:

Allar lagnir eru 100mm PVC, halli 20 ‰, mest 300 ‰, nema annað komi fram.
Lagnir ofan grunnplötu eru úr PP (pholypropylen).
Allar lagnir eru með þar til gerðum þéttihringjum.
Umhverfis lagnir í jörð komi minnst 150mm sandlag er þjappist. Öll niðurföll eru með vatnslás.
Öll mál eru í mm nema annað komi fram á teikningum og eru miðuð við núverandi veggi.

Sökkul og inntaksgöt.
Stærð sökkulgata er 300x300mm, og inntaksgata er 600x400mm, sjá skýringamyndir.

*ATH! Allir kótar miðast við rennslisbotn.

K = Hæðarkótar lagna.
HL = Handlaug
SV = Skolvaskur
VS = Vatnssalerni
BK = Baðkar
ST = Sturta
EV = Eldhúsvaskur
UÞV = Uppþvottavél
ÞN = Þakrennuniðurfall
HR = Hreinsistútur með loki
GK = Gólfkóti
GN50 = Gólfniðurfall dn50
GNG50 = Gólfniðurfall DN50 með gegnumstreymi (0,9l/s)
GNG70 = Gólfniðurfall DN70 með gegnumstreymi (1,8l/s)
GN100 = Gólfniðurfall DN100

Skólplögn
Regnvatnslögn / Dren
Afrennsli hitaveitu
Inntak kalt vatn
Inntak heitt vatn
Ídráttarrör

Skýringamynd af sökkulgötum



Skýringamynd af inntaksgati



Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

B3	Breyting á gaflveggjum	03.05.23	LL
B2	Verkteikning	19.04.23	LL
B1	Útboðsteikning	02.05.22	LL

VERKHEITI: Hverabraut 6
840 Laugarvatn

TEIKNINÚMER: 522

VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull
Frárennsli-, regnvatn

ÚTGÁFA: L2

Teiknað: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139
Blaðstærð: A-2

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139
Samþykkt:
Dagsetning: 19.04.23

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469
Samþykkt:
Frumútgáfa: 26.05.22

LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF

Bent Larsen Fróðason
Byggingafræðingur B.Sc
Sími 844-7699
tölvupóstur: bent@larsenhr.is

VERKNR: 21-85

MKV: 1:75