


xx.xx ENDANLEGUR GÖLFKÓTI í m.
 (140) ÞYKKT PLÖTU í mm.

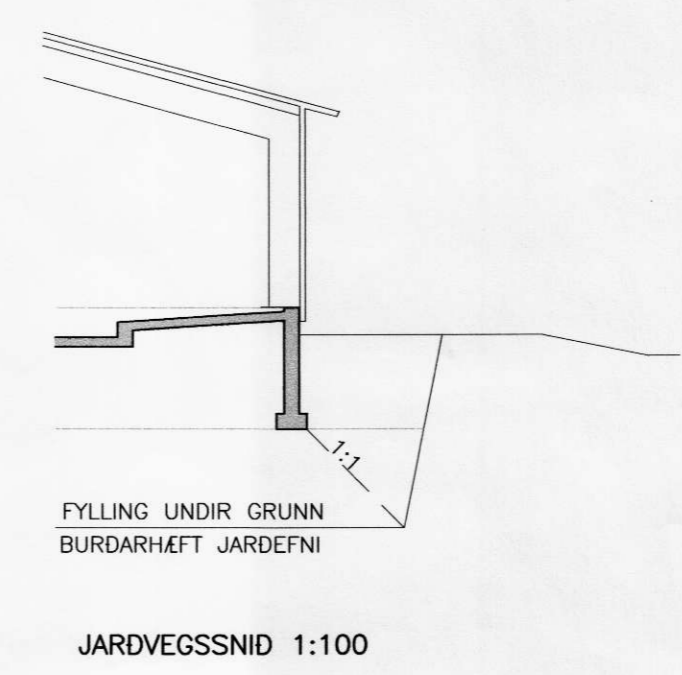

SKÝRINGAR

HÖNNUNARFORSENDUR:
 SNJÓALAG ÁLAGSSVÆÐI 1 Skd1 1.01 KN/m2
 ÞAKHALLI 15' Skd2 1.01 KN/m2
 VINDÁLAG GRUNNGILDI z= 5.7 m 1.79 KN/m2
 NOTÁLAG GÖLF UNDIR STÖRGRIPUM 3.5 KN/m2
 NOTÁLAG VÉLTÆK GÖLF 12.0 KN/m2
 LARÉTT ÁLAG GRIPA Á VEGGI 2.0 KN/m2
 EIGINÞYNGD ÞAK 0.5 KN/m2
 EIGINÞYNGD STEYPA 25.0 KN/m3
 STÁLGÆÐI K - KAMBSTÁL fyk = 500 MPa
 ALLT KAMBSTÁL ER SUDUHÆFT OG BEYGIST UM HJÓLASKÍFU MED ÞVERMÁL SEM ER A.M.K. 8 SINNUM ÞVERMÁL STANGARINNAR.
 SKEYTILENGD KAMBSTÁLS ER 40xd. d=ÞVERMÁL STANGAR.
 LARÉTT JÁRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.
 UMHVÆRFIS ÖLL GÖT SKAL SETJA 2 K12 ER NÁI A.M.K. SKEYTILENGD ÚT FYRIR OP, NEMA ANNARS SE GETID.

STEINSTEYPA:
 STEYPA ER C25/30 MED 300 Kg SEMENT í m³
 LOFTINNIHALD STEYPU : 6-8 %
 SIGMÁL STEYPU (S2) : 50 - 90 mm
 MESTA STEINASTÆRD : 32 mm
 TITRA SKAL ALLA STEYPU.

MINNSTA STEYPUHULA Á JÁRNUM:
 GILDIN EIGA VÍÐ UM VENJULEGAR ADSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHÆTTA ER MIKIL GILDA ADRAR REGLUR UM STEYPUHULU JÁRNA.

| | PLÖTUR | VEGGIR | BITAR | SÚLUR |
|-----------------|--------|--------|-------|-------|
| INNANHÜSS | 15 | 20 | 20 | 20 |
| UTANHÜSS | 25 | 25 | 25 | 25 |
| SÖKKLAR | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ÁBURDARKJALLARI | 40 | 40 | 40 | 40 |
| STEYPT AD JÖRD | 50 | 50 | 50 | 50 |

STEYPUSTYRKARSTÁL
 STÁLGÆÐI:
 K - KAMBSTÁL fyk = 500 Mpa
 BEYGING STÁLS D = 5 x d
 d = ALLIR SVERLEIKAR
 SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT EFTIRFARANDI:
 ÞVERMÁL STÁLS, d í mm 10 12 16
 SKEYTILENGD í mm 500 600 800
 LARÉTT JÁRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.
 ATH. Í STAD K10c/c250 ER HEIMILT AD NOTA K189 RAFSODIÐ BENDINET

ATH.
 EF TAKA ÞARF GÖT Í SÖKKUL OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM. SJÁ NÁNAR Á LAGNATEIKNINGUM.

BERUSTADIR, ÁSAHREPPI. FJÓS

| | |
|---------------------------|------------|
| BURDARVIRKI | Melikverði |
| KJALLARAPLÖTUR, GRUNNMYND | 1:100 |
| JARDSVEGSSNID | 1:100 |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Hannað: | Teiknað: | Yfirfarið: | Dags: |
| GH | GH | | Júni 2006 |
| Stað á disk: | Skrautnfrn: | Verknr. | Bl.nnr. |
| | 06168-21 | 06168 | 201 |

Scoppykt: *[Signature]*



Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verksud@verksud.is